



04 봉담상리배수지

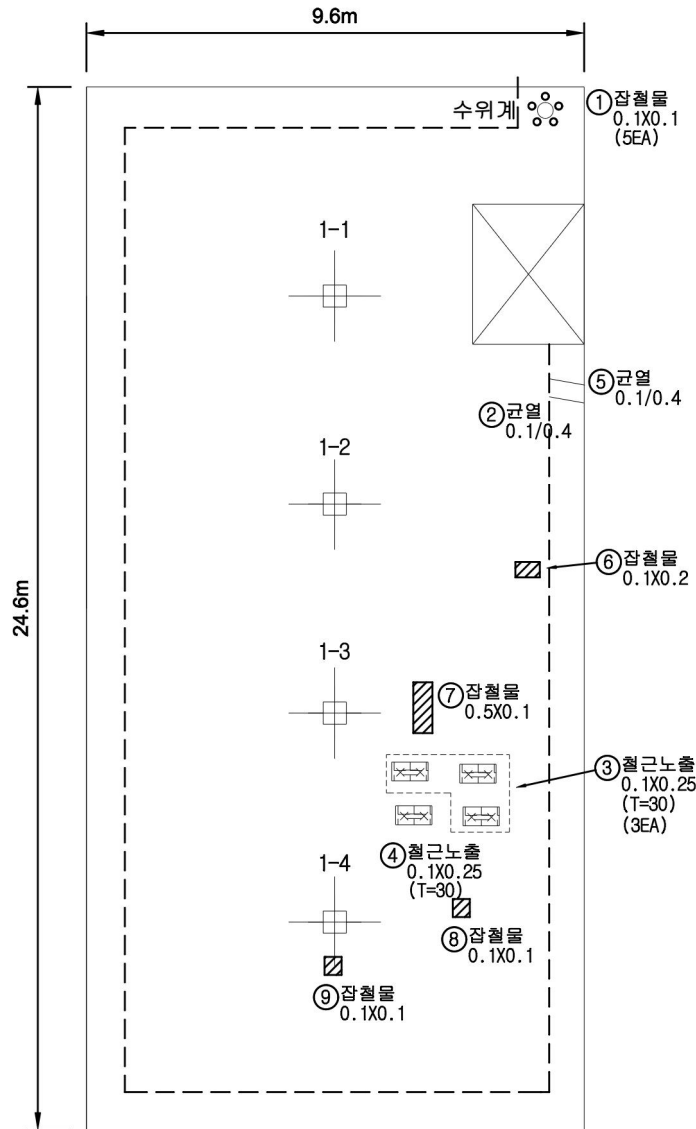


범례									
	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌돌		누수, 습윤		배대		철근노출		균열
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타
단 위 CW= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm									

KEY PLAN

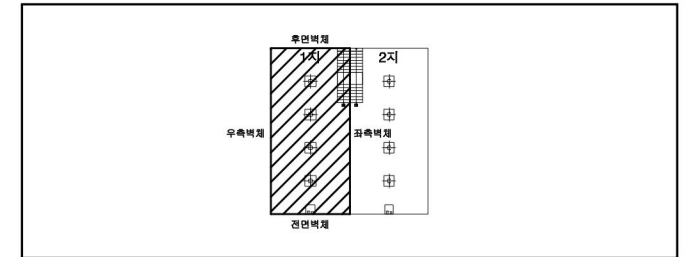


손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	잡철물	0.1	0.1	5	0.05	㎡	기존
2	균열	0.1	0.4	1	0.40	m	기존
3	철근노출	0.1	0.25	3	0.08	㎡	기존
4	철근노출	0.1	0.25	1	0.03	㎡	기존
5	균열	0.1	0.4	1	0.40	m	기존
6	잡철물	0.1	0.2	1	0.02	㎡	기존
7	잡철물	0.5	0.1	1	0.10	㎡	기존
8	잡철물	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
9	잡철물	0.1	0.1	1	0.01	㎡	기존
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

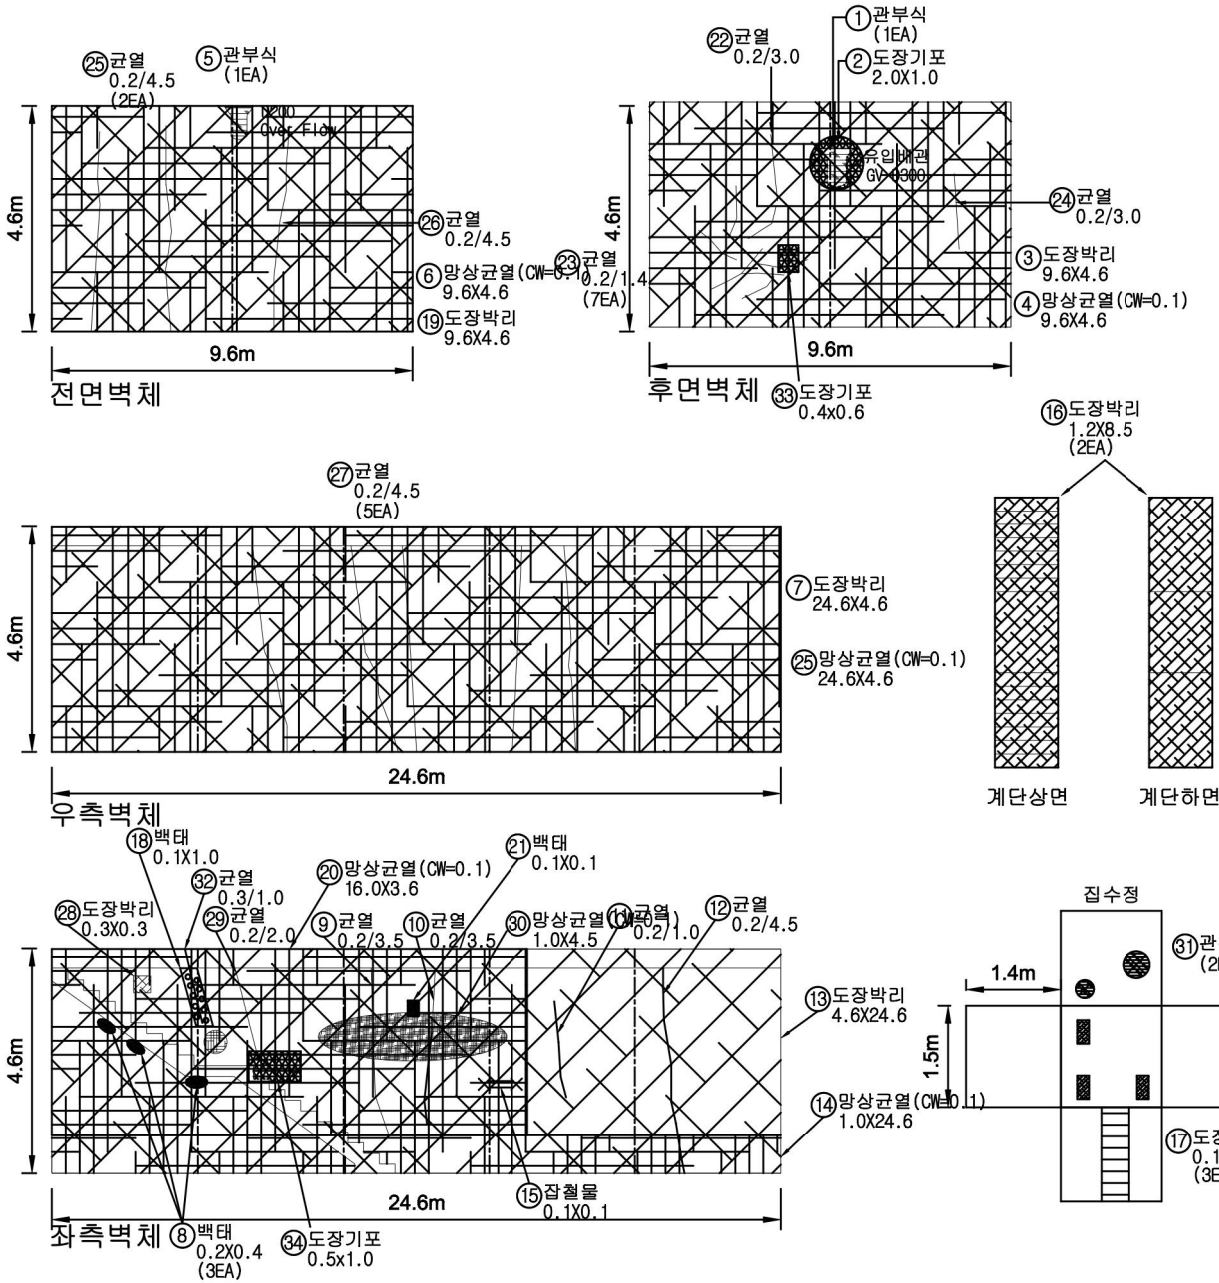


범례

단 위 CW= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

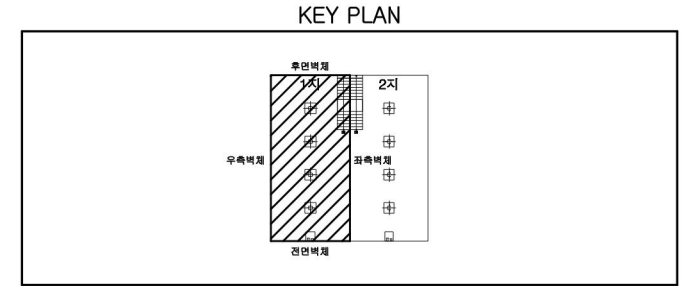

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
2	도장기포	2.0	1.0	1	2.00	m ²	보수
3	도장박리	9.6	4.6	1	44.16	m ²	보수
4	망상균열	9.6	4.6	1	44.16	m ²	보수
5	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
6	망상균열	9.6	4.6	1	44.16	m ²	보수
7	도장박리	24.6	4.6	1	113.16	m ²	보수
8	백태	0.2	0.4	3	0.24	m ²	보수
9	균열	0.2	3.5	1	3.50	m	삭제
10	균열	0.2	3.5	1	3.50	m	삭제
11	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	보수
12	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	보수
13	도장박리	4.6	24.6	1	113.16	m ²	보수
14	망상균열	1.0	24.6	1	24.60	m ²	보수
15	잡철물	0.1	0.1	1	0.01	m ²	보수
16	도장박리	1.2	8.5	2	20.40	m ²	보수
17	도장박리	0.1	0.5	3	0.15	m ²	보수
18	백태	0.1	1.0	1	0.10	m ²	보수
19	도장박리	9.6	4.6	1	44.16	m ²	보수
20	망상균열	16.0	3.6	1	57.60	m ²	보수
21	백태	0.1	0.1	1	0.01	m ²	보수
22	균열	0.2	3.0	1	3.00	m	삭제
23	균열	0.2	1.4	1	1.40	m	삭제
24	균열	0.2	3.0	1	3.00	m	삭제
25	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제

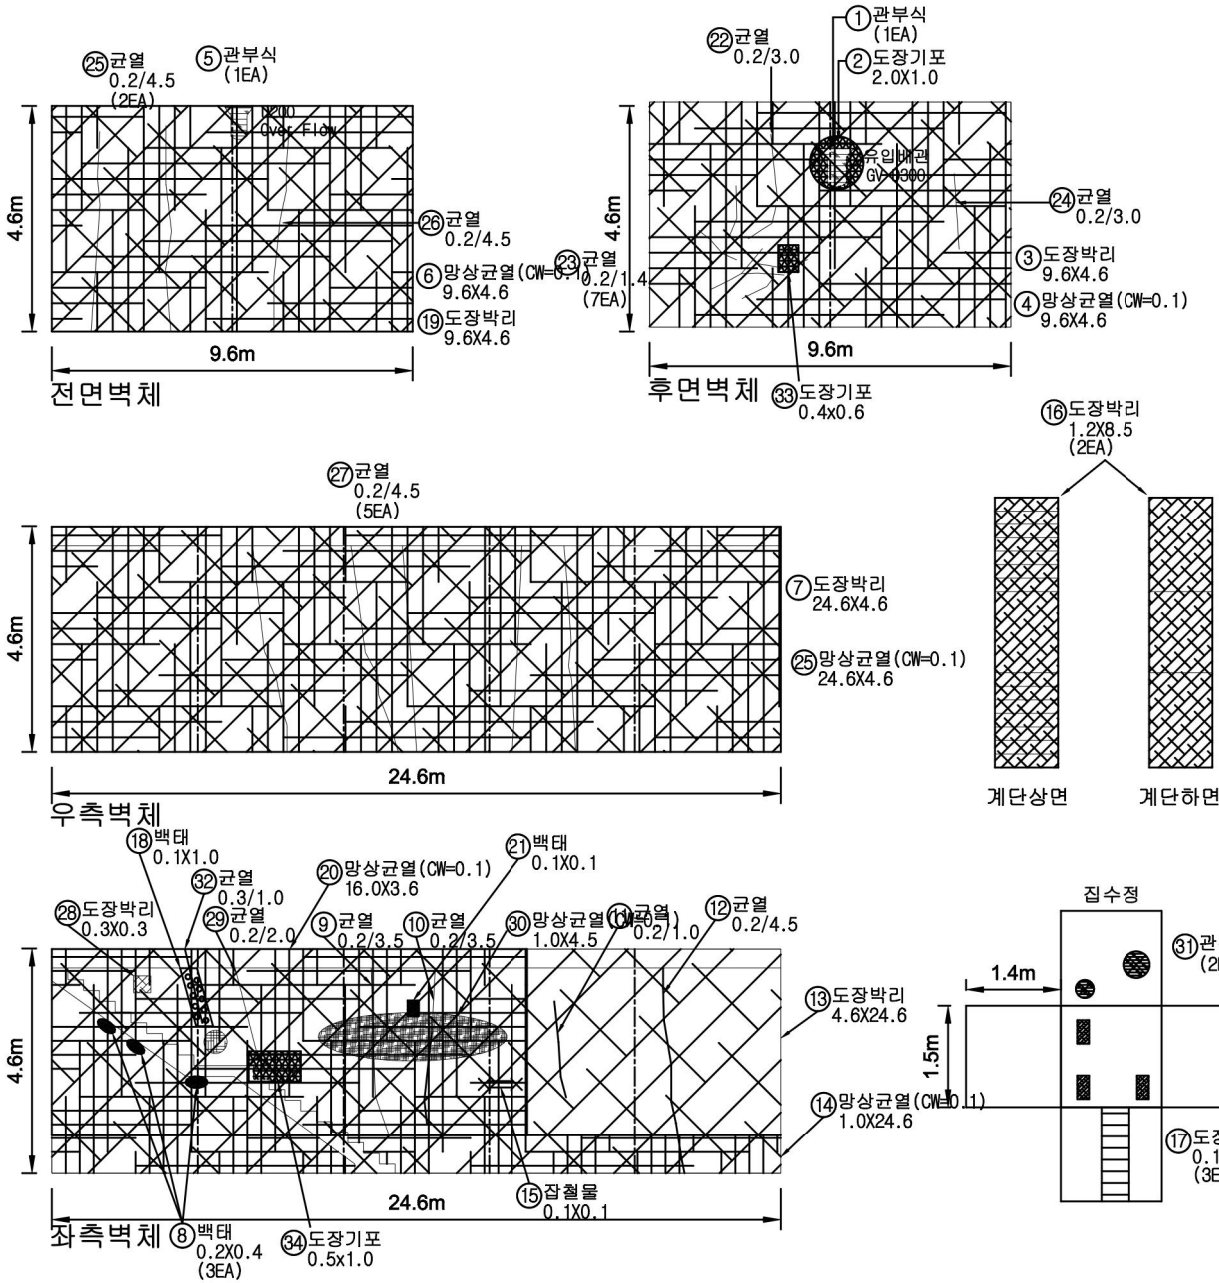

범례

균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외력	채수	마감재손상	보수부	기타

단 위 CW= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

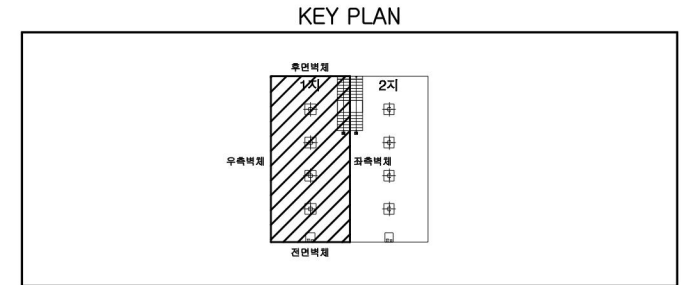


손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
26	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제
27	균열	0.2	4.5	5	22.50	m	삭제
28	도장박리	0.3	0.3	1	0.09	m²	삭제
29	균열	0.2	2.0	1	0.40	m	삭제
30	망상균열	1.0	4.5	1	4.50	m²	삭제
31	관부식	-	-	2	2.00	EA	기존
32	균열	0.3	1.0	1	1.00	m	보수
33	도장기포	0.4	0.6	1	0.24	m²	신규
34	도장기포	0.5	1.0	1	0.50	m²	신규
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

범례



단위: cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm





KEY PLAN

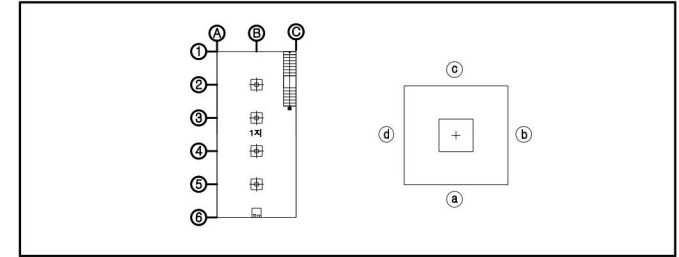

손상물량 집계표

번호	내용	손상 규모					비고
		폭	길이	개소	수량	단위	
1	도장박리	1.6	4.3	1	6.88	㎡	보수
2	도장박리	1.6	4.3	1	6.88	㎡	보수
3	도장박리	1.6	4.3	1	6.88	㎡	보수
4	도장박리	1.6	4.3	1	6.88	㎡	보수
5	망상균열	1.6	1.0	1	3.20	㎡	보수
6	백태	0.1	0.6	1	0.06	㎡	보수
7	백태	0.1	0.6	1	0.06	㎡	보수
8	녹	-	-	11	11.00	EA	보수
9	균열	0.2	0.8	1	0.80	m	보수
10	망상균열	0.4	1.0	4	1.60	㎡	삭제
11	녹	-	-	4	4.00	EA	보수
12	망상균열	1.6	1.0	1	1.60	㎡	보수
13	녹	-	-	1	1.00	EA	보수
14	망상균열	1.6	1.0	1	1.60	㎡	보수
15	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	보수
16	균열	0.1	0.2	2	0.40	m	보수
17	균열	0.1	0.5	1	0.50	m	삭제
18	백태	0.1	0.1	1	0.01	㎡	보수
19	녹	-	-	2	2.00	EA	보수
20	녹	-	-	2	2.00	EA	보수
21	녹	-	-	7	7.00	EA	보수
22	녹	-	-	1	1.00	EA	보수
23							
24							
25							

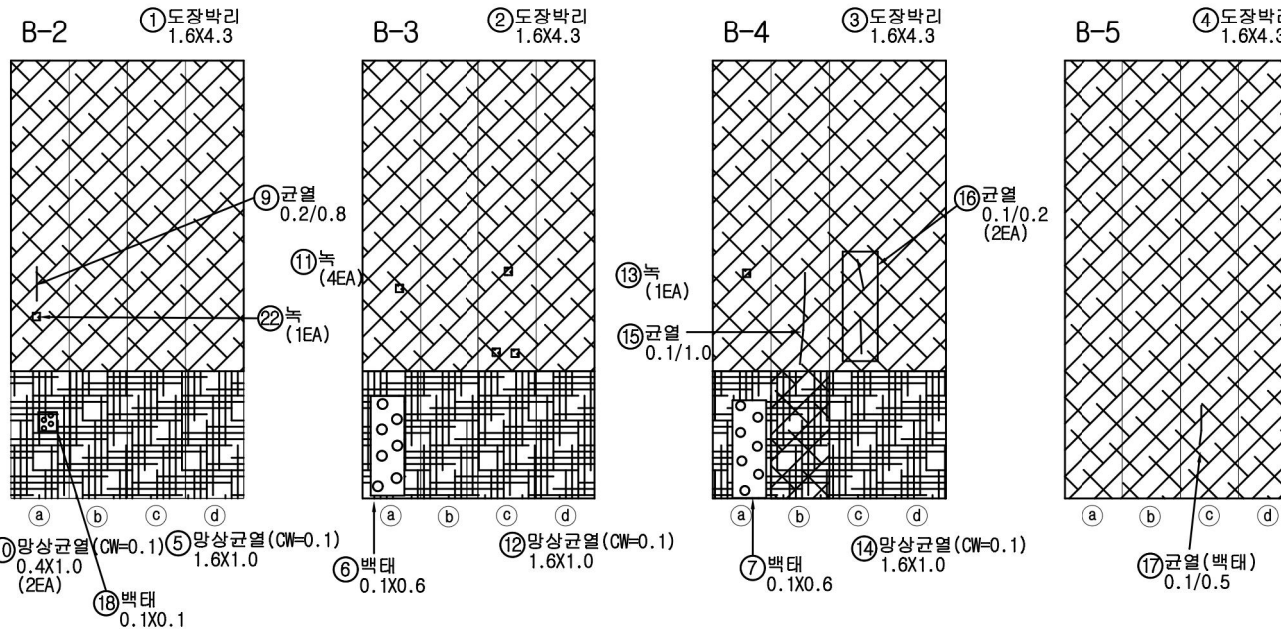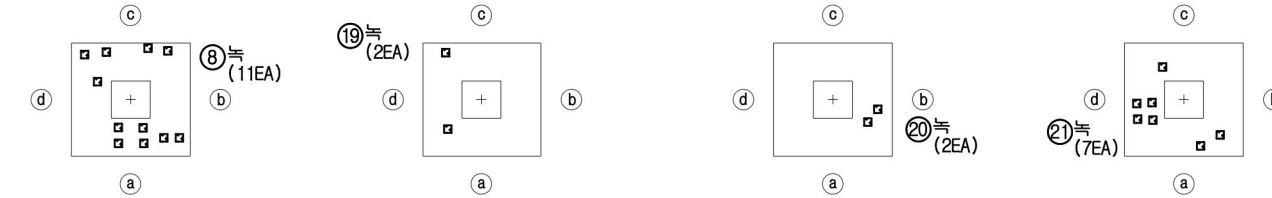

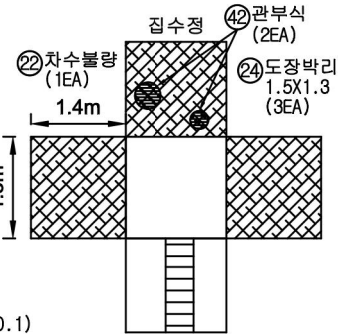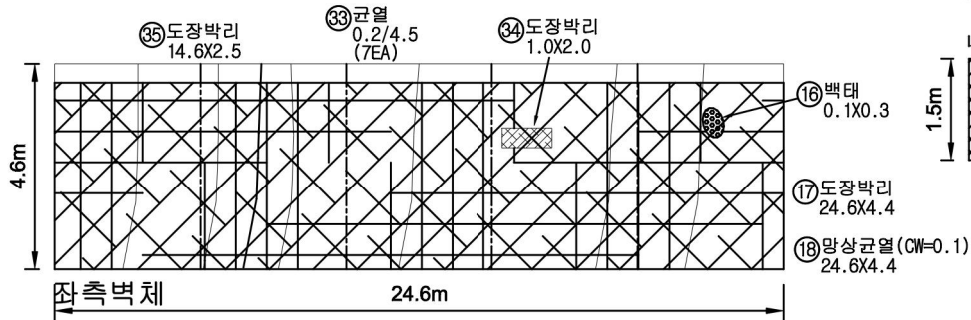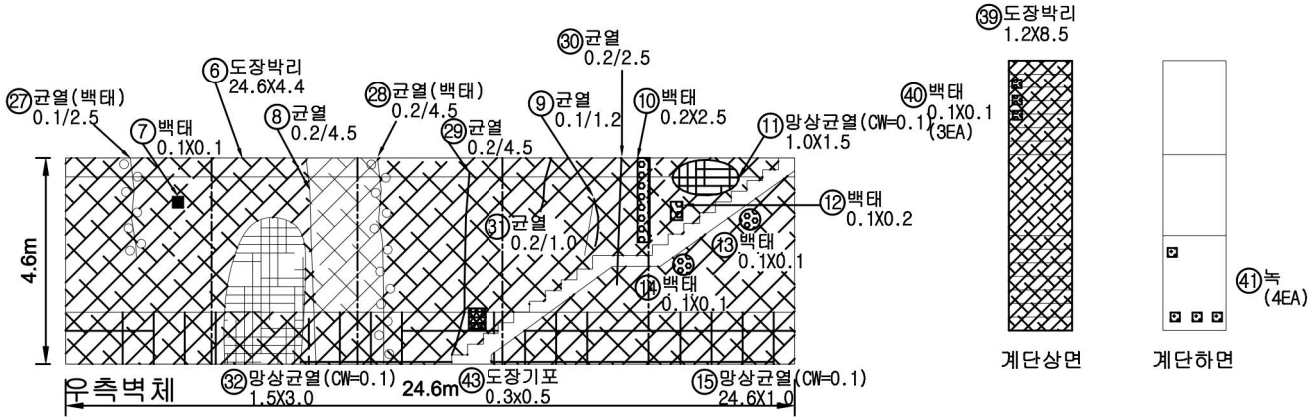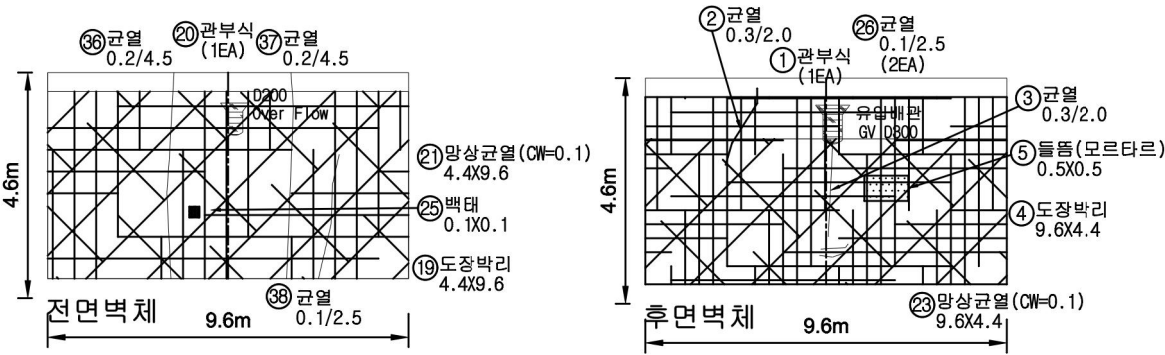


범례

균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	바리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외력	채수	마감재손상	보수부	기타




단 위 cw=mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
2	균열	0.3	2.0	1	2.00	m	보수
3	균열	0.3	2.0	1	2.00	m	삭제
4	도장박리	9.6	4.4	1	42.24	m²	보수
5	돌출(모르타르)	0.5	0.5	1	0.25	m²	보수
6	도장박리	24.6	4.4	1	108.24	m²	보수
7	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	보수
8	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	보수
9	균열	0.1	1.2	1	1.20	m	보수
10	백태	0.2	2.5	1	0.50	m²	보수
11	망상균열	1.0	1.5	1	1.50	m²	보수
12	백태	0.1	0.2	1	0.02	m²	보수
13	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	보수
14	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	보수
15	망상균열	24.6	1.0	1	24.60	m²	보수
16	백태	0.1	0.3	1	0.03	m²	보수
17	도장박리	24.6	4.4	1	108.24	m²	보수
18	망상균열	24.6	4.4	1	108.24	m²	보수
19	도장박리	4.4	9.6	1	42.24	m²	보수
20	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
21	망상균열	4.4	9.6	1	42.24	m²	보수
22	차수불량	-	-	1	1.00	EA	보수
23	망상균열	9.6	4.4	1	42.24	m²	보수
24	도장박리	1.5	1.3	3	5.85	m²	보수
25	백태	0.1	0.1	1	0.01	m²	보수

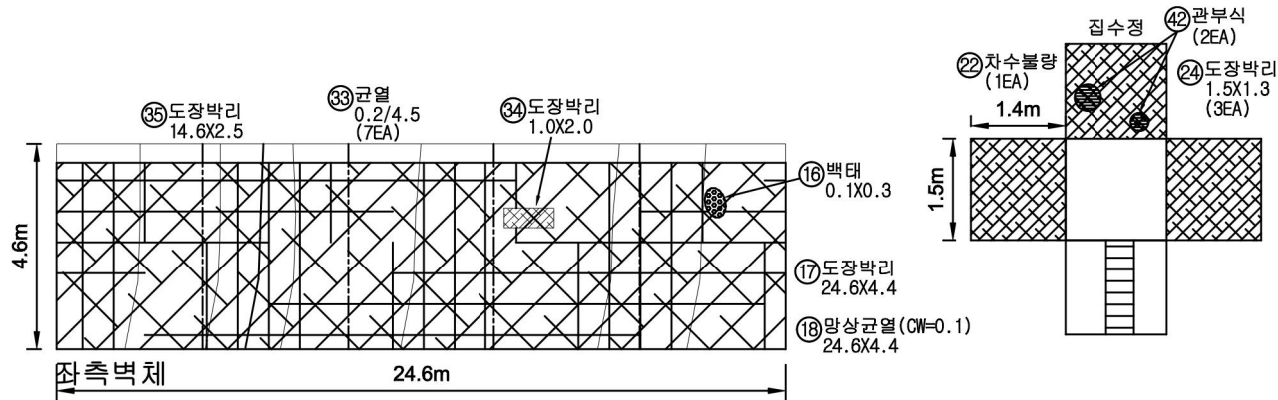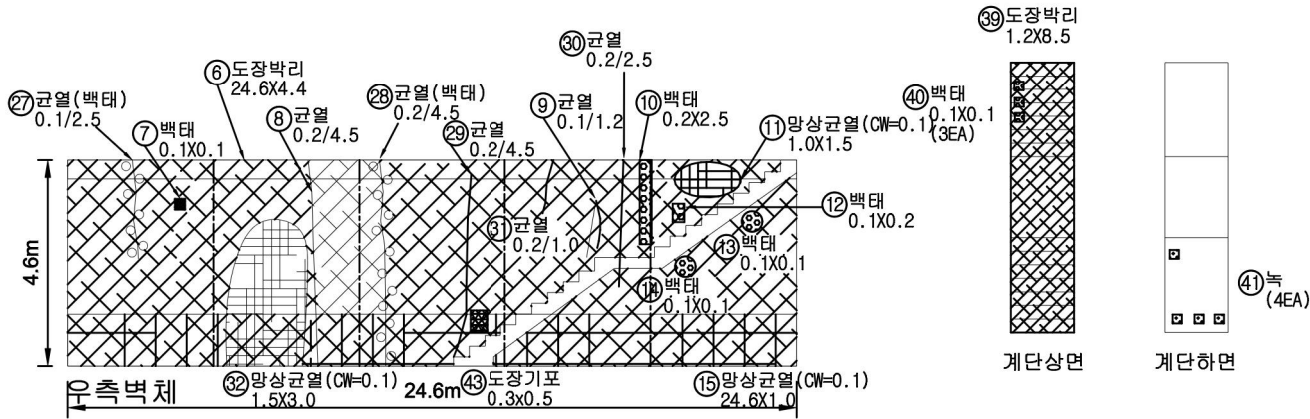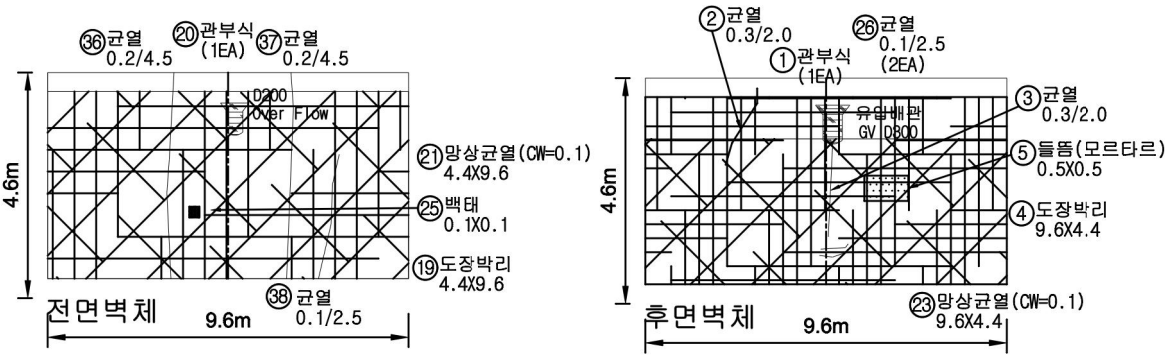

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm


기호	내용	기호	내용	기호	내용
[Symbol]	균열	[Symbol]	망상균열	[Symbol]	파손
[Symbol]	도장박리	[Symbol]	부식	[Symbol]	바리, 박막
[Symbol]	돌출	[Symbol]	누수, 습윤	[Symbol]	백태
[Symbol]	이물결집	[Symbol]	채수	[Symbol]	마감재손상
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]	보수부
[Symbol]		[Symbol]		[Symbol]	기타

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
26	균열	0.1	2.5	2	5.00	m	삭제
27	균열(백태)	0.1	2.5	1	2.50	m	삭제
28	균열(백태)	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제
29	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제
30	균열	0.2	2.5	1	2.50	m	삭제
31	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	삭제
32	망상균열	1.5	3.0	1	4.50	m²	삭제
33	균열	0.2	4.5	7	31.50	m	삭제
34	도장박리	1.0	2.0	1	2.00	m²	삭제
35	도장박리	14.6	2.5	1	36.50	m²	삭제
36	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제
37	균열	0.2	4.5	1	4.50	m	삭제
38	균열	0.1	2.5	1	2.50	m	삭제
39	도장박리	1.2	8.5	1	10.20	m²	보수
40	백태	0.1	0.1	3	0.03	m²	보수
41	녹	-	-	4	4.00	EA	보수
42	관부식	-	-	2	2.00	EA	기존
43	도장기포	0.3	0.5	1	0.15	m²	신규
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

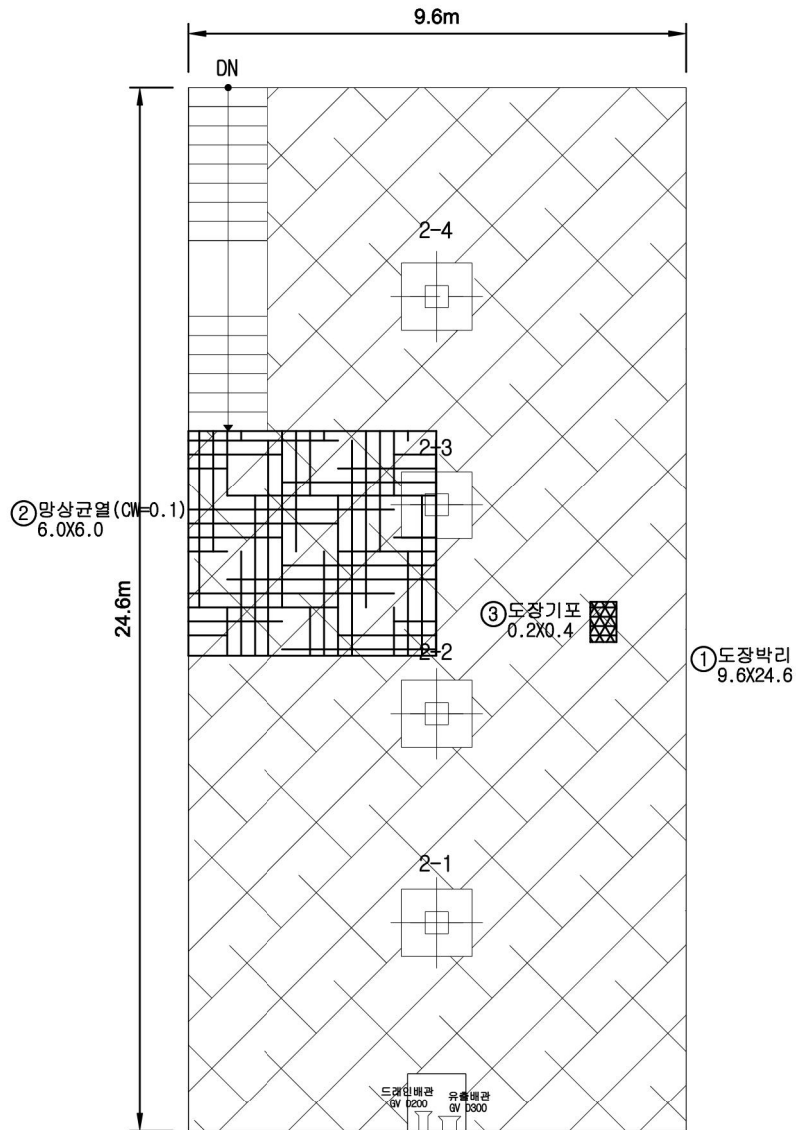

범례									
	근철		망상근철		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 균열		기포
	물품		누수, 습윤		백태		확대노출		복
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타
단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm									

KEY PLAN

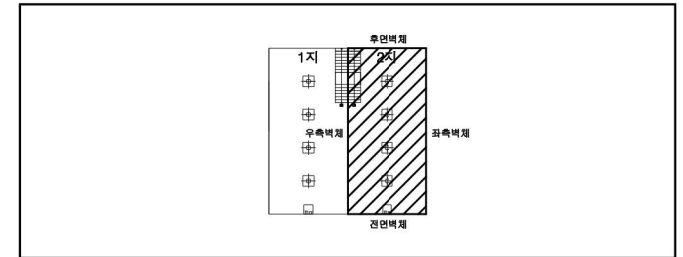


손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	도장박리	9.6	24.6	1	236.16	㎡	보수
2	망상균열	6.0	6.0	1	36.00	㎡	보수
3	도장기포	0.2	0.4	1	0.08	㎡	신규
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

범례


단위: cw=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN

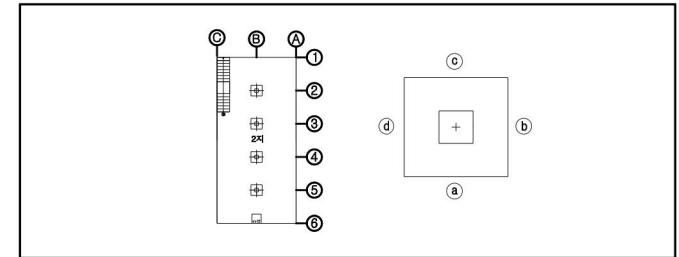


손상물량 집계표


번호	내용	손상 규모					비고
		폭	길이	개소	수량	단위	
1	도장박리	1.6	4.5	1	7.20	m ²	보수
2	도장박리	1.6	4.5	1	7.20	m ²	보수
3	도장박리	1.6	4.5	1	7.20	m ²	보수
4	도장박리	1.6	4.5	1	7.20	m ²	보수
5	녹	-	-	6	6.00	EA	보수
6	균열	0.1	0.3	1	0.30	m	보수
7	망상균열	0.2	0.5	2	0.20	m ²	보수
8	망상균열	0.2	0.2	1	0.04	m ²	보수
9	망상균열	0.2	0.5	1	0.10	m ²	보수
10	균열	0.1	0.3	1	0.30	m	보수
11	망상균열	0.2	0.5	1	0.10	m ²	보수
12	망상균열	0.2	0.5	1	0.10	m ²	보수
13	망상균열	0.2	0.5	3	0.30	m ²	보수
14	망상균열	0.2	0.5	1	0.10	m ²	보수
15	녹	-	-	2	2.00	EA	보수
16	녹	-	-	2	2.00	EA	보수
17	백태	0.1	0.1	2	0.02	m ²	보수
18	녹	-	-	1	1.00	EA	보수
19	백태	0.1	0.1	1	0.01	m ²	보수
20	백태	0.1	0.1	1	0.01	m ²	보수
21	균열(백태)	0.1	0.3	1	0.30	m	삭제
22	망상균열	0.2	0.5	1	0.10	m ²	삭제
23	균열	0.1	1.2	1	1.20	m	보수
24	백태	0.1	0.3	1	0.03	m ²	보수
25							



B-2 ①도장박리 1.6X4.5

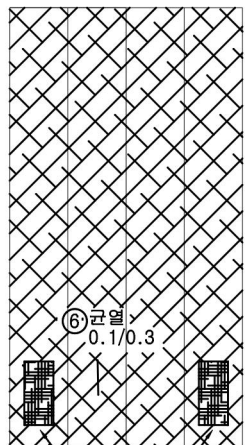


⑦망상균열 (CW=0.1)
0.2X0.5 (CW=0.1)
(2EA)



B-3 ②도장박리 1.6X4.5




⑨망상균열 (CW=0.1)
0.2X0.5 (CW=0.1)




B-4 ③도장박리 1.6X4.5



⑪망상균열 (CW=0.1)
0.2X0.5 (CW=0.1)




B-5 ④도장박리 1.6X4.5

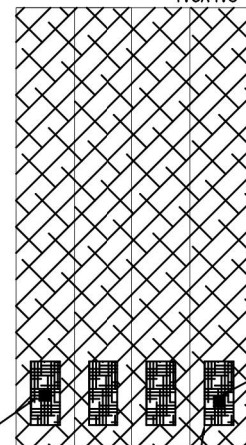


⑬망상균열 (CW=0.1)
0.2X0.5 (CW=0.1)
(3EA)

⑭망상균열 (CW=0.1)
0.2X0.5 (CW=0.1)

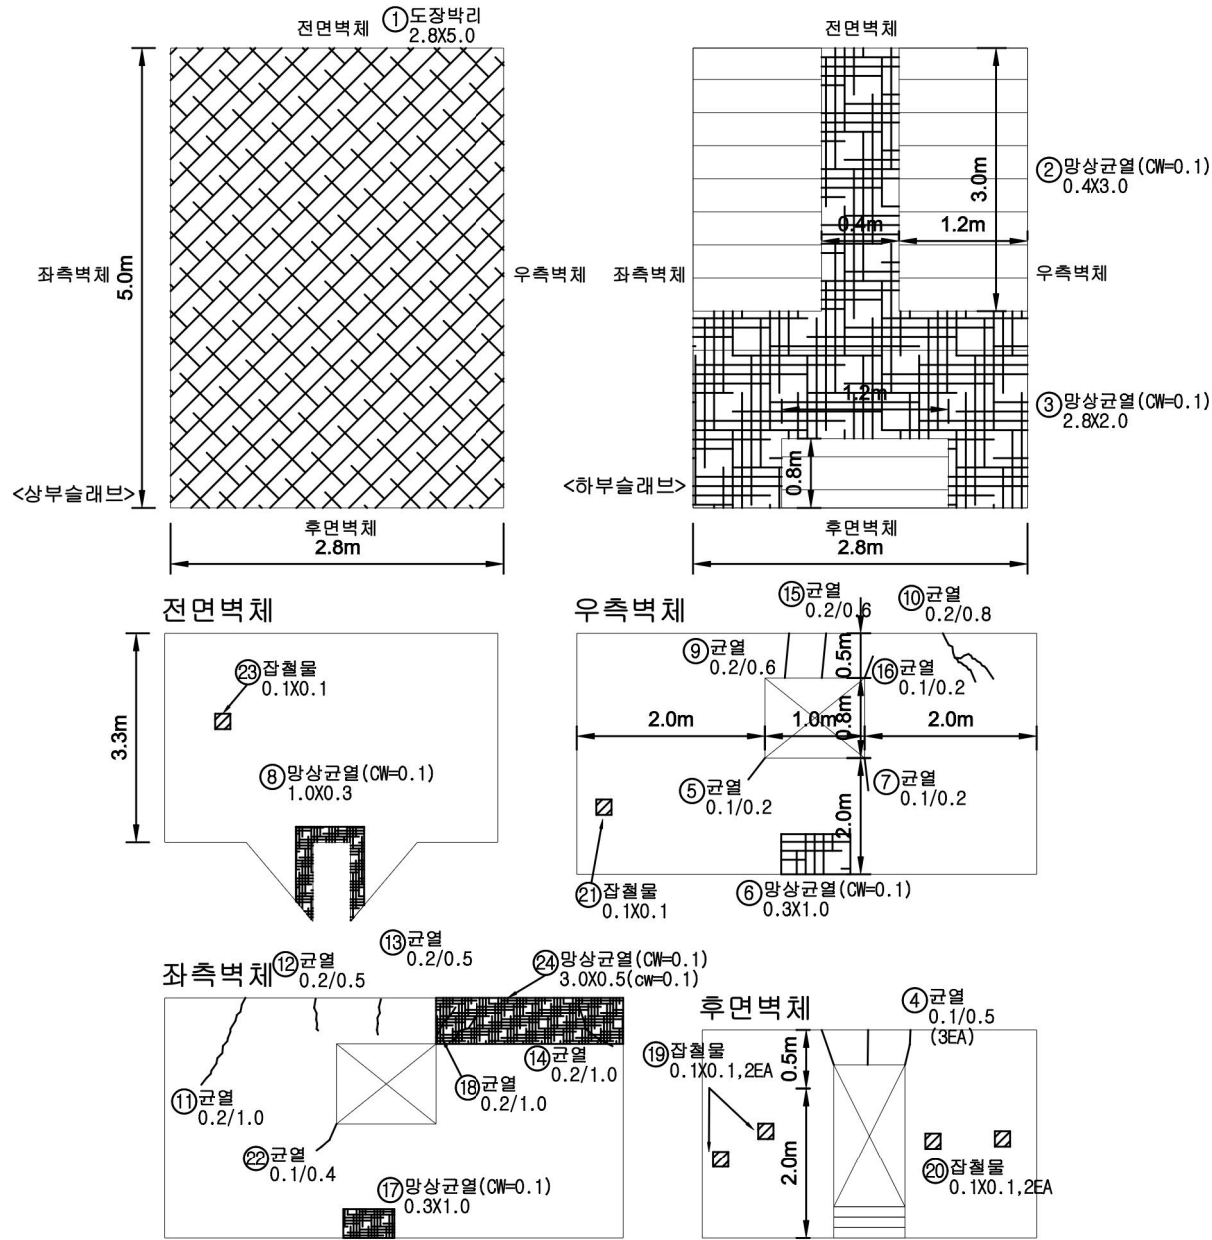





범례									
	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌출		누수, 습윤		백태		물근노출		벽
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타
단 위 CW= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm									

KEY PLAN

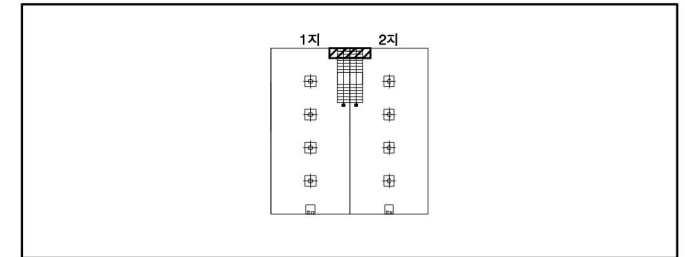

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	도장박리	2.8	5.0	1	14.00	㎡	보수
2	망상균열	0.4	3.0	1	1.20	㎡	보수
3	망상균열	2.8	2.0	1	5.60	㎡	보수
4	균열	0.1	0.5	3	1.50	m	보수
5	균열	0.1	0.2	1	0.20	m	보수
6	망상균열	0.3	1.0	1	0.30	㎡	보수
7	균열	0.1	0.2	1	0.20	m	보수
8	망상균열	1.0	0.3	1	0.30	㎡	보수
9	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	보수
10	균열	0.2	0.8	1	0.80	m	보수
11	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	보수
12	균열	0.2	0.5	1	0.50	m	보수
13	균열	0.2	0.5	1	0.50	m	보수
14	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	삭제
15	균열	0.2	0.6	1	0.60	m	보수
16	균열	0.1	0.2	1	0.20	m	보수
17	망상균열	0.3	1.0	1	0.30	㎡	보수
18	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	삭제
19	잡철물	0.1	0.1	2	0.02	㎡	보수
20	잡철물	0.1	0.1	2	0.02	㎡	보수
21	잡철물	0.1	0.1	1	0.01	㎡	보수
22	균열	0.1	0.4	1	0.20	m	보수
23	잡철물	0.1	0.1	1	0.01	㎡	보수
24	망상균열	3.0	0.5	1	1.50	㎡	보수
25							

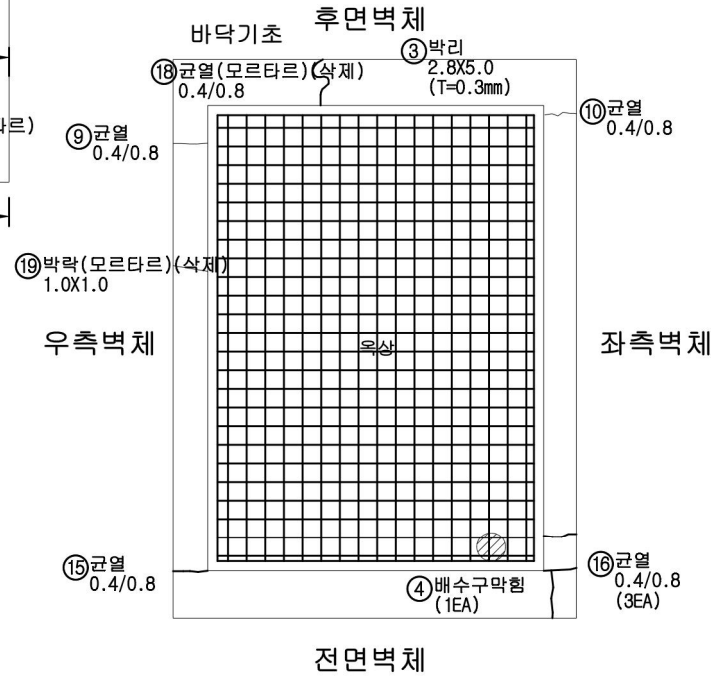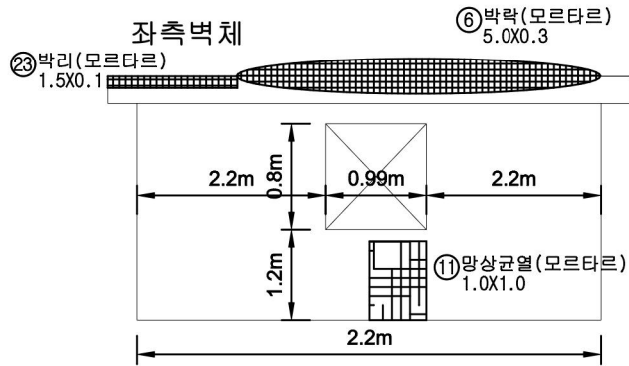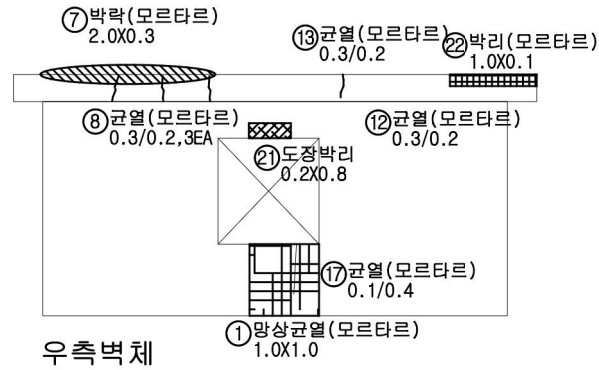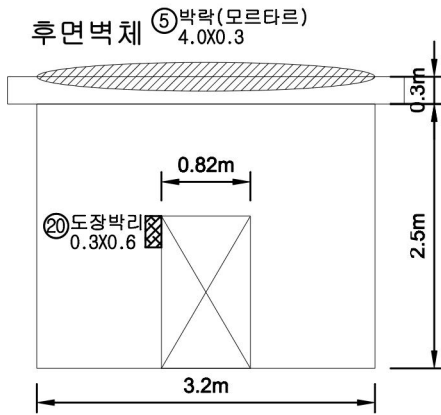

범례



균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	배대	철근노출	벽
이물결외적	채수	마감재손상	보수부	기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

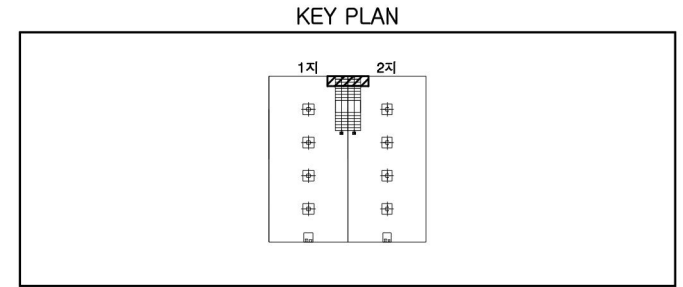

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	망상균열(모르타르)	1.0	1.0	1	1.00	㎡	보수
2	균열(모르타르)	0.2	0.2	1	0.20	m	보수
3	박리	2.8	5.0	1	14.00	㎡	보수
4	배수구막힘	-	-	1	1.00	EA	삭제
5	박락(모르타르)	4.0	0.3	1	1.20	㎡	기존
6	박락(모르타르)	5.0	0.3	1	1.50	㎡	보수
7	박락(모르타르)	2.0	0.3	1	0.60	㎡	보수
8	균열(모르타르)	0.3	0.2	3	0.60	m	보수
9	균열	0.4	0.8	1	0.80	m	기존
10	균열	0.4	0.8	1	0.80	m	기존
11	망상균열(모르타르)	1.0	1.0	1	1.00	㎡	보수
12	균열(모르타르)	0.3	0.2	1	0.20	m	보수
13	균열(모르타르)	0.3	0.2	1	0.20	m	보수
14	균열(모르타르)	0.2	0.2	3	0.60	m	보수
15	균열	0.4	0.8	1	0.80	m	기존
16	균열	0.4	0.8	3	2.40	m	기존
17	균열(모르타르)	0.1	0.4	1	0.40	m	삭제
18	균열(모르타르)	0.4	0.8	1	0.80	m	삭제
19	박락(모르타르)	1.0	1.0	1	0.32	㎡	삭제
20	도장박리	0.3	0.6	1	0.18	㎡	신규
21	도장박리	0.2	0.8	1	0.16	㎡	신규
22	박리(모르타르)	1.5	0.1	1	0.15	㎡	신규
23	박리(모르타르)	1.0	0.1	1	0.10	㎡	신규
24							
25							

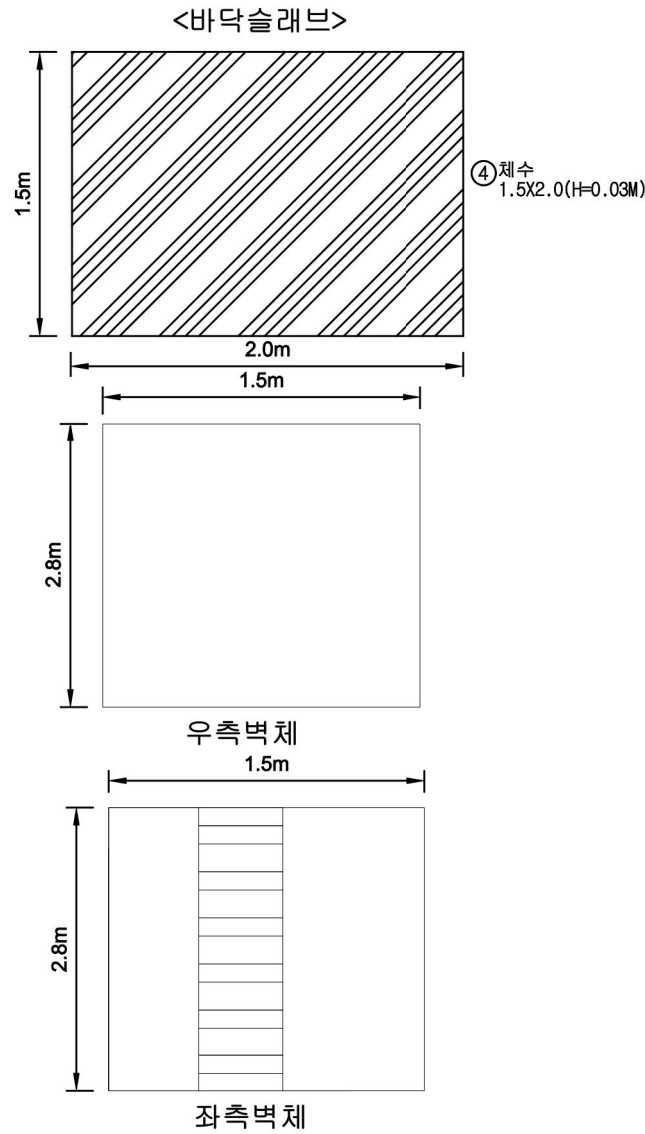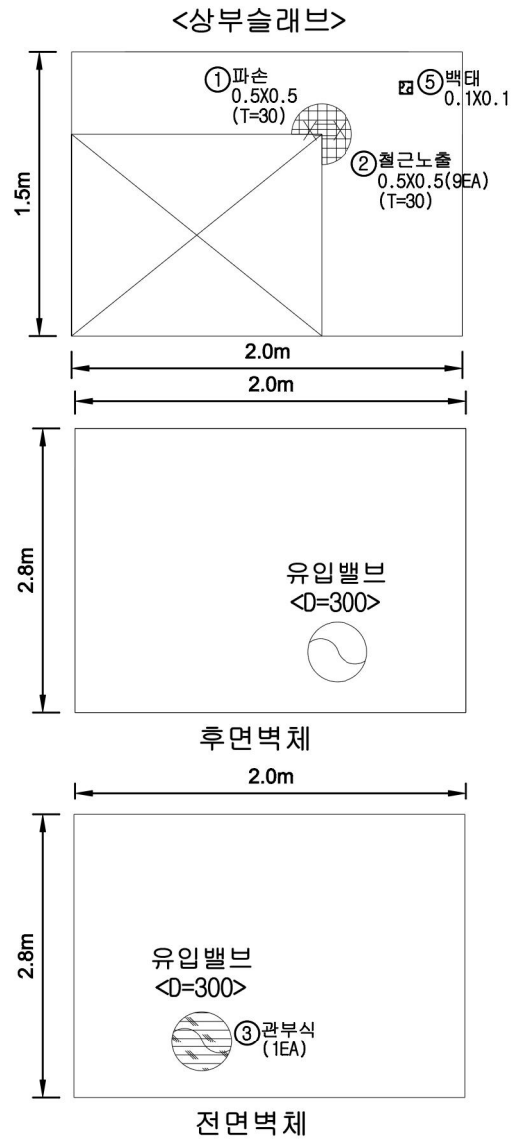

범례


	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 균열		기포
	벌통		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외력		체수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

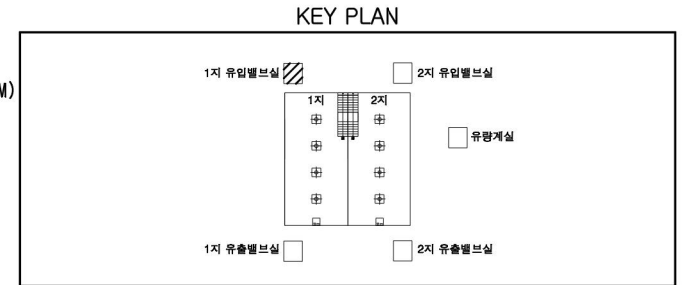


손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	파손	0.5	0.5	1	0.25	㎡	기존
2	철근노출	0.5	0.5	1	0.25	㎡	기존
3	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
4	체수	1.5	2.0	1	3.00	㎡	기존
5	백태	0.1	0.1	1	0.01	㎡	신규
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

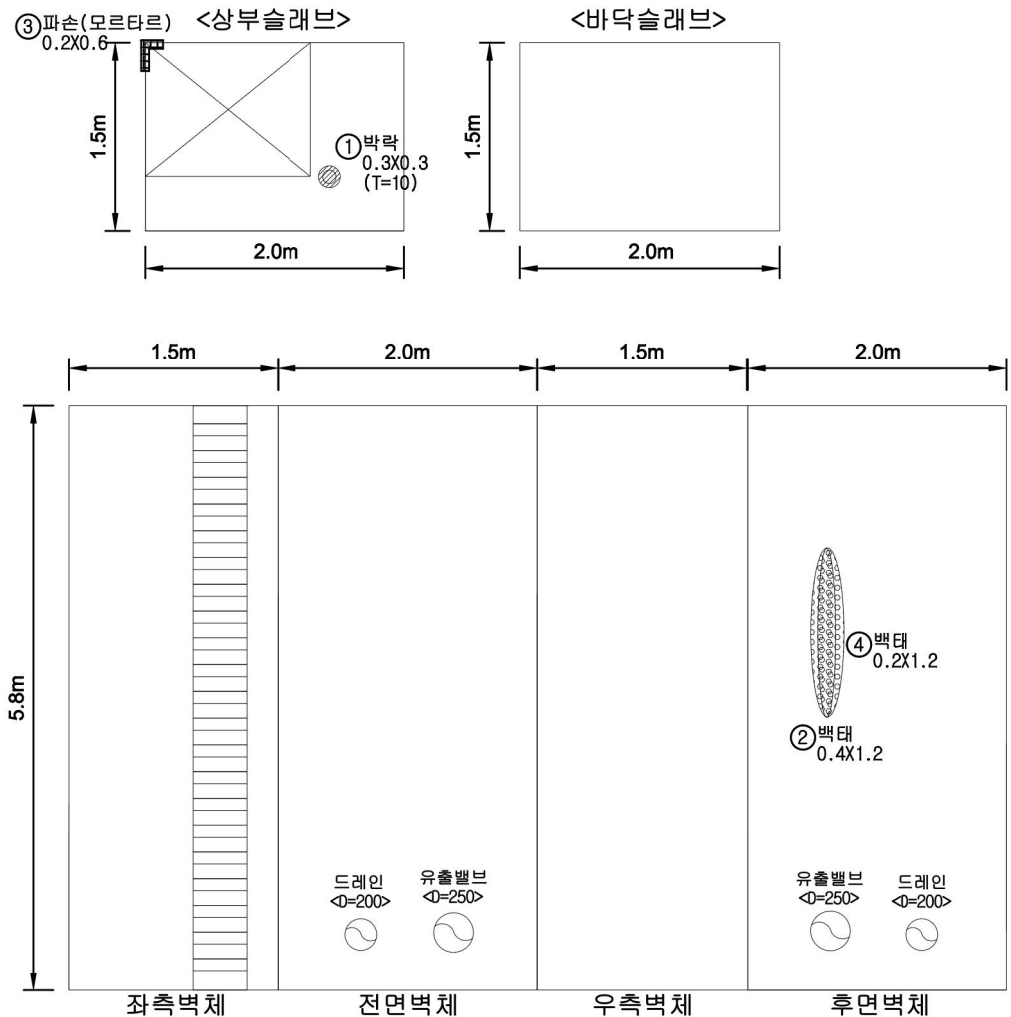

범례


단위: cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

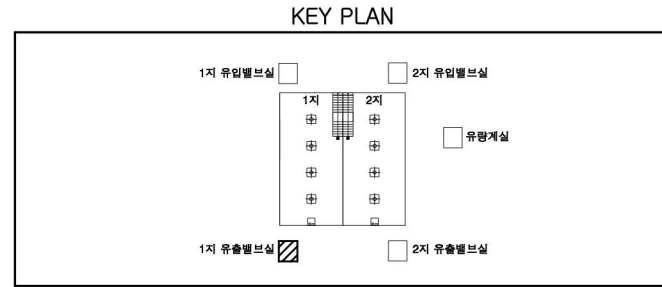






손상물량 집계표

번호	내용	손상 규모				단위	비고
		폭	길이	개소	수량		
1	박락	0.3	0.3	1	0.09	㎡	기존
2	백태	0.4	1.2	1	0.48	㎡	삭제
3	파손(모르타르)	0.2	0.6	1	0.12	㎡	기존
4	백태	0.2	1.2	1	0.24	㎡	기존
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

<상부슬래브>

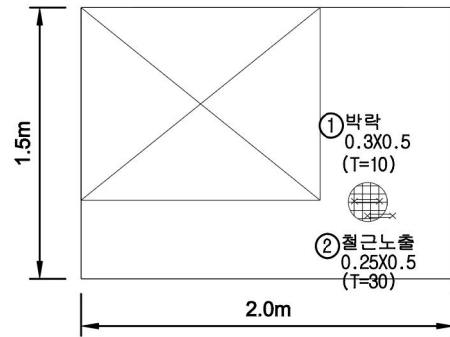


<바닥슬래브>

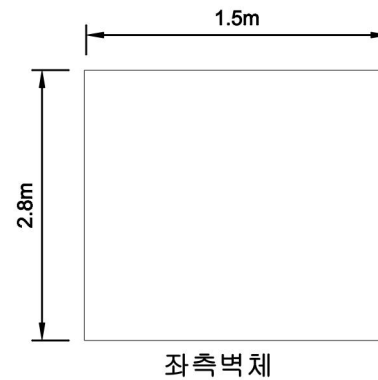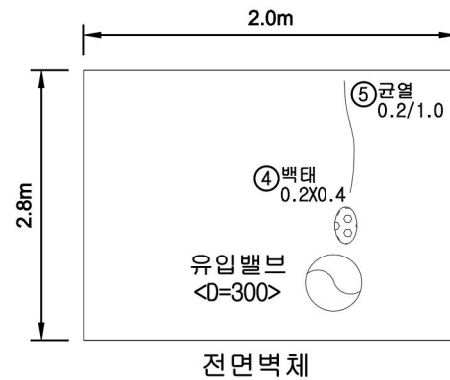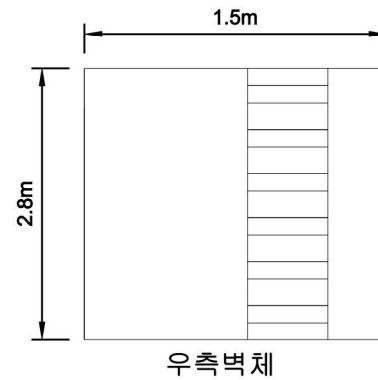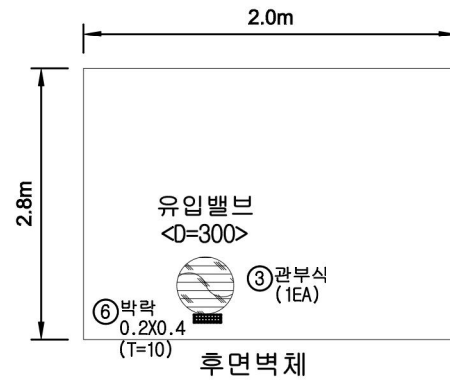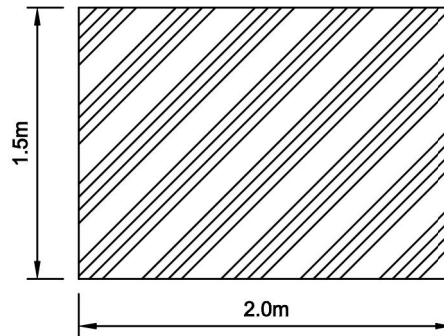

범례


단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN

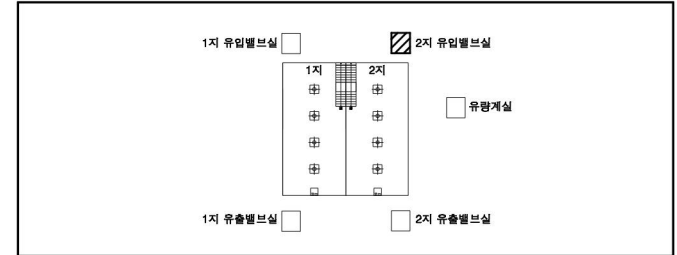

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	박락	0.3	0.5	1	0.15	㎡	기존
2	철근노출	0.25	0.5	1	0.13	㎡	기존
3	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
4	관부식	0.2	0.4	1	0.08	㎡	기존
5	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	기존
6	박락	0.2	0.4	1	0.08	㎡	기존
7	체수	1.5	2.0	1	3.00	㎡	기존
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

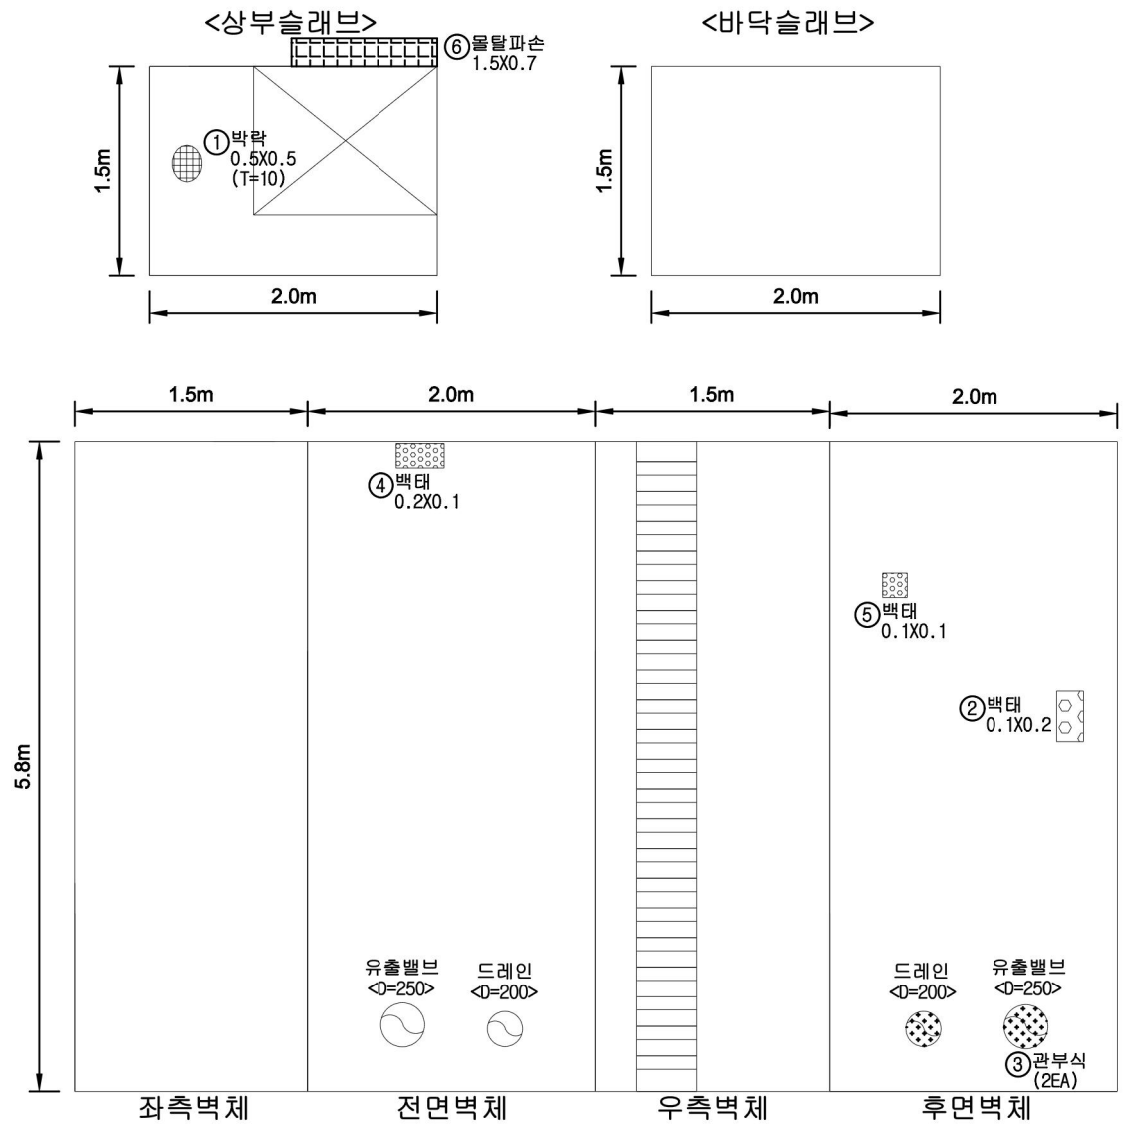

범 례


균열	양상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌돌	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외력	채수	마감재손상	보수부	기타

단 위 c= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

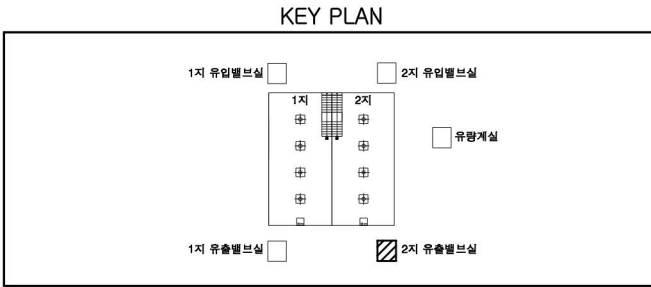

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모				단 위	비 고
		폭	길 이	개 소	물 량		
1	박락	0.5	0.5	1	0.25	㎡	기존
2	백태	0.1	0.2	1	0.02	㎡	기존
3	관부식	-	-	2	2.00	EA	기존
4	백태	0.2	0.1	1	0.02	㎡	신규
5	백태	0.1	0.1	1	0.01	㎡	신규
6	물탈파손	1.5	0.7	1	1.05	㎡	신규
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

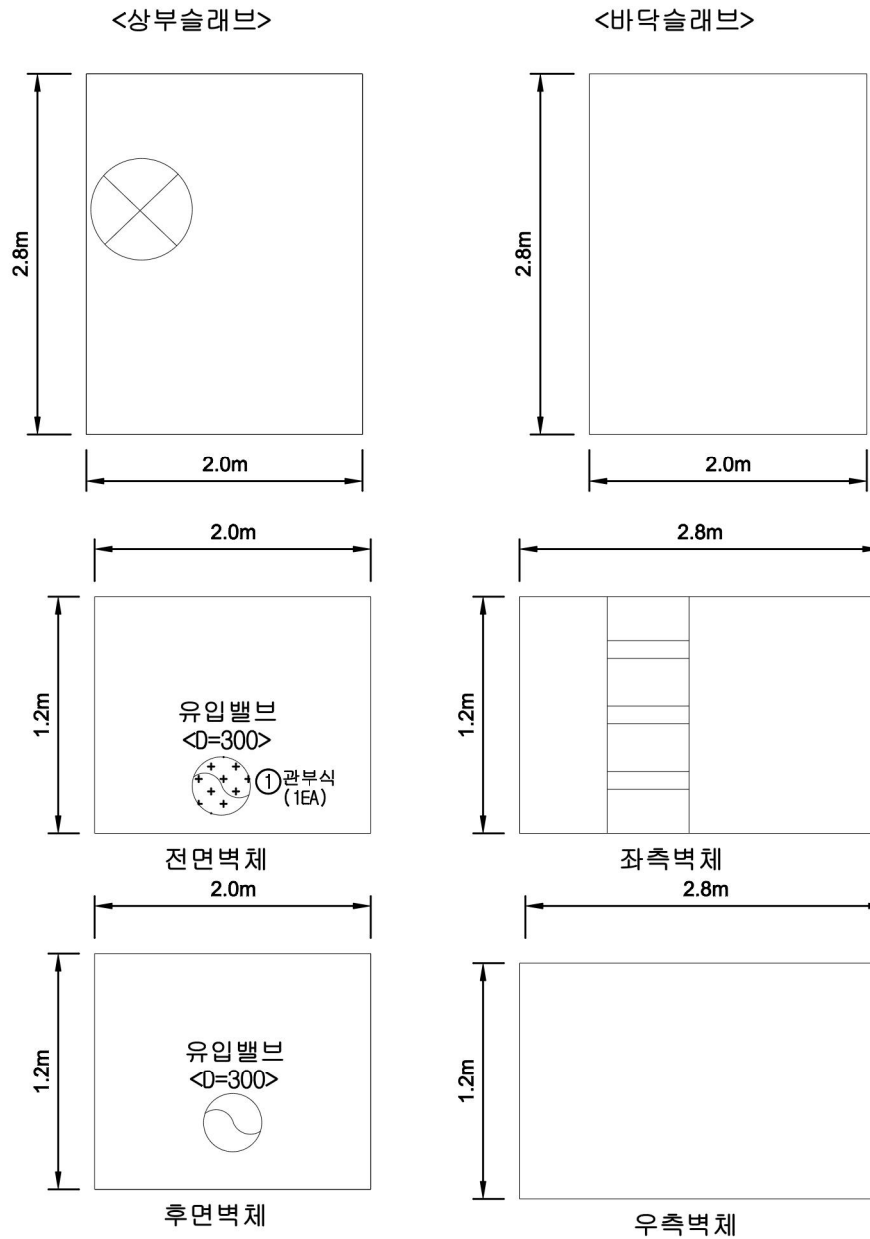

범 례


근철	망상근철	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌출	누수, 습윤	배대	철근노출	벽
이물결외력	채수	마감재손상	보수부	기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

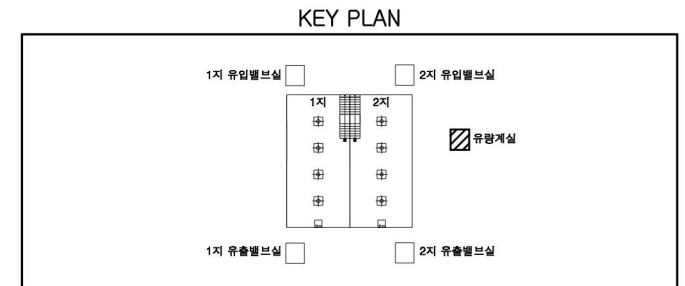


손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	관부식	-	-	1	1.00	EA	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

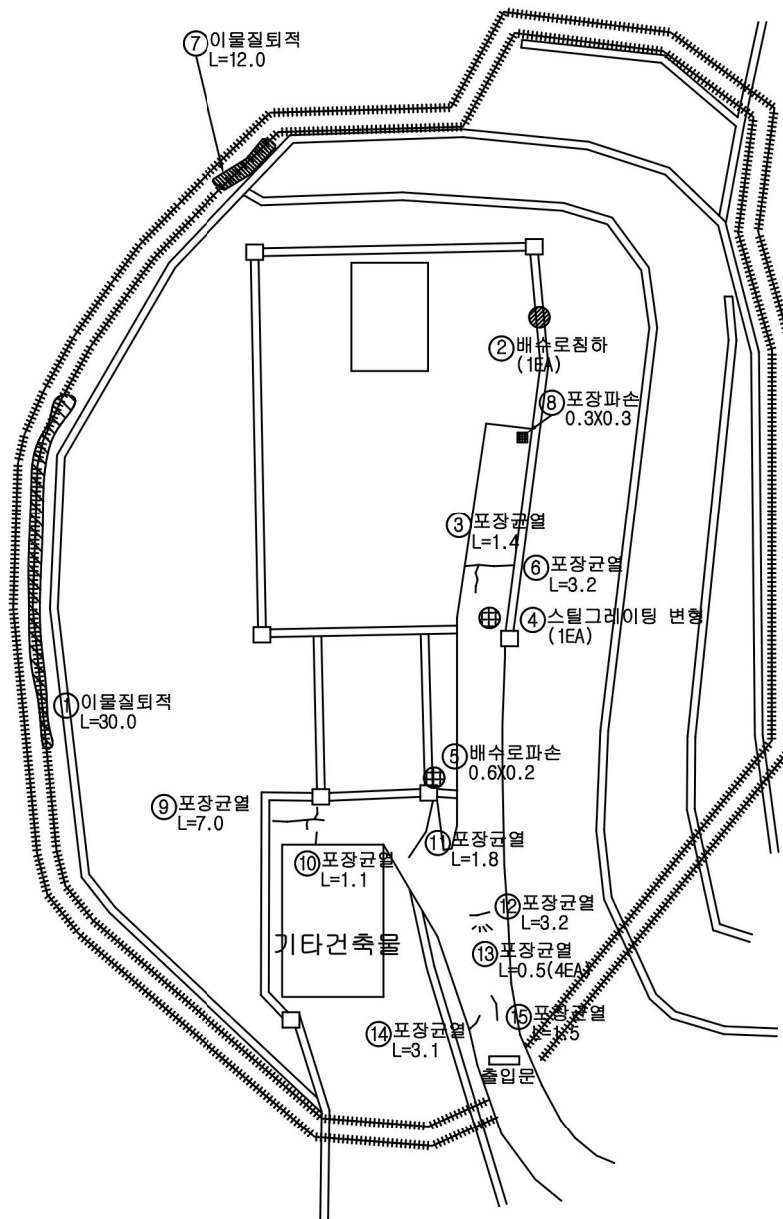






범례

단 위 CW= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

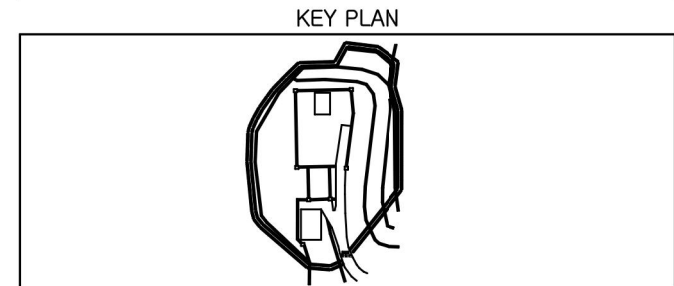

손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	이물질퇴적	-	30.0	1	30.00	m	기존
2	배수로침하	-	-	1	1.00	EA	기존
3	포장균열	-	1.4	1	1.40	m	기존
4	스틸그레이팅 변형	-	-	1	1.00	EA	기존
5	배수로파손	0.6	0.2	1	0.12	㎡	기존
6	포장파손	-	3.2	1	3.20	m	기존
7	이물질퇴적	-	12.0	1	12.0	m	기존
8	포장파손	0.3	0.3	1	0.09	㎡	기존
9	포장균열	-	7.0	1	7.00	m	기존
10	포장균열	-	1.1	1	1.10	m	기존
11	포장균열	-	1.8	1	1.80	m	기존
12	포장균열	-	3.2	1	3.20	m	기존
13	포장균열	-	0.5	4	2.00	m	기존
14	포장균열	-	3.1	1	3.10	m	기존
15	포장균열	-	1.5	1	1.50	m	기존
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

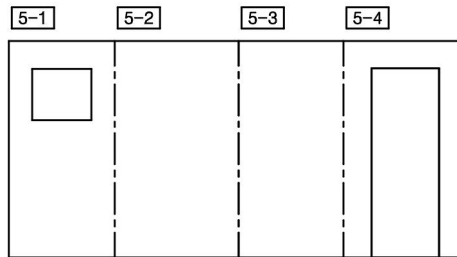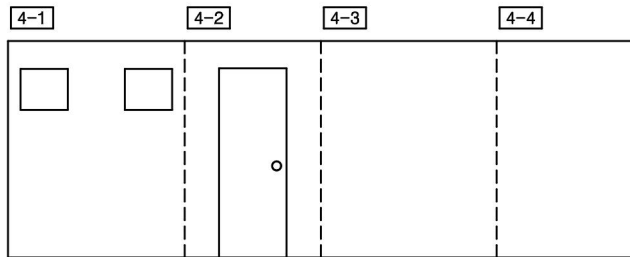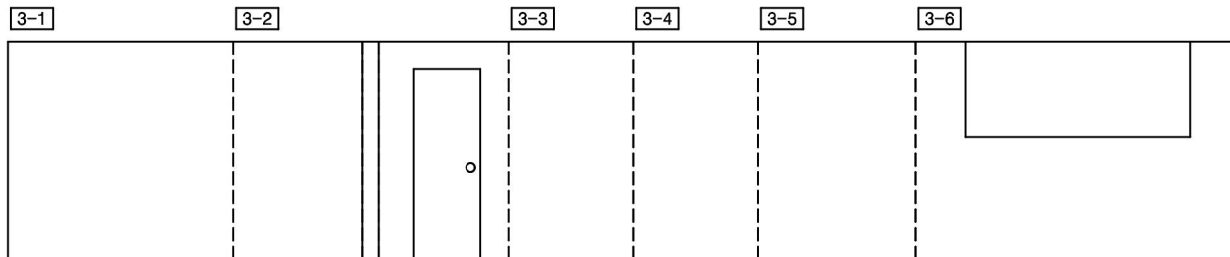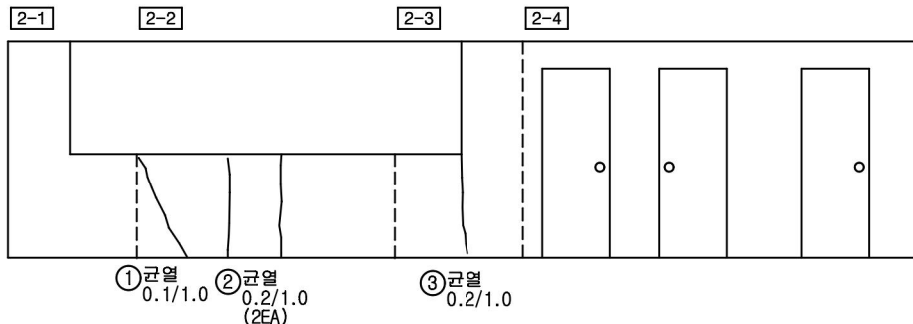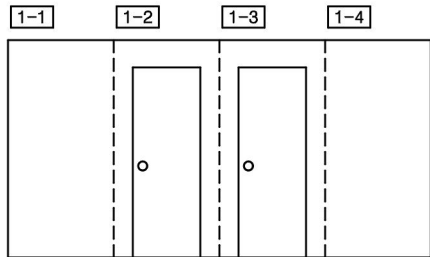

범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN

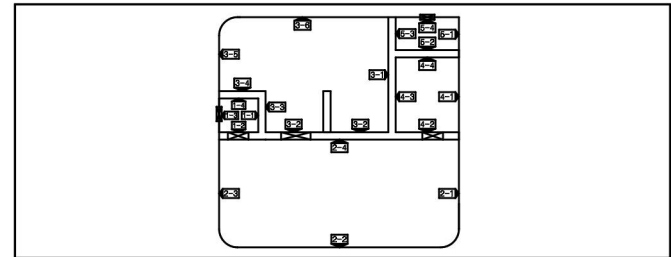

손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	균열	0.1	1.0	1	1.00	m	보수
2	균열	0.2	1.0	2	1.00	m	보수
3	균열	0.2	1.0	1	1.00	m	보수
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전


2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

시범배관 기술서
봉담상리배수지 -기타건축물(전기실 및 관리동) 내부


김충희

SCALE NONE
DATE 2024. 05.
DRAWING NO. 17

상부슬래브

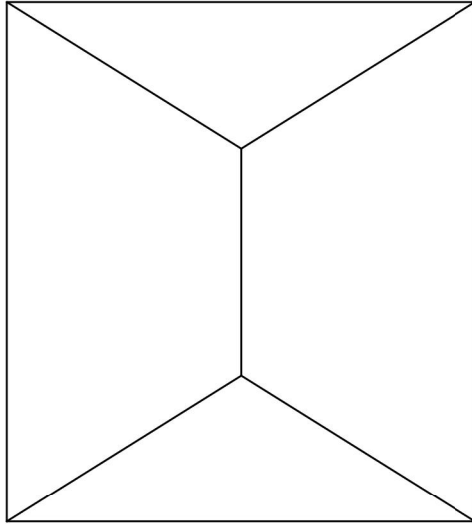

① 타일파손
1.0X9.0

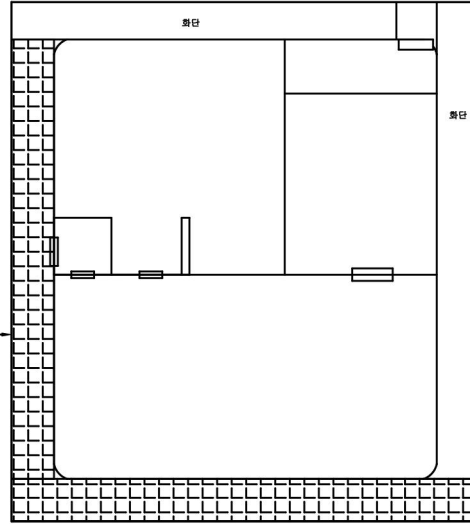


② 타일파손
1.0X8.0

범례

	콘크리트		벽돌		타일
	돌		목재		철근
	유리		플라스틱		페인트
	단열재		방수재		배수
	철근		팽창관		팽창관
	팽창관		팽창관		팽창관


단 위: cm, mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN

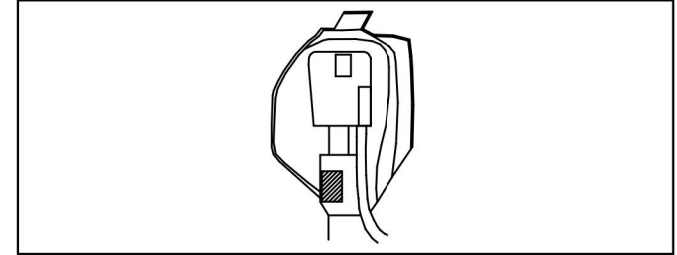


손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	개 소	물 량	단 위	
1	타일파손	1.0	9.0	1	9.00	㎡	보수
2	타일파손	1.0	8.0	1	8.00	㎡	보수
3	벽돌	11.0	0.3	1	3.30	㎡	보수
4	타일파손	1.0	1.0	1	1.00	㎡	보수
5	파손	0.9	0.1	1	0.09	㎡	보수
6	벽돌	0.9	0.3	1	0.27	㎡	보수
7	벽돌	0.4	0.3	1	0.12	㎡	보수
8	벽돌	1.7	0.3	1	0.51	㎡	보수
9	타일파손	0.1	0.2	1	0.02	㎡	보수
10	타일파손	0.3	0.4	1	0.12	㎡	보수
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

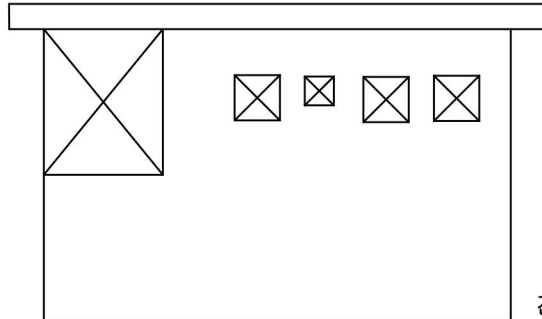

전면벽체

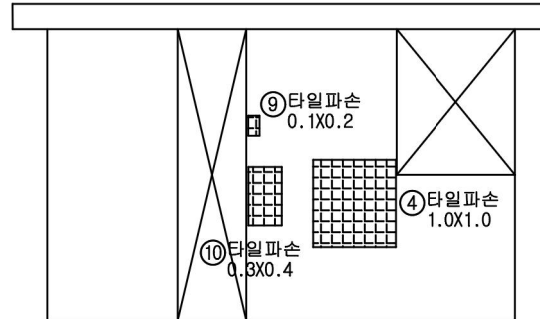


후면벽체

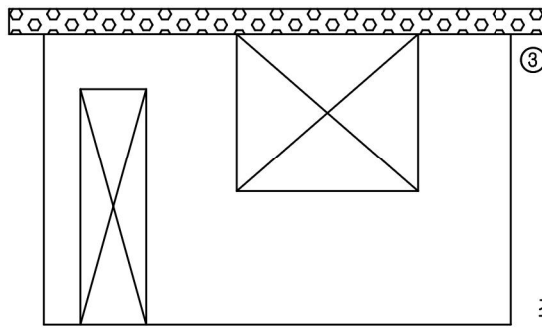

③ 벽돌
11.0X0.3

좌측벽체

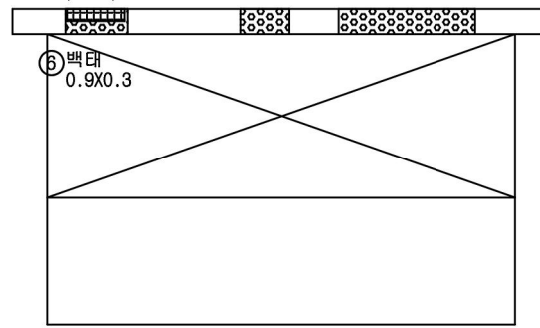

우측벽체

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

봉담상리배수지 - 기타건축물(전기설 및 관리동) 외부

시업책임 기술자

김충희

SCALE

NONE

DATE

2024. 05.

DRAWING NO.

18