


시험 성적서

1. 성적서 번호 : 210303B02-01
2. 의뢰자 : 한상협
○ 업체명 : KD ENG
○ 주소 : 경기도 고양시 일산서구 덕이로 30-28 3H 202호
3. 시료채취일 : 2021-03-03
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 코어 공시체
6. 시료채취장소 : A2 #1 / A2 #2 / A2 #3

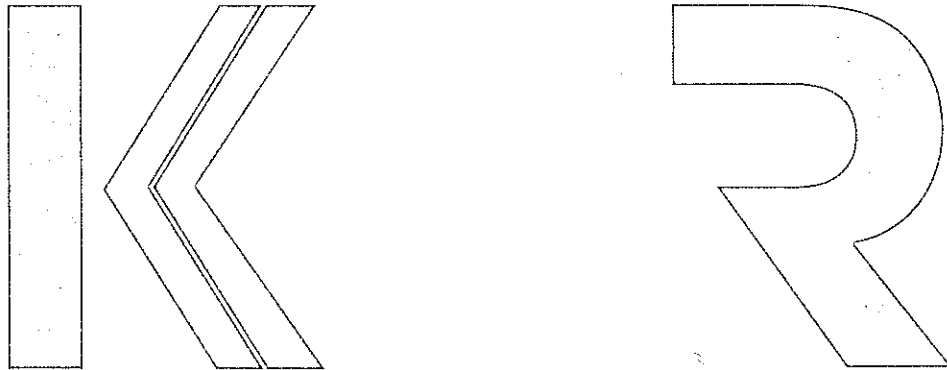

확인	작성자 성명	이태형	이태형	확인자 성명	전홍식	전홍식
비고	1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.					

2021년 03월 11일

한국도로시험연구원






(주)한국도로시험연구원

시험 성적서

성적서 번호 : 210303B02-01


7. 시험 결과
1) 코어 공시체

연번	시험 항목	시험 방법	단위	결과	비고
1	압축강도	KS F 2422 : 2017	Mpa	29.5	A2 #1
2	압축강도	KS F 2422 : 2017	Mpa	41.4	A2 #2
3	압축강도	KS F 2422 : 2017	Mpa	35.5	A2 #3

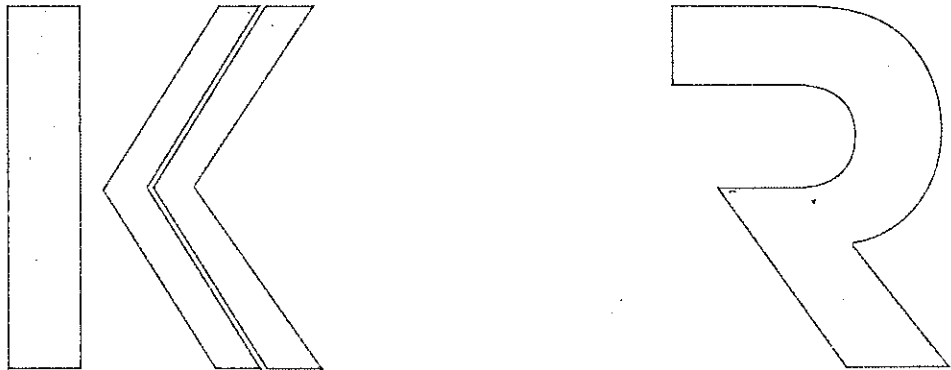

시험 성적서


- 성 적 서 번 호 : 210303B03-01
- 의뢰자 : 한상협
○ 업 체 명 : KD ENG
○ 주 소 : 경기도 고양시 일산서구 덕이로 30-28 3H 202호(덕이동,양우씨네플렉스)
- 시 료 채 취 일 : 2021-03-03
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 염화물
- 시료채취장소 : P20기둥 / S2I 바닥판 / A2홍벽

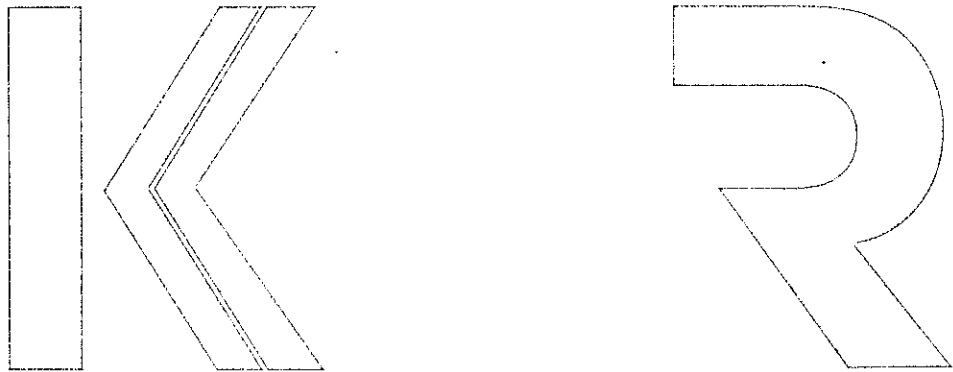

확인	작성자 성 명 김현언 김현언	확인자 성 명 전홍식 전홍식
비고	1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보,선전,광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.	

2021년 03월 25일

한국도로시험연구원



시험 성적서

성적서 번호 : 210303B03-01

7. 시험 결과

1) 염화물

연번	시험 항목	시험 방법	단위	결과	비고
1	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.356	P20 기둥 0~20mm
2	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.275	P20 기둥 20~40mm
3	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.280	P20 기둥 40~60mm
4	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.294	P20 기둥 60~80mm
5	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.288	P20 기둥80~100mm
6	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.854	S2I 바닥판 0~20mm
7	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.635	S2I 바닥판 20~40mm
8	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.441	S2I 바닥판 40~50mm
9	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.269	A2홍벽 0~20mm
10	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.347	A2홍벽 20~40mm
11	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.498	A2홍벽 40~60mm
12	염화물함유량	KS F 2713 : 2017	kg/m ³	0.391	A2홍벽 60~80mm