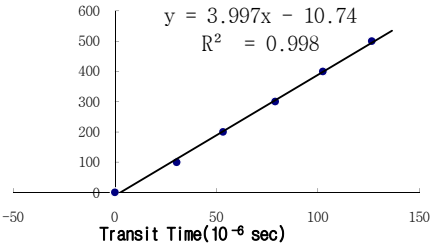
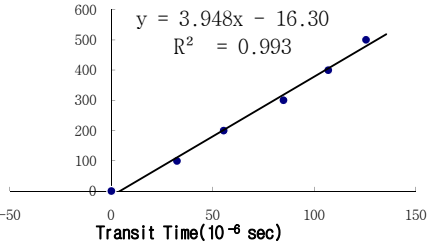
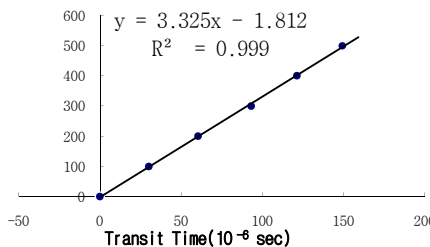
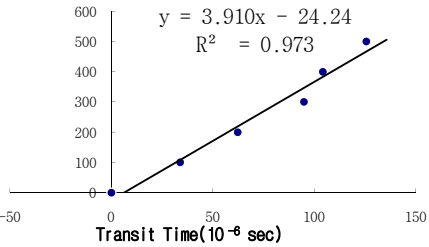
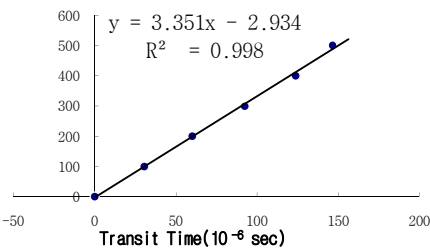
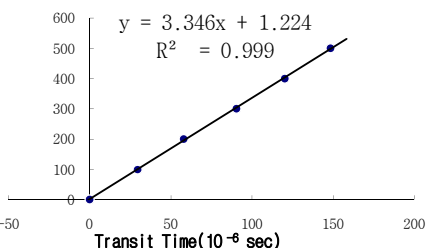


시험위치	바닥판하면 S1(상주)	시험위치	바닥판하면 S2(상주)
X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)	X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)
0	0	0	0
30.4	100	32.3	100
53.2	200	55.3	200
78.9	300	84.8	300
102.4	400	106.9	400
126.5	500	125.4	500
V_i =	3.9971	V_i =	3.9482
V_d =	4.197	V_d =	4.146
추정 압축강도 (s_{ck})	27.7(식1)	추정 압축강도 (s_{ck})	26.6(식1)
	30.5(식2)		30(식2)
			
시험위치	중앙분리대 S1(상주)	시험위치	중앙분리대 S1(상주)
X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)	X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)
0	0	0	0
30.2	100	33.9	100
60.5	200	62.2	200
93.2	300	94.9	300
121.3	400	104.2	400
149.2	500	125.6	500
V_i =	3.325	V_i =	3.9103
V_d =	3.491	V_d =	4.106
추정 압축강도 (s_{ck})	12.8(식1)	추정 압축강도 (s_{ck})	25.7(식1)
	23.4(식2)		29.6(식2)
			
시험위치	중앙분리대 S2(상주)	시험위치	중앙분리대 S2(상주)
X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)	X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)
0	0	0	0
30.6	100	29.5	100
60.1	200	57.9	200
92.3	300	90.3	300
123.6	400	120.1	400
146.2	500	148.3	500
V_i =	3.351	V_i =	3.346
V_d =	3.519	V_d =	3.513
추정 압축강도 (s_{ck})	13.4(식1)	추정 압축강도 (s_{ck})	13.3(식1)
	23.7(식2)		23.7(식2)
			

시험위치	바닥판하면 S1(영천)	시험위치	바닥판하면 S2(영천)
X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)	X : 전달시간 (msec)	Y : 전달거리 (mm)
0	0	0	0
28.4	100	32.1	100
51.8	200	57.4	200
75.4	300	81.6	300
102.8	400	103.4	400
127.3	500	127.6	500
V_i =	3.960	V_i =	3.9788
V_d =	4.158	V_d =	4.178
추정 압축강도 (s_{ck})	26.8(식1)	추정 압축강도 (s_{ck})	27.3(식1)
	30.1(식2)		30.3(식2)
