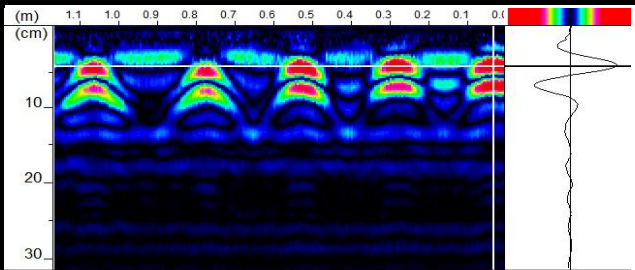
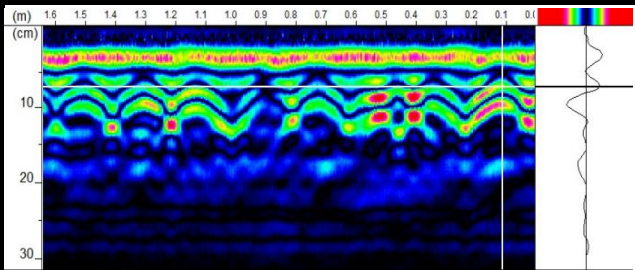


연호고가교 균열심도 DATA

시험 결과(상부구조)						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	바닥판 S7(안심방향)	주근
측정번호	건전부			평균	피복두께	41mm
1	32.7	32.5	33.8	33.0		
측정위치	균열부(cw=0.1mm)			평균		
S3-G3 (하부)	48.2	43.9	43.6	45.2		
	균열 깊이			품질		
	14.1			4.55		
시험 결과(하부구조)						
균열 심도				철근탐사		
결과값				위치	교각 P7 코핑	수직철근
측정번호	건전부			평균	피복두께	94mm
2	34.5	33.8	34.9	34.4		
측정위치	균열부(cw=0.2mm)			평균		
P2 (코핑)	52.2	51.4	53.5	52.4		
	균열 깊이			품질		
	17.2			4.36		