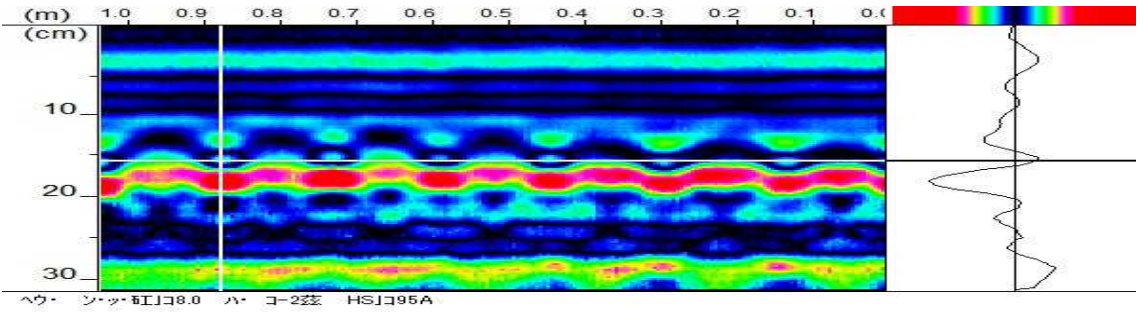
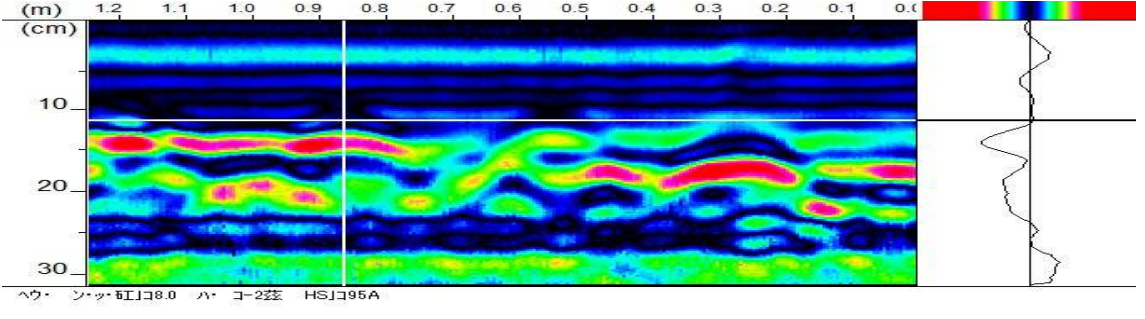
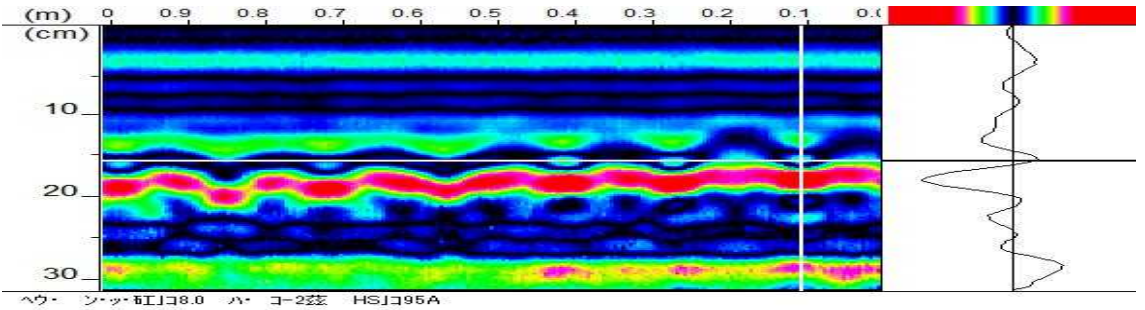
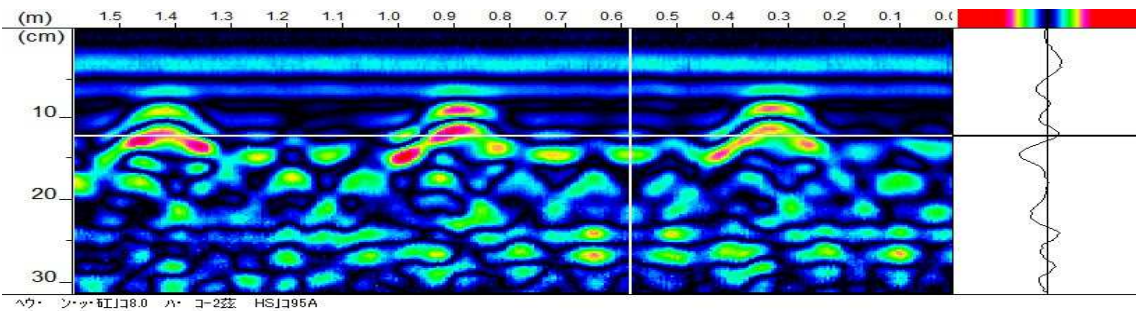


측정 NO.1		측정자료	
구조물명	서면2터널		
측정위치	S002 천단부		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태		
	측정상태		
측정피복두께(mm)		150	

측정 NO.1		측정자료	
구조물명	서면2터널		
측정위치	S002 천단부		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태		
	측정상태		
측정피복두께(mm)		112	

측정 NO.2		측정자료	
구조물명	서면2터널		
측정위치	S066 천단부		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D22@125	
	측정상태	@125	
측정피복두께(mm)		155	

측정 NO.2		측정자료	
구조물명	서면2터널		
측정위치	S066 천단부		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D22@150	
	측정상태	@145	
측정피복두께(mm)		110	