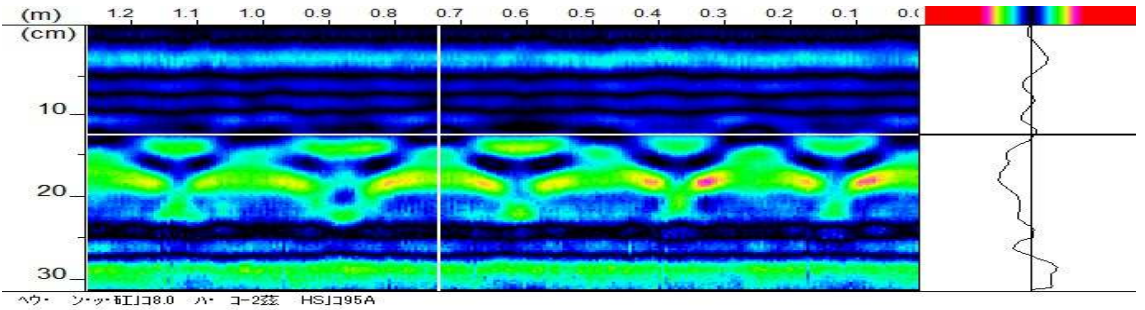
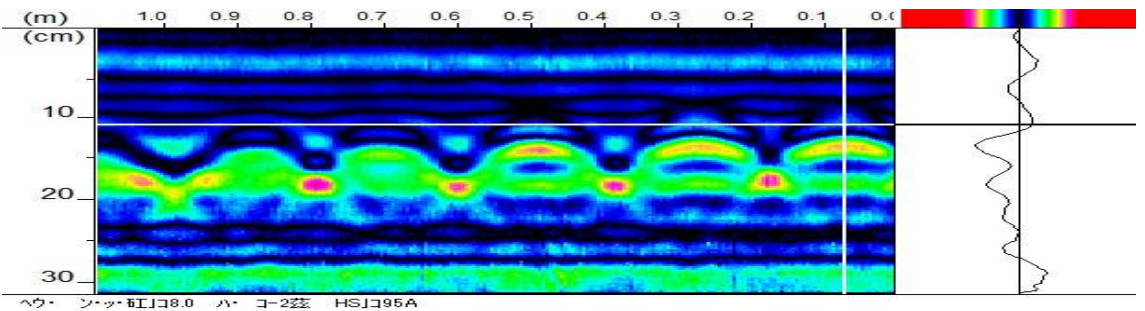
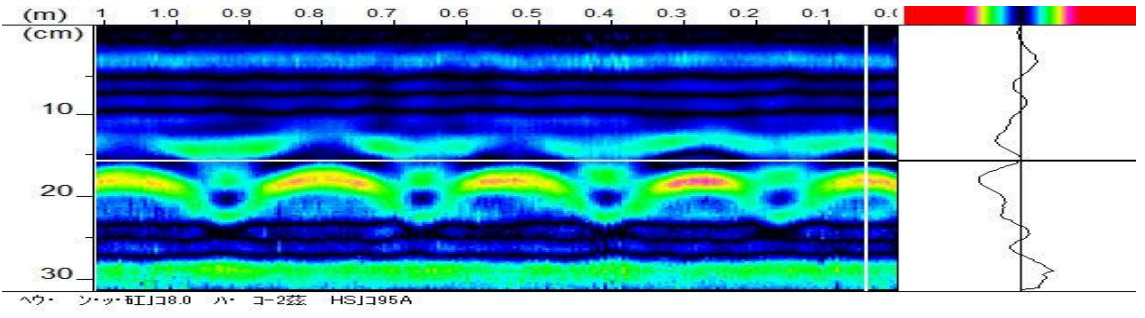
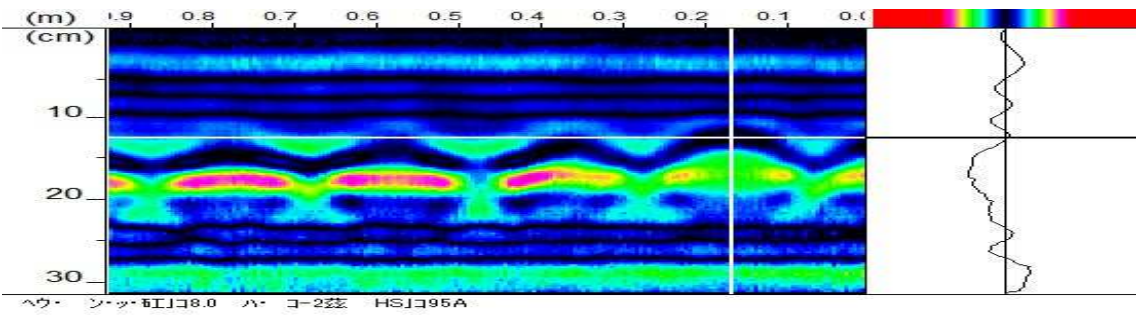
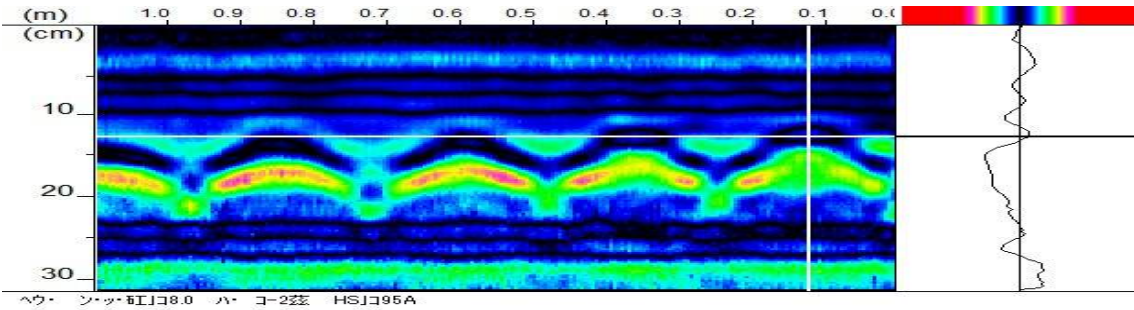


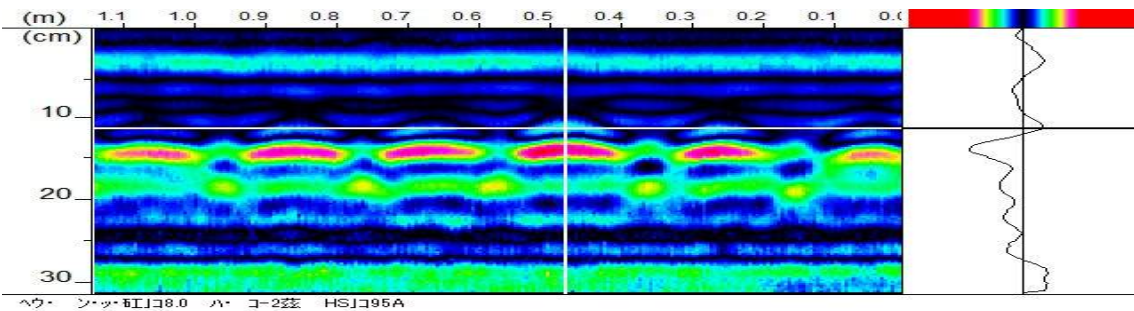
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S1		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@250	
측정피복두께(mm)		120	

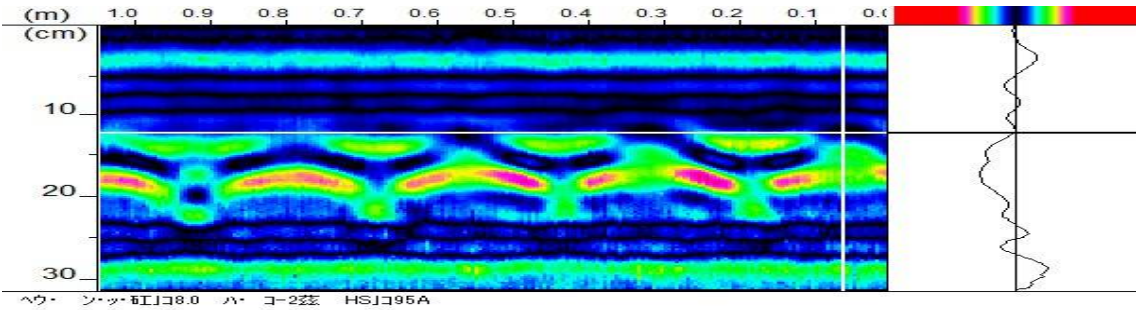
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S1		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		120	

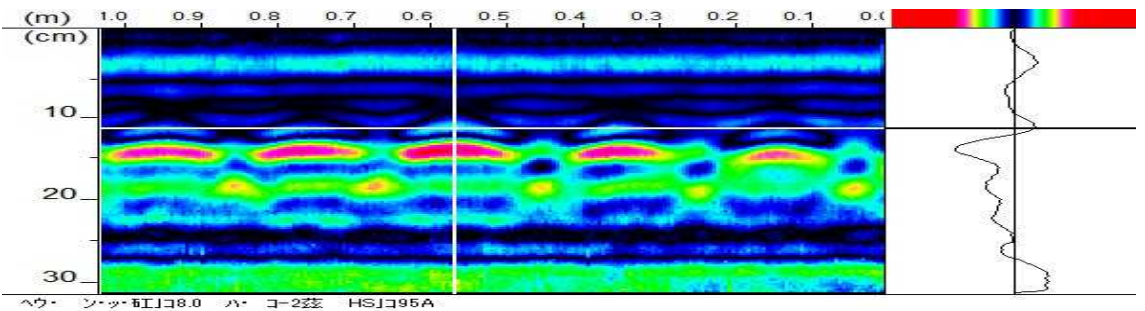
측정 NO.2		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S3		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@250	
측정피복두께(mm)		150	

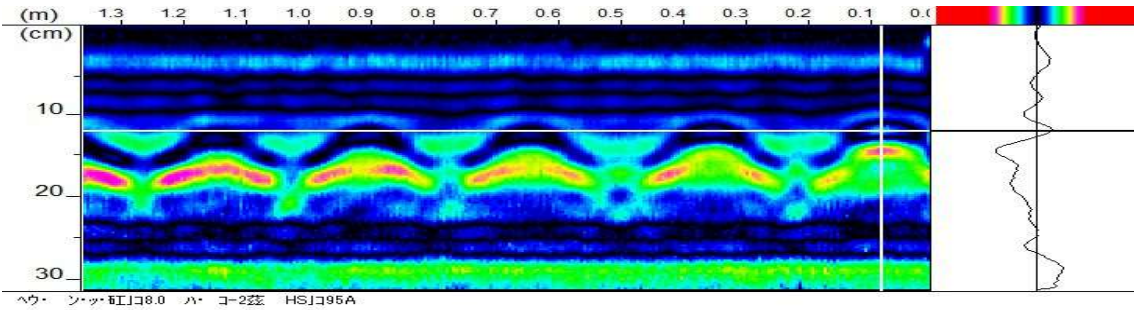
측정 NO.2		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S3		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		120	

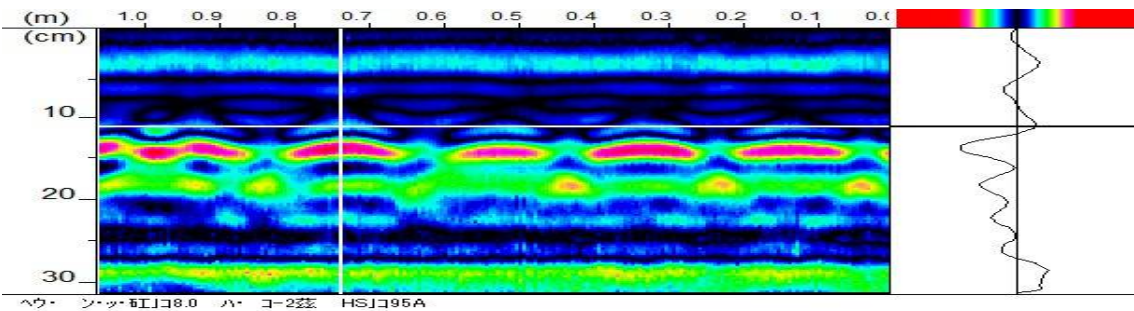
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S5		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@240	
측정피복두께(mm)		120	

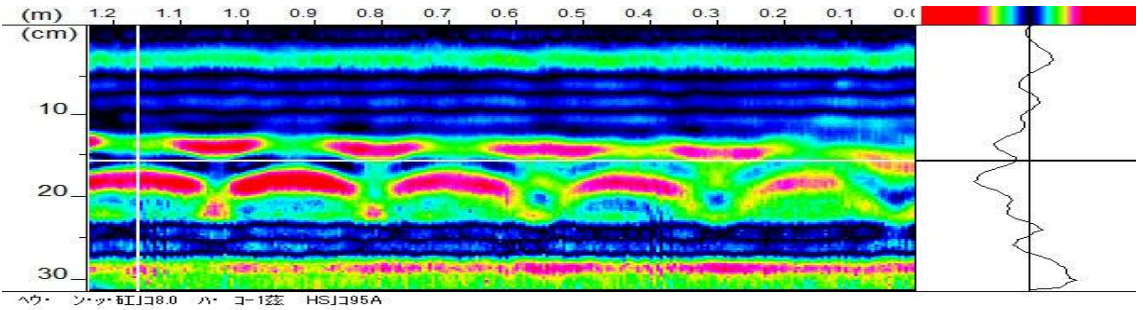
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S5		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		120	

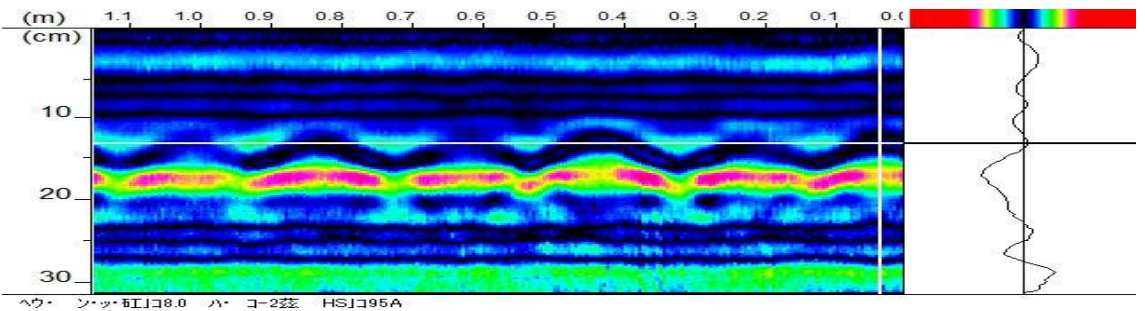
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S11		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@240	
측정피복두께(mm)		120	

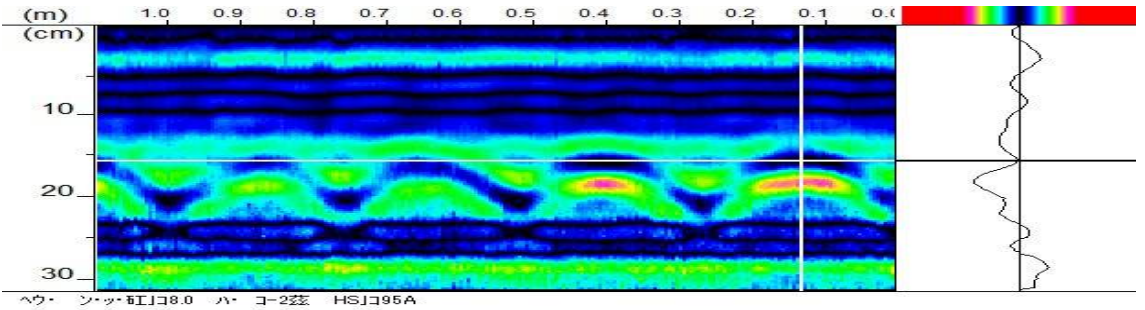
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S11		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		120	

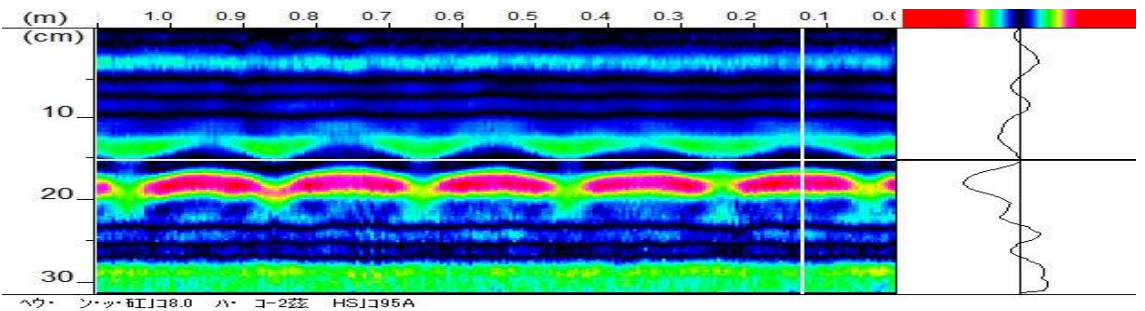
측정 NO.5		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S15		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@250	
측정피복두께(mm)		120	

측정 NO.5		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S15		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		120	

측정 NO.6		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S25		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@250	
측정피복두께(mm)		125	

측정 NO.6		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S25		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@195	
측정피복두께(mm)		130	

측정 NO.7		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S27		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	H19@250	
	측정상태	@240	
측정피복두께(mm)		150	

측정 NO.7		측정자료	
구조물명	6지구 2구간 옹벽		
측정위치	S27		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	H16@200	
	측정상태	@200	
측정피복두께(mm)		150	