
15. 향남도이배수지

A. 대상시설물 전경

대상시설물 전경



<향남도이배수지>



<향남도이배수지>

B. 개별시설물 전경

개별시설물 전경(1/2)

□. 향남도이배수지



<배수지 1지 전경>

□. 향남도이배수지



<배수지 2지 전경>

□. 향남도이배수지



<통합유출밸브실 전경>

□. 향남도이배수지



<유입밸브실 전경>

□. 향남도이배수지



<건축동 내부 전경>

□. 향남도이배수지



<전기실 내부 전경>

개별시설물 전경 (2/2)

□. 향남도이배수지



<안전휀스 전경>

□. 향남도이배수지



<배수로(U형) 전경>

□. 향남도이배수지



<배수지 상부 전경>

□. 향남도이배수지




<장내포장 전경>

□. 향남도이배수지



<추락방지시설 전경>

□. 향남도이배수지

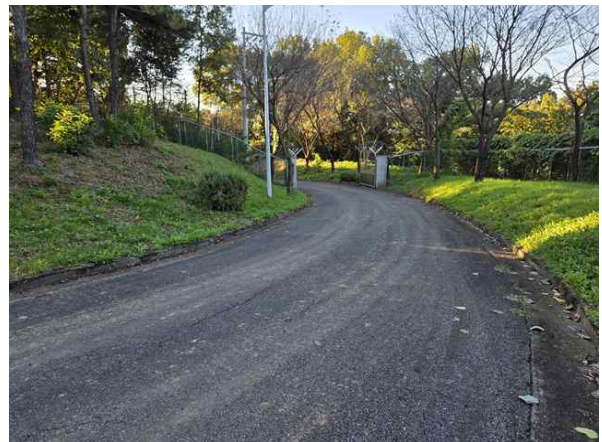

<진입로포장 전경>

C. 현장조사 및 시험

향남도이배수지(1/8)

□. 토목구조물



<배수지 1지 상부슬래브 녹물>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 1지 벽체 균열(0.3mm미만)>

□. 토목구조물



<배수지 1지 바닥슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 1지 도류벽 마감재 이격>

□. 토목구조물



<배수지 1지 도류벽 브라켓 파손>

향남도이배수지(2/8)

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 녹물>

□. 토목구조물



<배수지 2지 상부슬래브 도장박리>

□. 토목구조물



<배수지 2지 벽체 균열(0.3mm미만)>

□. 토목구조물




<배수지 2지 도류벽 볼트부식>

□. 토목구조물



<배수지 2지 기둥 도장박리>

□. 토목구조물

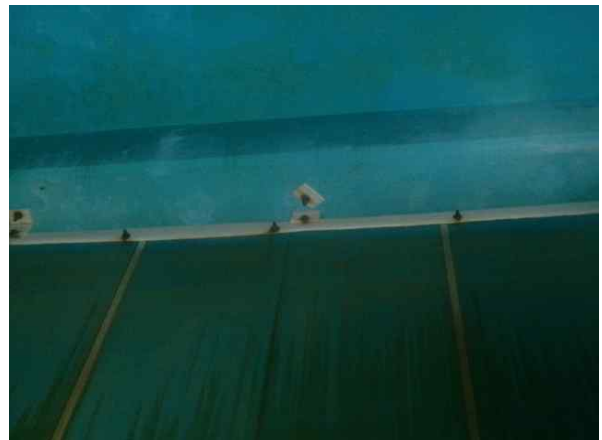

<배수지 2지 도류벽 브라켓 파손>

향남도이배수지(3/8)

□. 토목구조물



<유입밸브실 1지 바닥슬래브 채수>

□. 토목구조물



<유입밸브실 2지 상태양호>

□. 토목구조물



<유량계실 상태양호>

□. 토목구조물



<통합유출밸브실 전면 벽체 누수>

□. 토목구조물



<통합유출밸브실 바닥슬래브 채수>

□. 토목구조물



<통합유출밸브실 배면 벽체 실링재 열화>

향남도이배수지(4/8)

□. 건축구조물



<검수실 외부 벽체 누수흔적>

□. 건축구조물



<검수실 외부 옥상 채수>

□. 건축구조물



<검수실 외부 옥상 배수구 막힘>

□. 건축구조물



<검수실 외부 옥상 배수구 막힘>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥기초 균열>

□. 건축구조물



<검수실 외부 바닥기초 균열>

향남도이배수지 (5/8)

□. 건축구조물




<검수실 내부 상부슬래브 도장박리>

□. 건축구조물



<검수실 내부 배면 벽체 파손>

□. 건축구조물

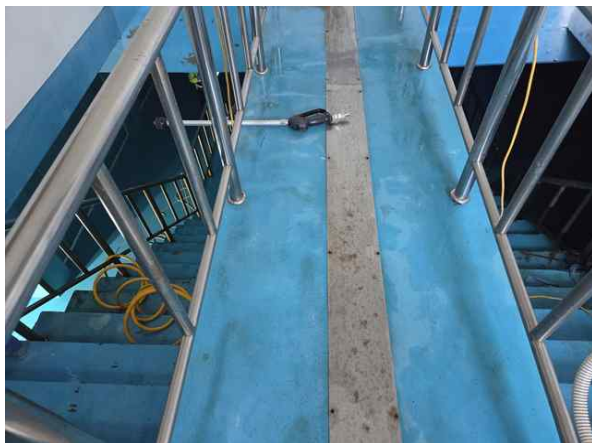

<검수실 내부 바닥슬래브 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

□. 건축구조물



<전기실 내부 벽체 균열>

향남도이배수지(6/8)

□. 기계·전기



<1지 유입 밸브, 배관, 볼트류 현황>

□. 기계·전기



<유량계실 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<통합밸브실 유출 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<통합밸브실 유출 밸브, 배관, 볼트류 부식>

□. 기계·전기



<배수지 1지 배관 부식>

□. 기계·전기



<배수지 2지 배관 부식>

향남도이배수지(7/8)

□. 기계·전기



<전기실 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<검수실 외부 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<전기실 전기설비 상태양호>

□. 기계·전기



<전기실 전력 배전반 상태양호>

향남도이배수지(8/8)

□. 부대시설



<부재시설 안전휀스 상태양호>

□. 부대시설



<부대시설 사면(성토부) 상태현황>

□. 부대시설



<부재시설 배수로 상태양호>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 주변 사면 토사유실(상태양호)>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장부 균열>

□. 부대시설



<부대시설 배수지 장내 포장부 균열>

현장조사 전경

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

□. 시설물 외관조사



<내부 개별부재 외관조사>

