



R. 48

문발S/S인출


h w ~

60 ~ 87 ~

→
중점

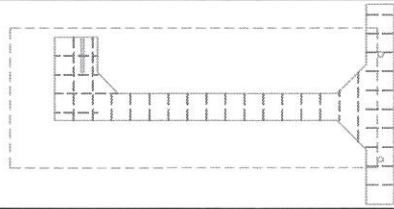

ID	Sta.0.0~30.0m
----	---------------

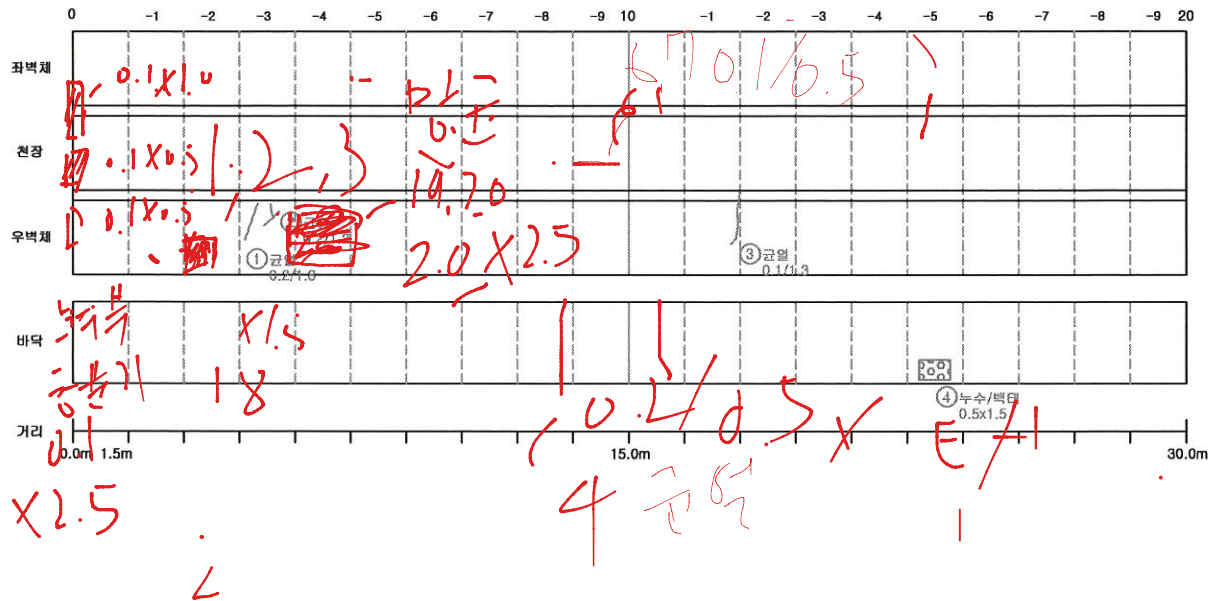

 빈 칸
 대각선
 수평선
 수직선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선
 파도선
 점선
 수평선
 수직선
 대각선
 교차선

[illegible]

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

관 리 관	한국전력공사 경기북부본부	용역명	2022년도 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역	구조물명	문발S/S인출	축척	NONE	일 자	도면번호
		용역사	(주)테크피아엔지니어링종합건축사사무소	도면명	외관조사망도	분류	Sta.0.0~30.0m	2022. 05	1



