

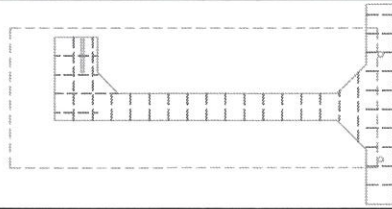


문발S/S인출

→  
총점

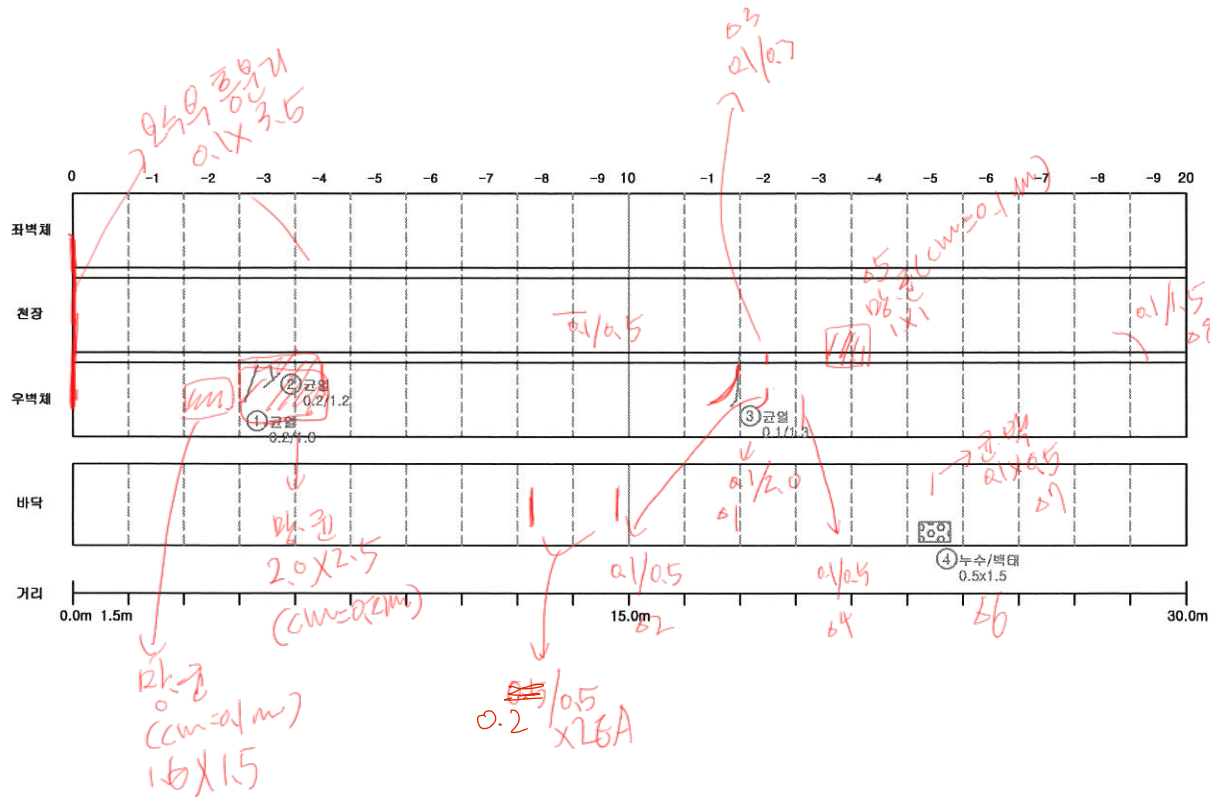

|    |               |
|----|---------------|
| ID | Sta.0.0~30.0m |
|----|---------------|

[illegible]

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



 빈 칸  
 위쪽 앞부분이 빠진 상자  
 위쪽 뒷부분이 빠진 상자  
 아래쪽 앞부분이 빠진 상자  
 아래쪽 뒷부분이 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자  
 위쪽과 아래쪽이 빠진 상자  
 왼쪽과 오른쪽이 빠진 상자  
 네모서리가 빠진 상자

|             |                  |     |                             |      |         |    |               |          |      |
|-------------|------------------|-----|-----------------------------|------|---------|----|---------------|----------|------|
| 관<br>리<br>관 | 한국전력공사<br>경기북부본부 | 용역명 | 2022년도 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역 | 구조물명 | 문발S/S인출 | 축척 | NONE          | 일 자      | 도면번호 |
|             |                  | 용역사 | (주)테크피아엔지니어링종합건축사사무소        | 도면명  | 외관조사망도  | 분류 | Sta.0.0~30.0m | 2022. 05 | 1    |


→  
총점



ID Sta.30.0~45.0m

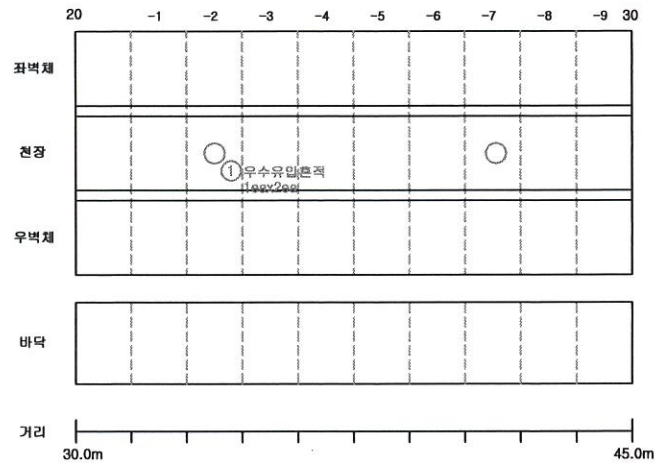

② 누수흔적/백태  
2.0x2.0x2ea

[illegible]

\* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

[illegible]

|             |                  |     |                             |      |         |    |                |          |      |
|-------------|------------------|-----|-----------------------------|------|---------|----|----------------|----------|------|
| 관<br>리<br>관 | 한국전력공사<br>경기북부본부 | 용역명 | 2022년도 경기북부 송전전력구 정밀안전점검 용역 | 구조물명 | 문발S/S인출 | 축척 | NONE           | 일 자      | 도면번호 |
|             |                  | 용역사 | (주)테크피아엔지니어링종합건축사사무소        | 도면명  | 외관조사망도  | 분류 | Sta.30.0~45.0m | 2022. 05 | 2    |



