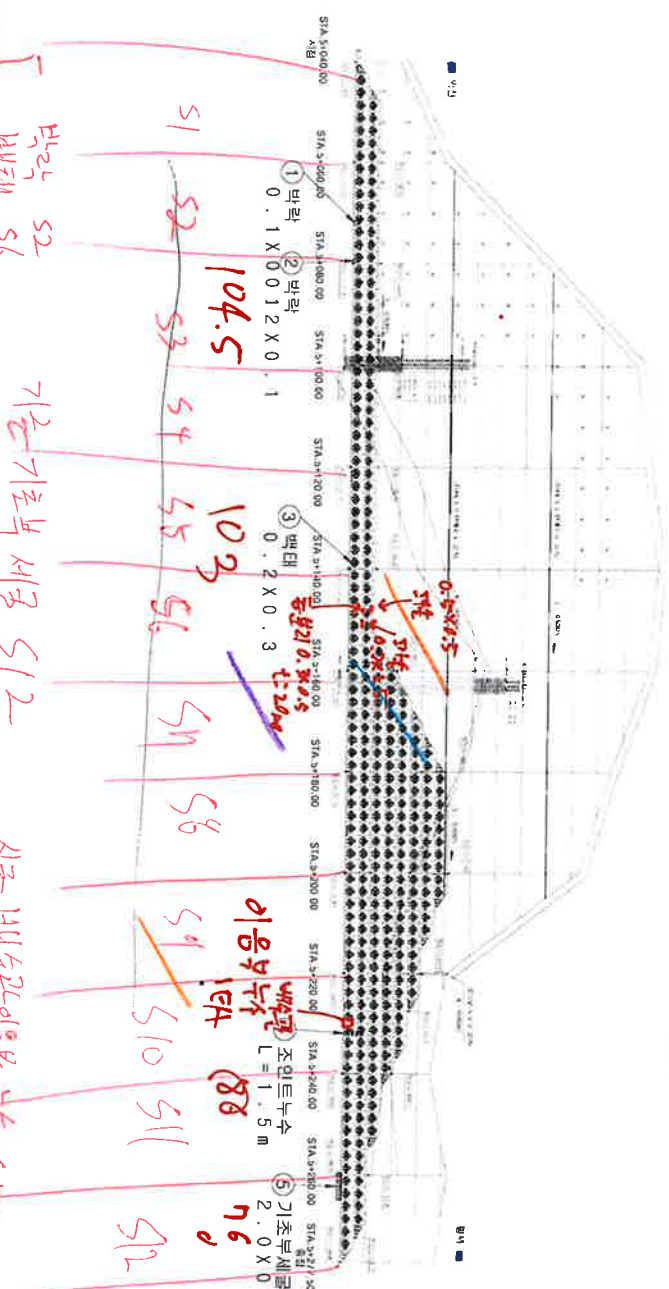


한글

구분	경원내영	폭(mm)	너비(mm)	심장구멍	개소	순심물량	단위	비고
1	가존	벽라	0.1	0.1	1	0.01	m ³	-
2	가존	벽라	0.2	0.1	1	0.02	m ³	-
3	가존	벽라	0.2	0.3	1	0.06	m ³	-
4	신구	조인트누수	-	1.5	1	1.50	m ³	-
5	신구	가조부세질	-	0.2	1	0.40	m ³	-

[illegible][illegible]

7/2 7/2 7/2 7/2 7/2

2019년 5월 10일

0/0
1/1
1/1

22

297

28

100

100

[illegible]

시공이음/ 종문리	시설물명	5. 패널식옹벽(STA.5
X	설근노출	점검일시 2025. 07 ~ 2025. 12

+277.5)

NOTE
Created by Notelin