




■ 청도천 4교 대구방향 상부구조 철근탐사

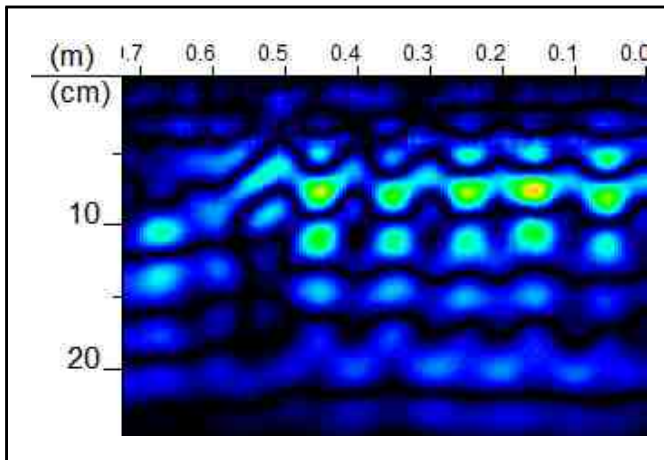


위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	122.0

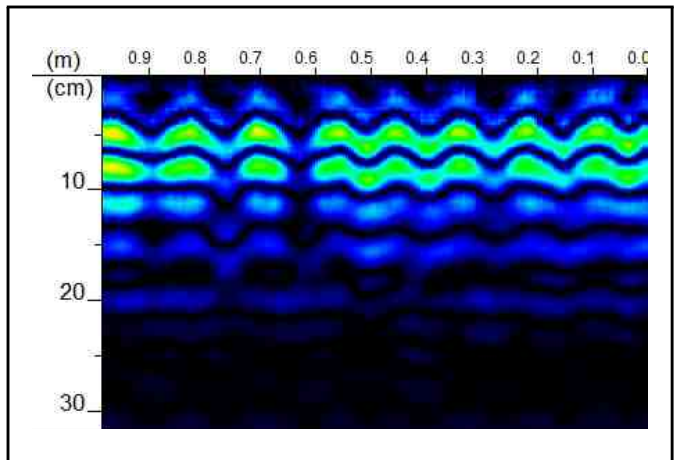


위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	100.0

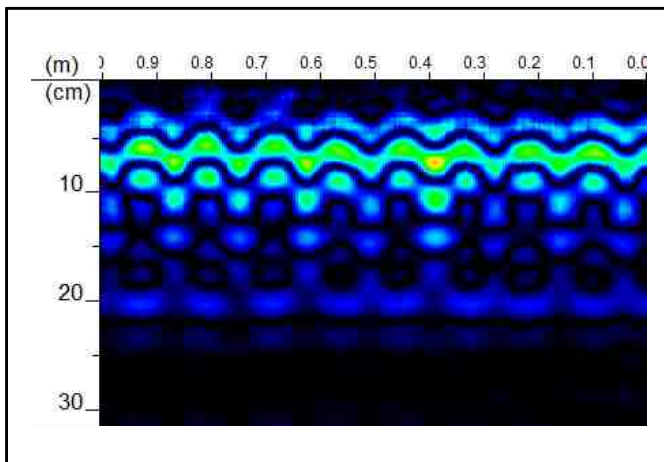


위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	120.0

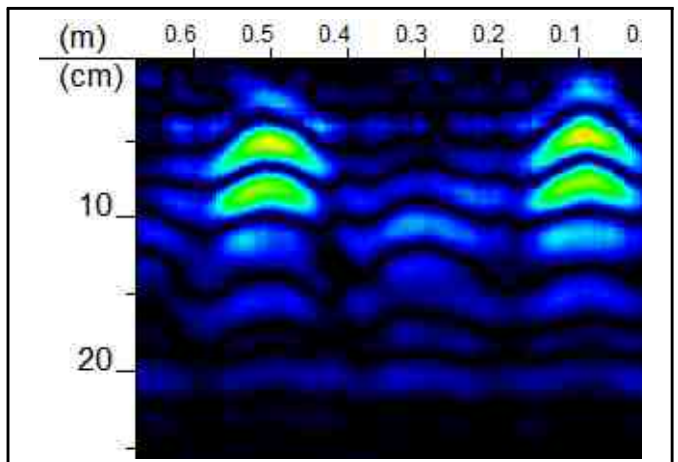


위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0

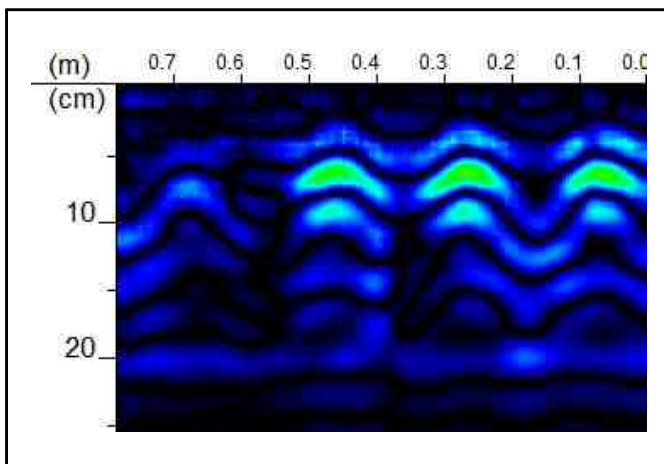


위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	242.0

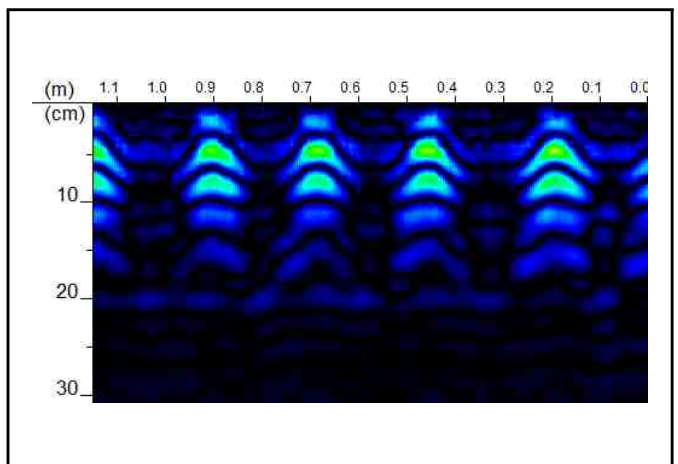


위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0

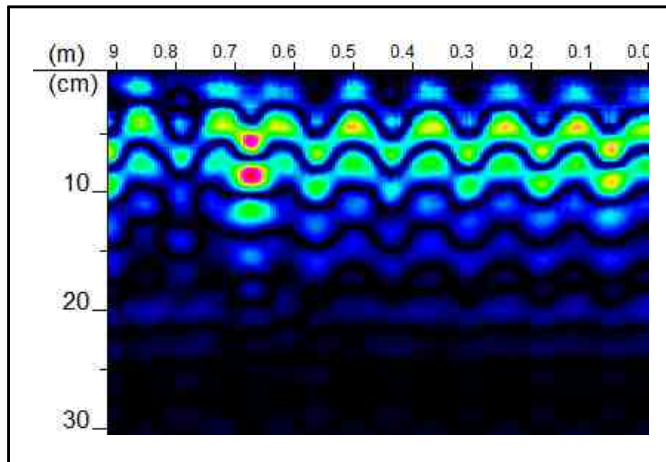


위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0

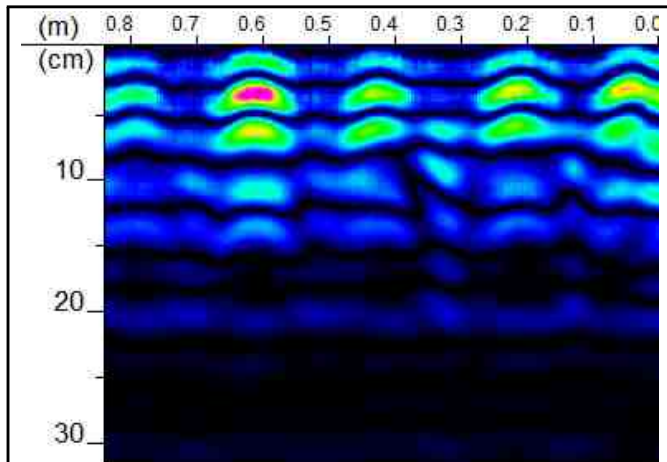


위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0

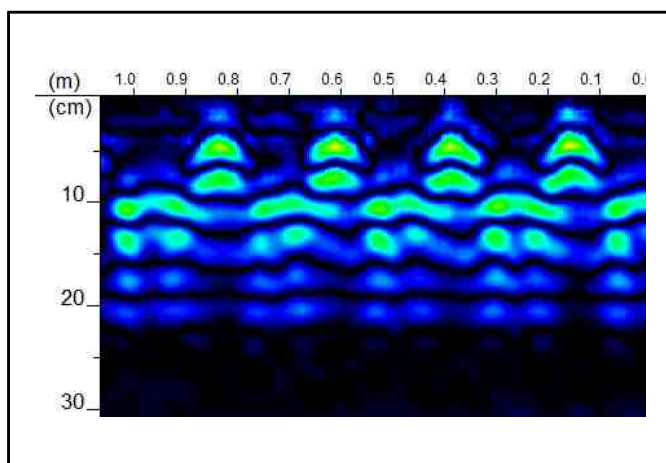


위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	240.0

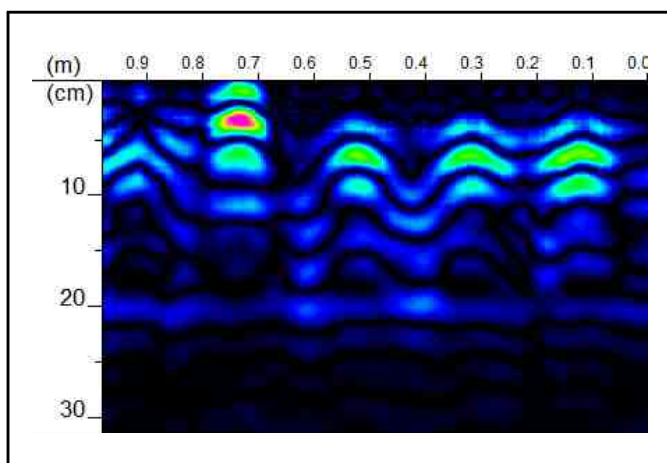


위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	62.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0

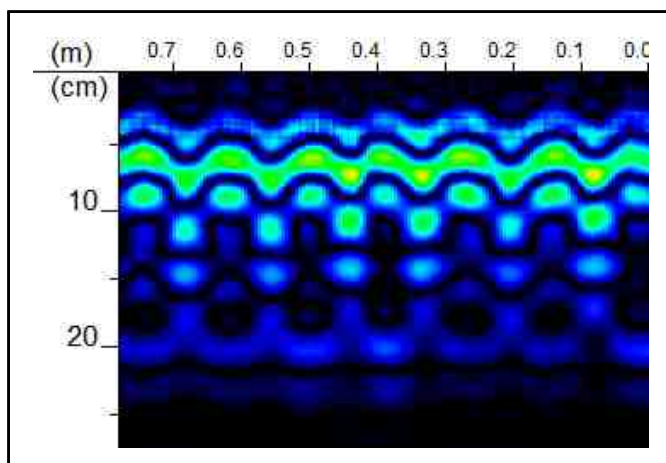


위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	52.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0

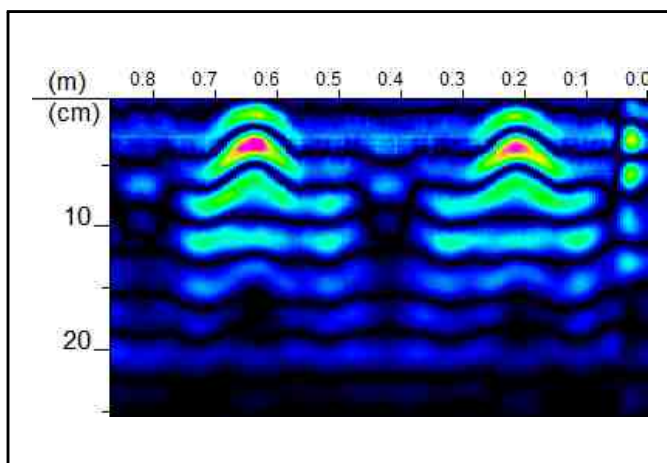


위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	202.0

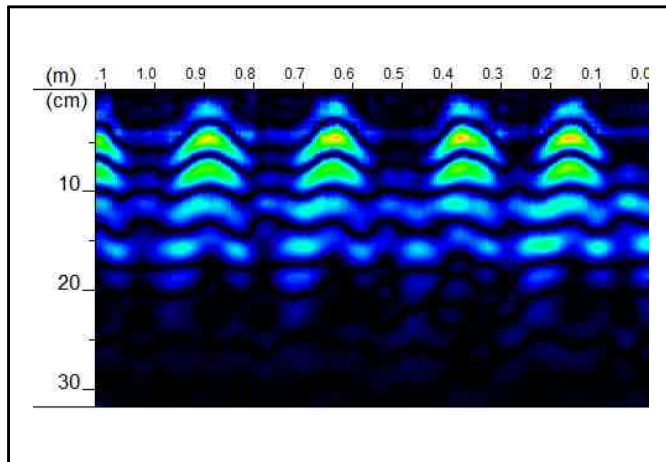


위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	245.0

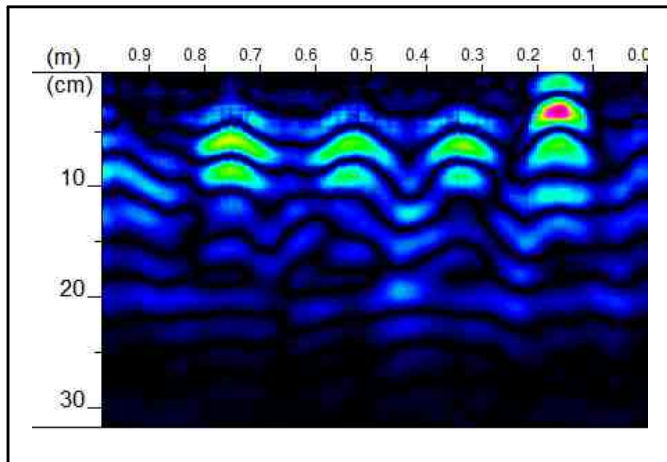


위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	60.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0

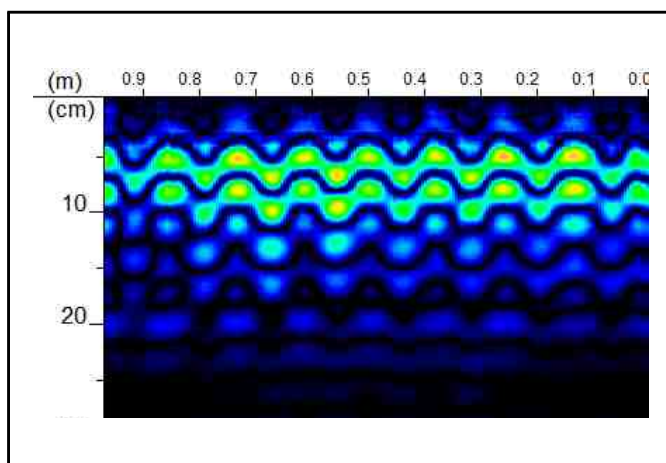


위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0

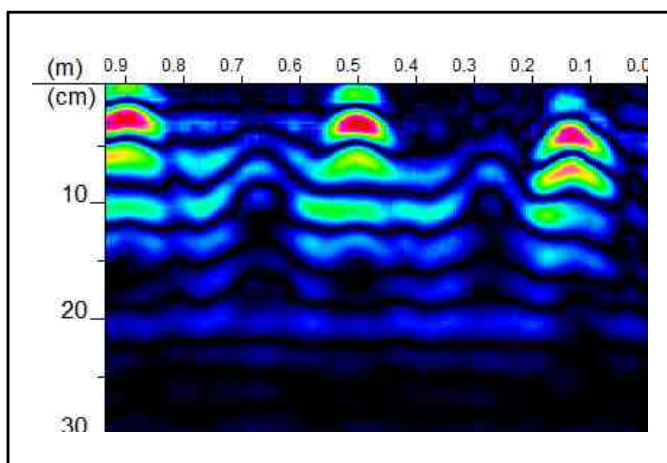







위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0

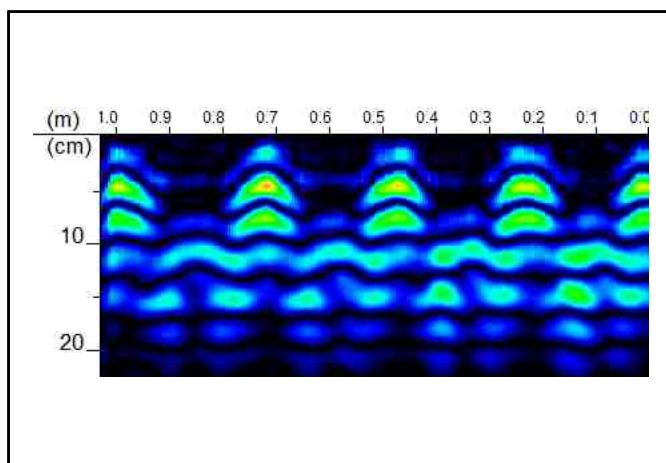


위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	245.0

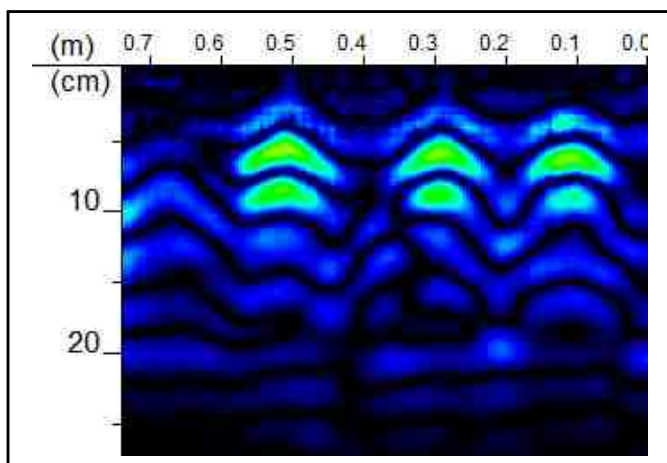


위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0

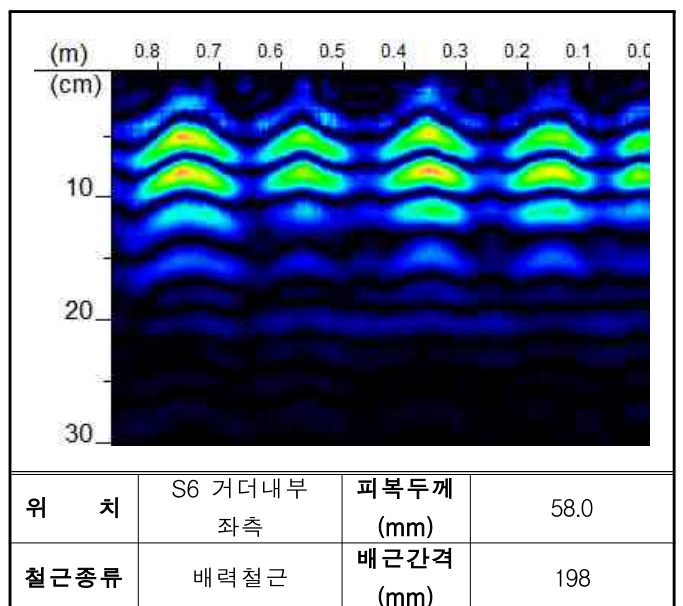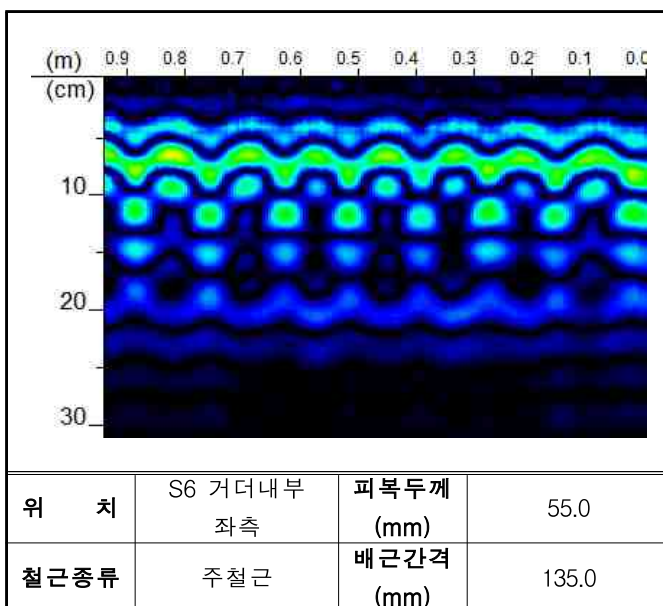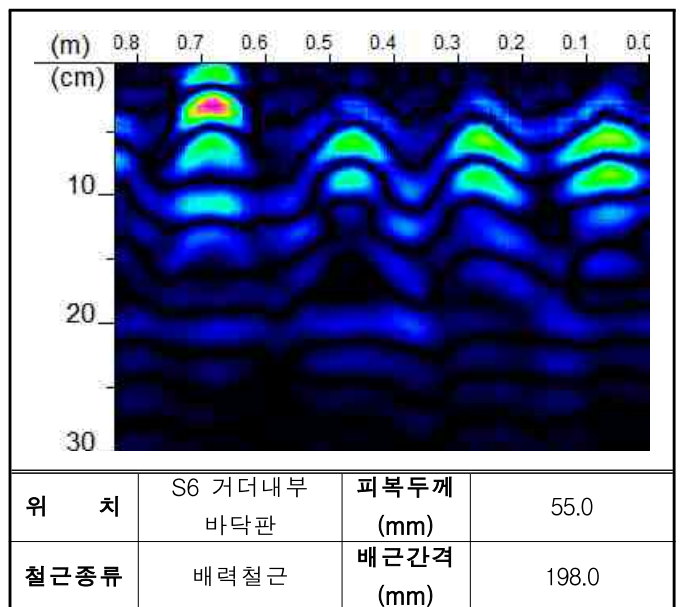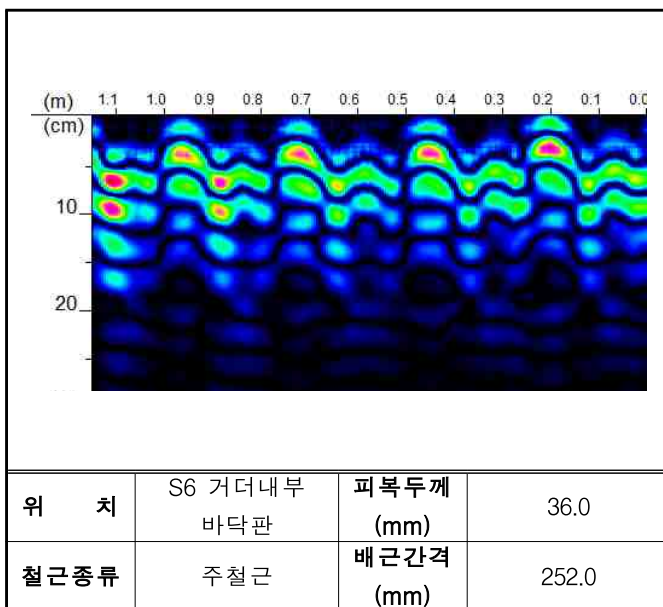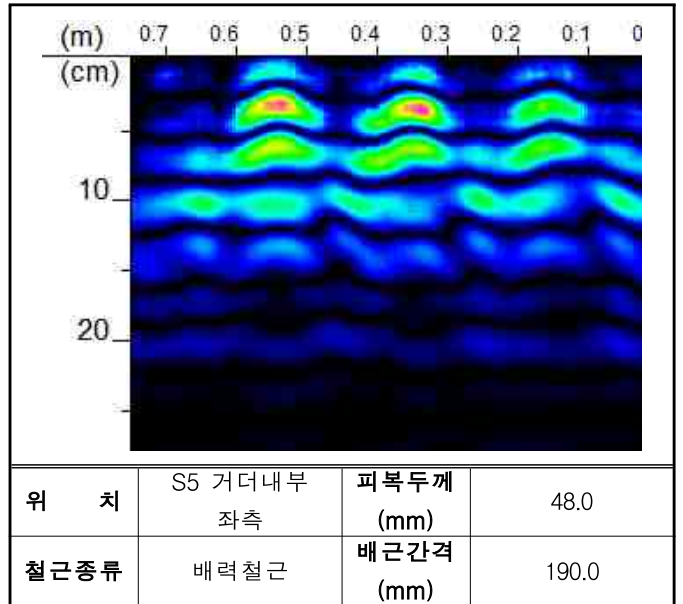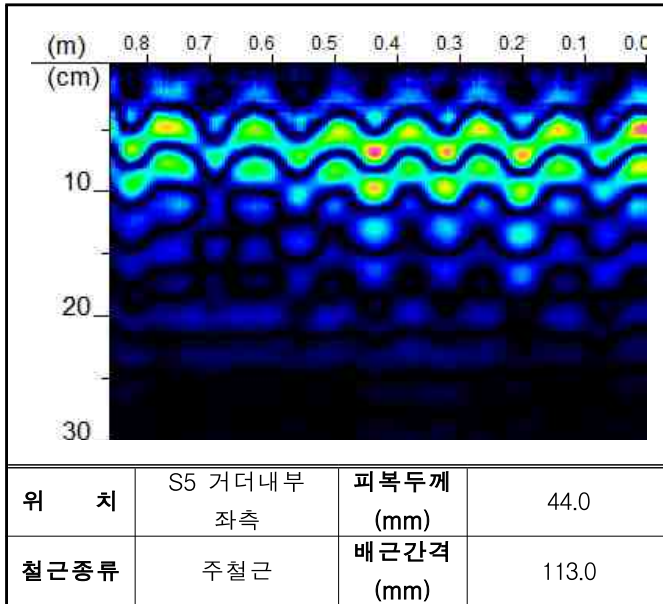


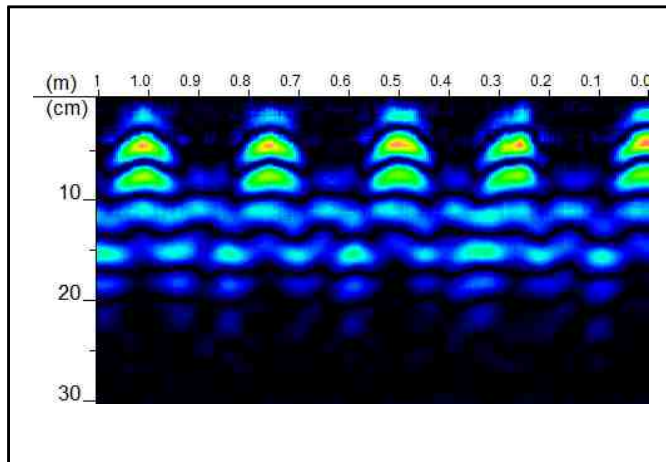


위 치	S7 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	245.0

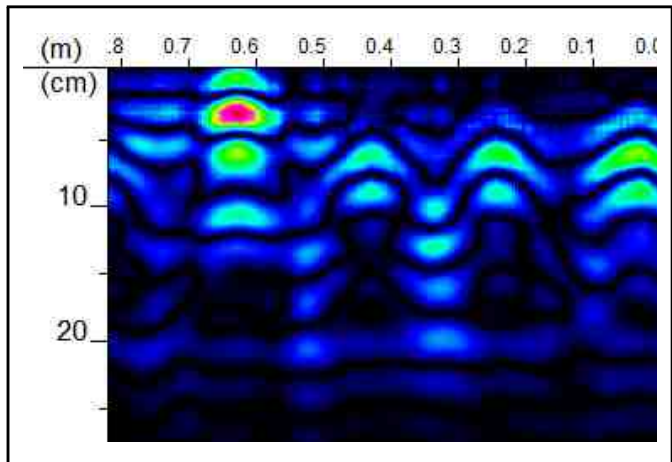


위 치	S7 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	203.0

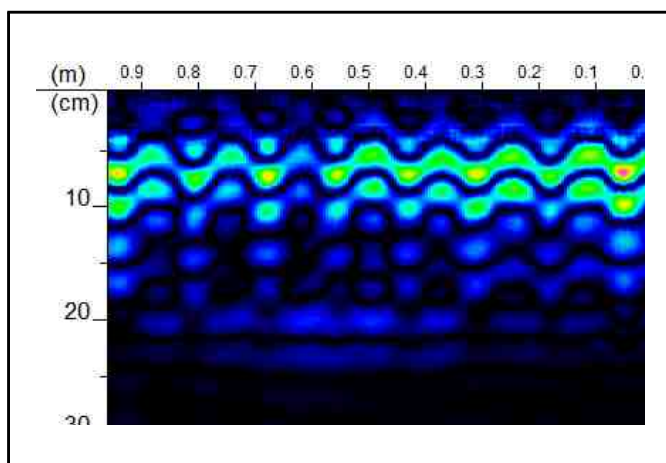


위 치	S7 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0

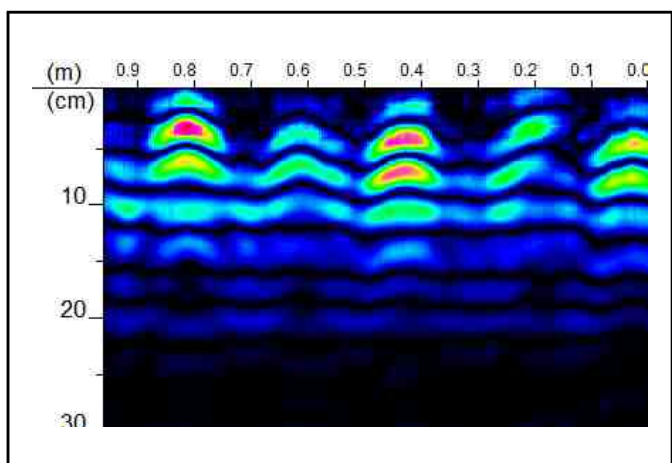


위 치	S7 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	50.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0

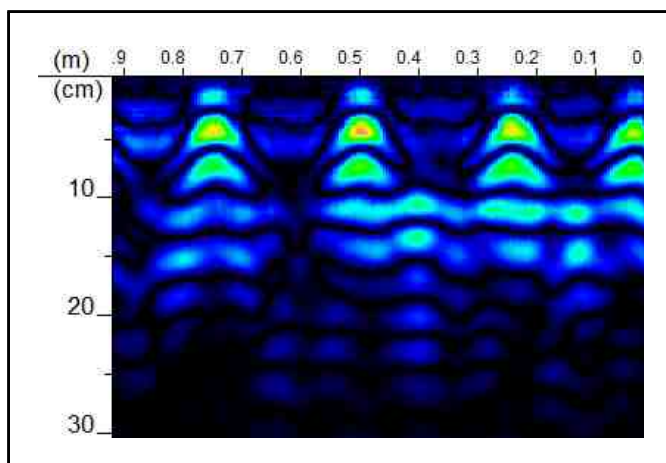


위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	41.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	253.0

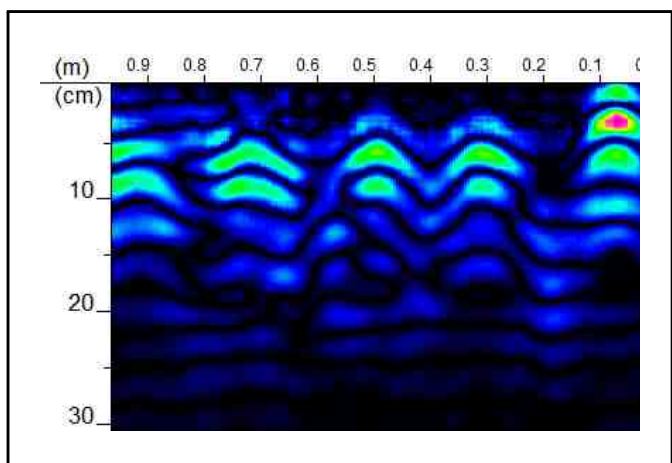


위 치	S8 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	57.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0

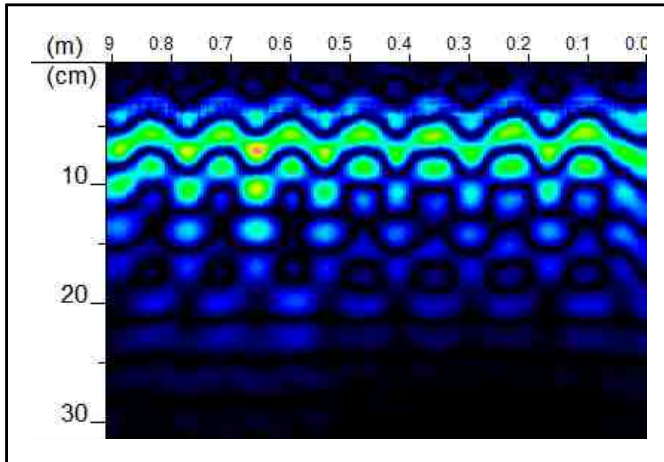


위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	115.0

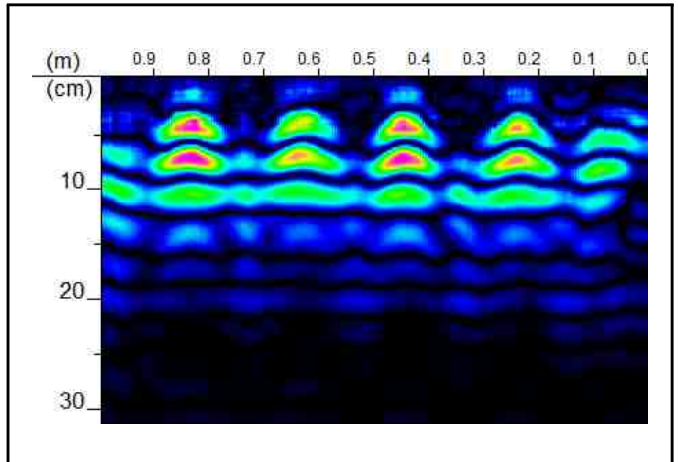


위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	198.0

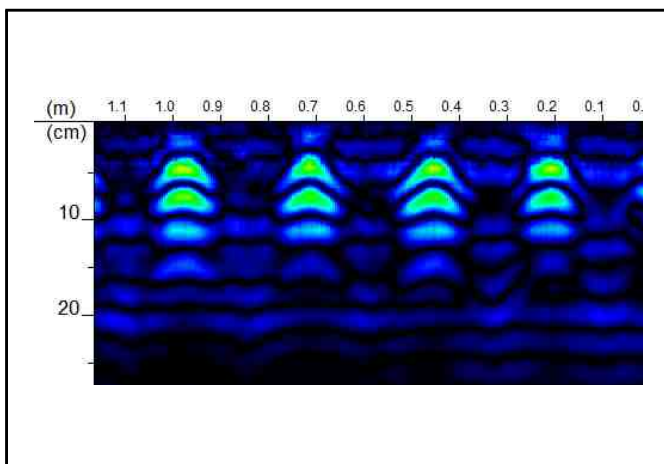


위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	253.0

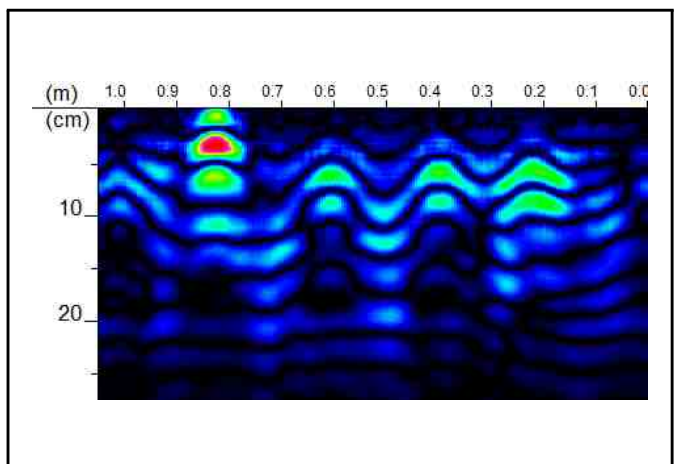


위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0

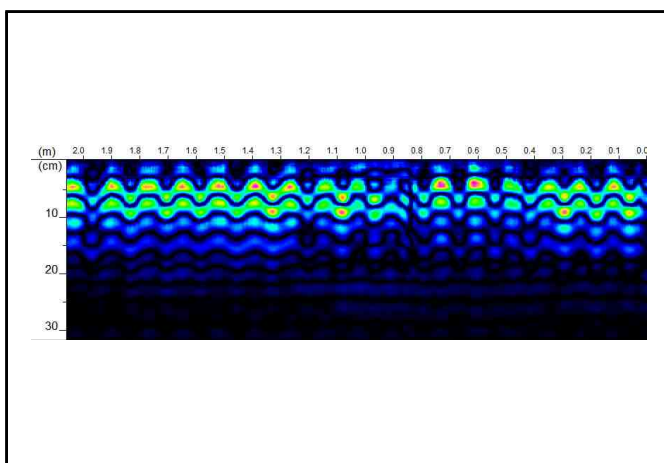


위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	45.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0

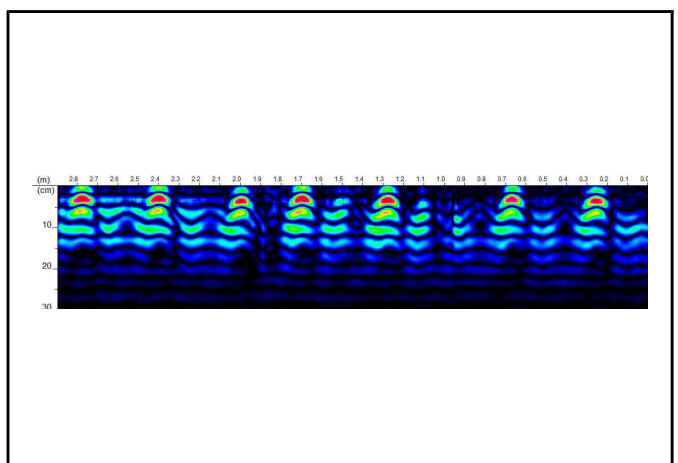


위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	54.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	192.0

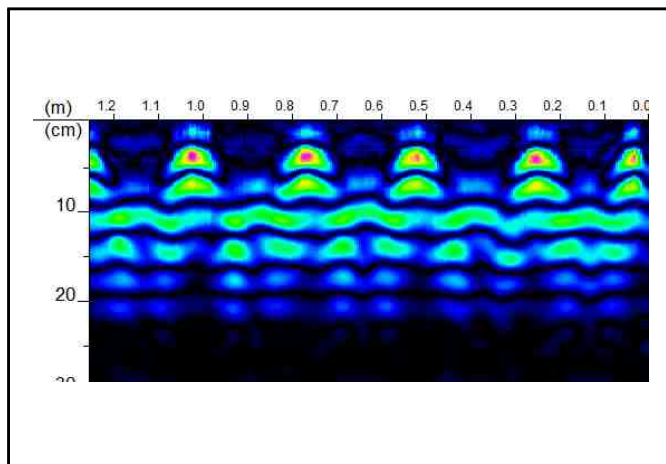


위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	257.0

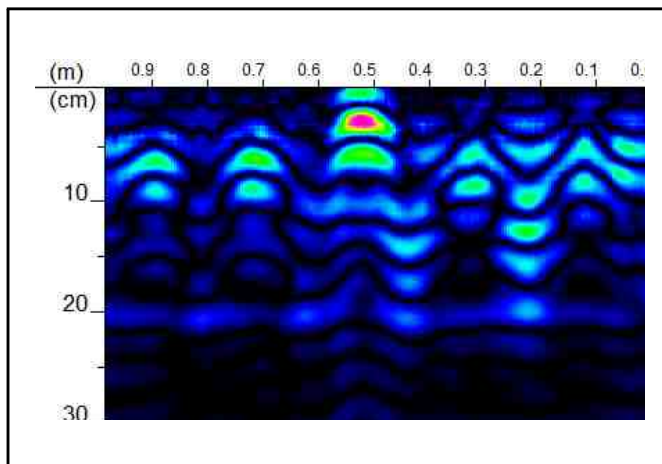


위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	200.0

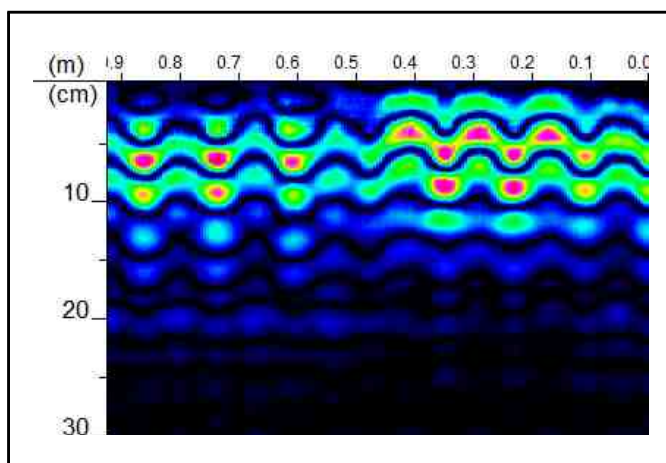


위 치	S10 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0

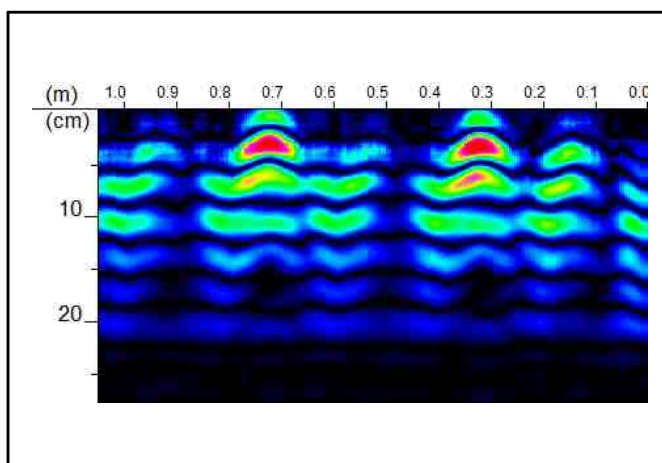

위 치	S10 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0

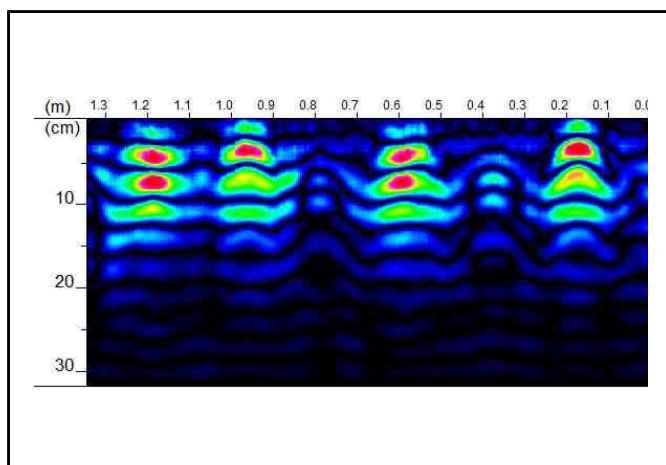


위 치	S10 캔틸레버 (염화물)	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	-




위 치	-	피복두께 (mm)	-
철근종류	-	배근간격 (mm)	-


■ 청도천 4교 대구방향 하부구조 철근탐사

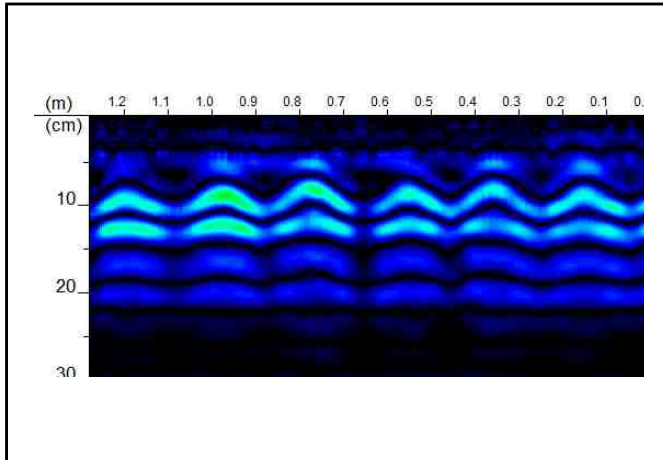


위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	208.0

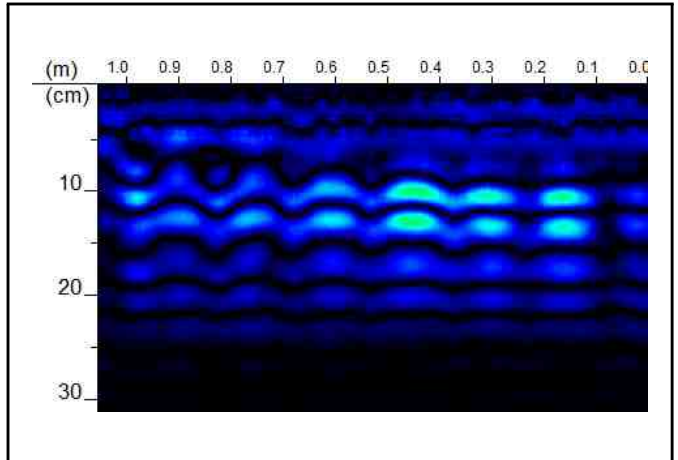


위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

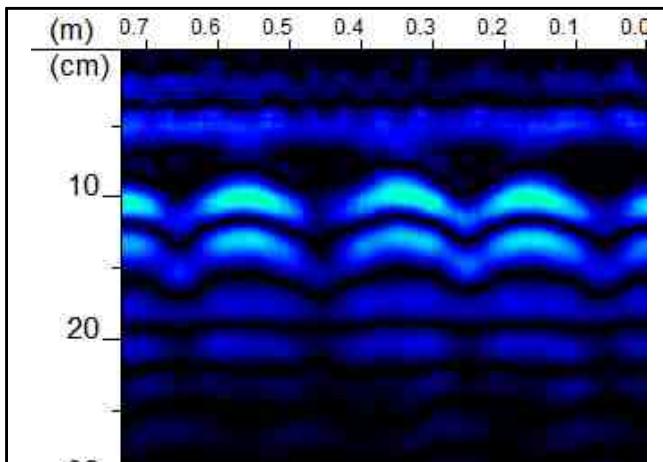


위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	120.0

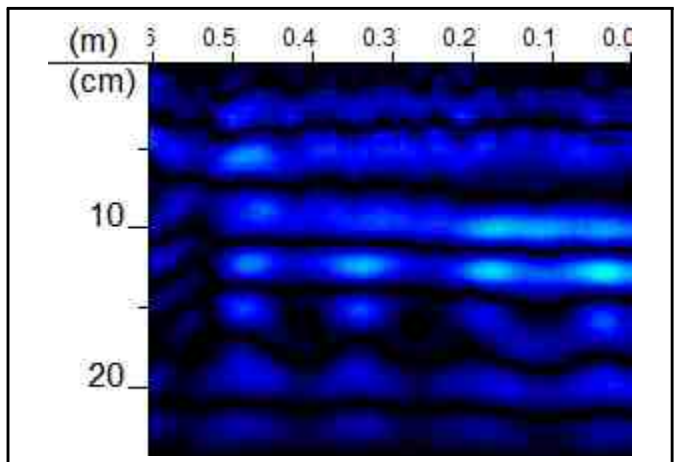


위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	55.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	208.0

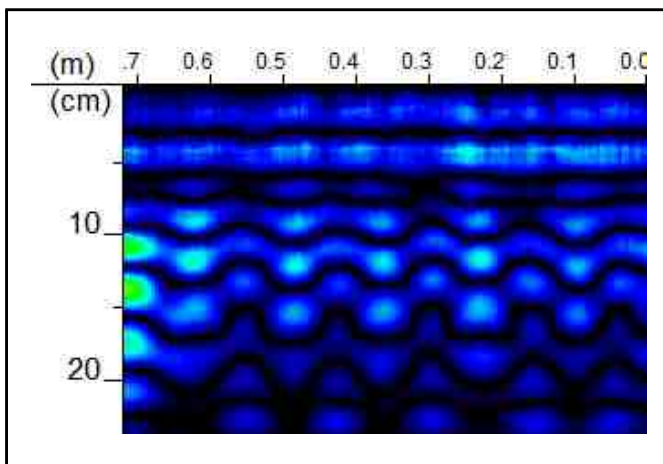


위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0

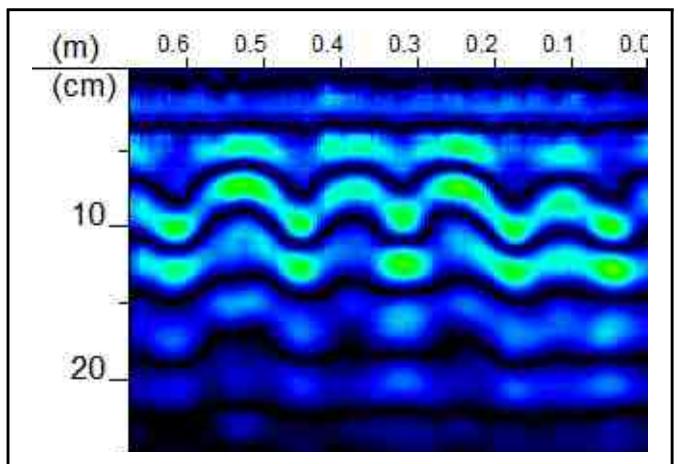


위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

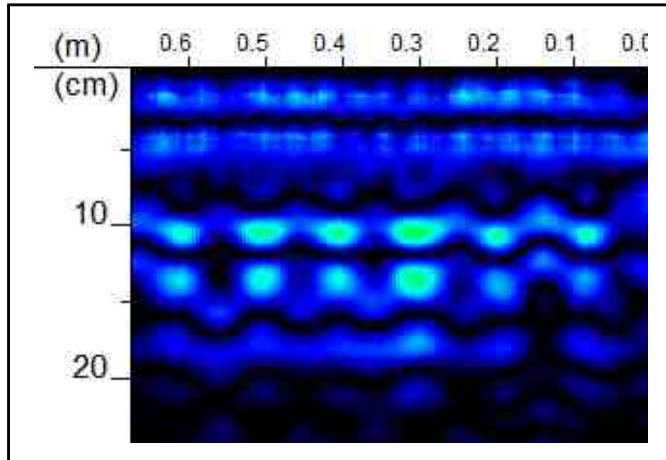


위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	91.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0

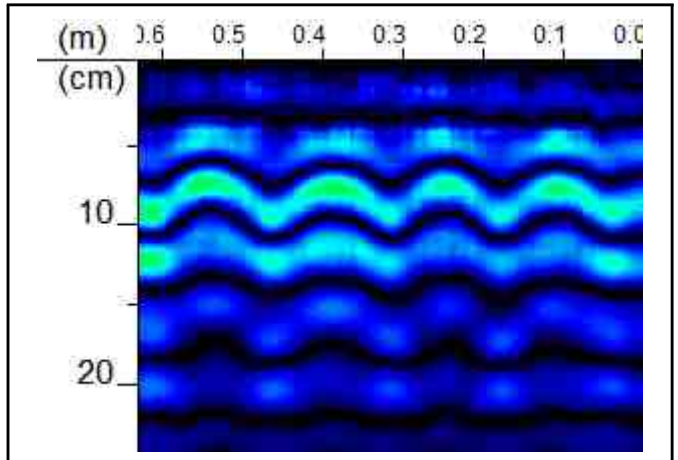


위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0

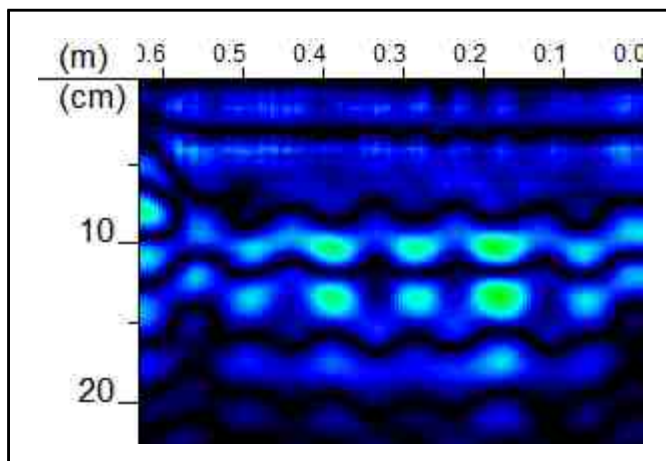


위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	90.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0

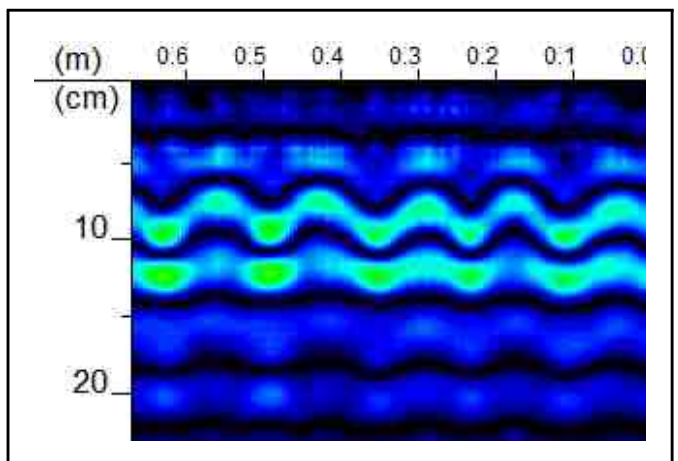


위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	77.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

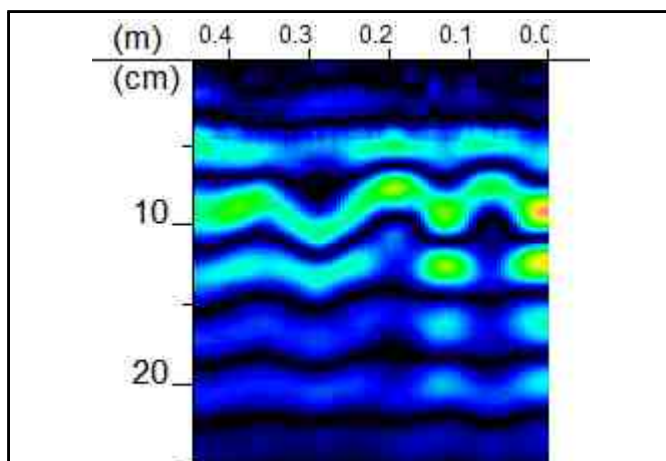


위 치	P4 코핑	피복두께 (mm)	77.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	148.0

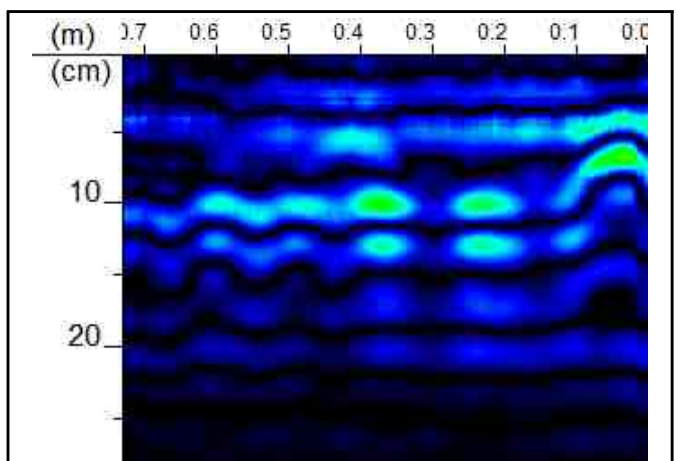


위 치	P4 코핑	피복두께 (mm)	95.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0

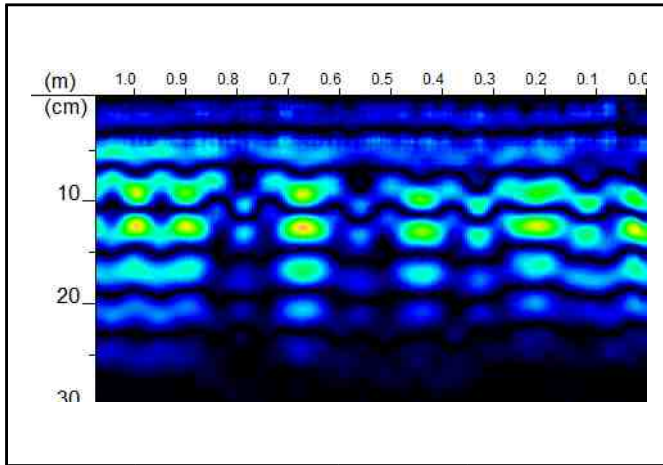


위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	79.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	98.0

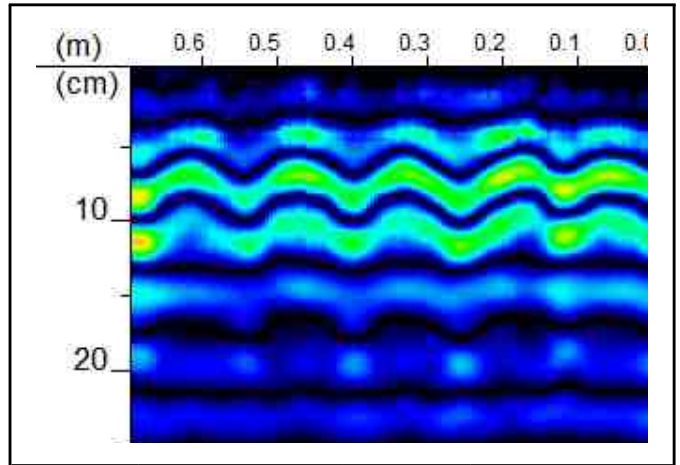


위 치	P5 기둥	피복두께 (mm)	67.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	140.0

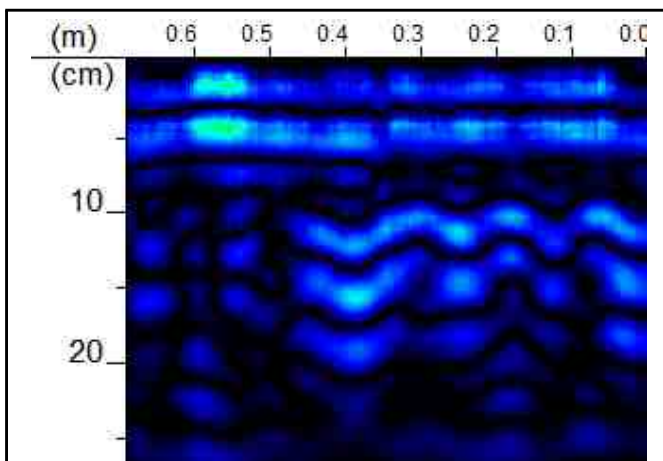


위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	105.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	100.0

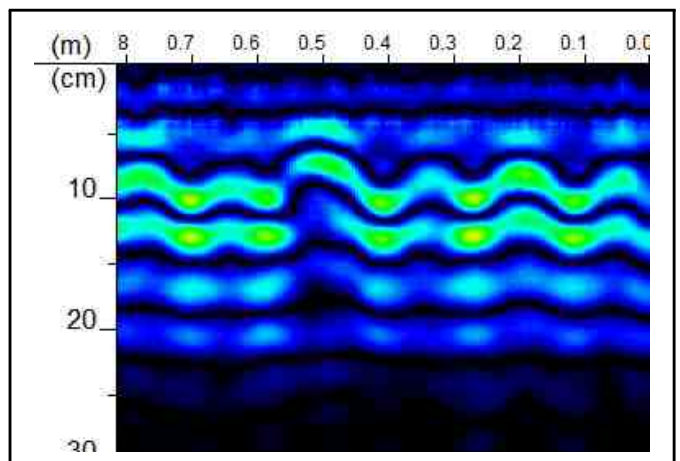


위 치	P6 기둥	피복두께 (mm)	67.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	145.0

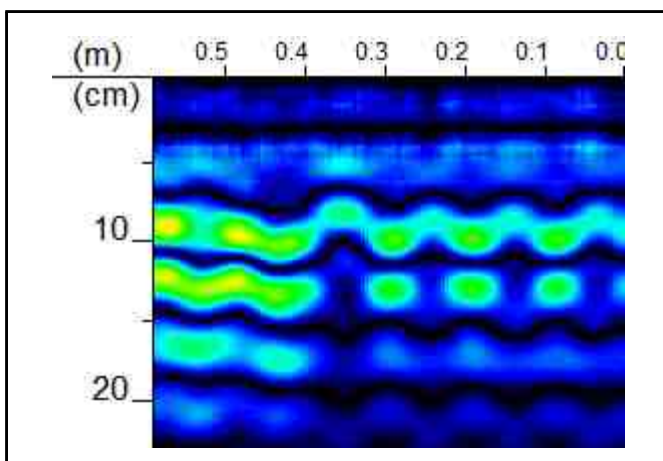


위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	100.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	83.0

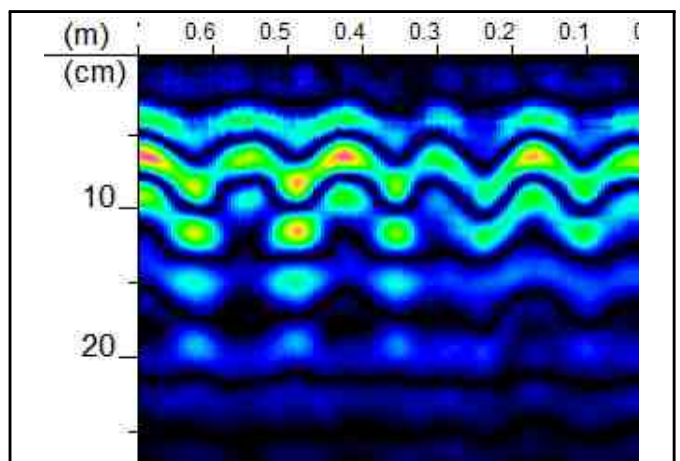


위 치	P7 기둥	피복두께 (mm)	140
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	66.0

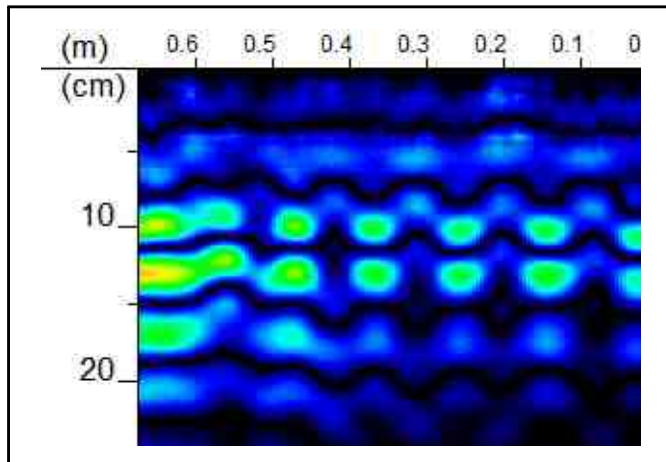


위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	108.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	84.0

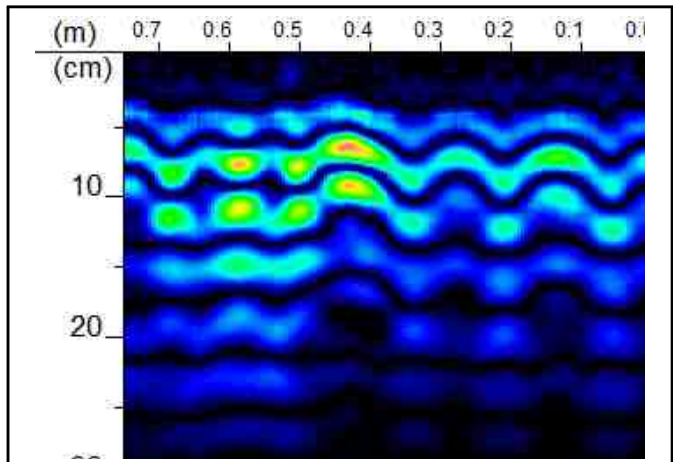


위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	143.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	69.0

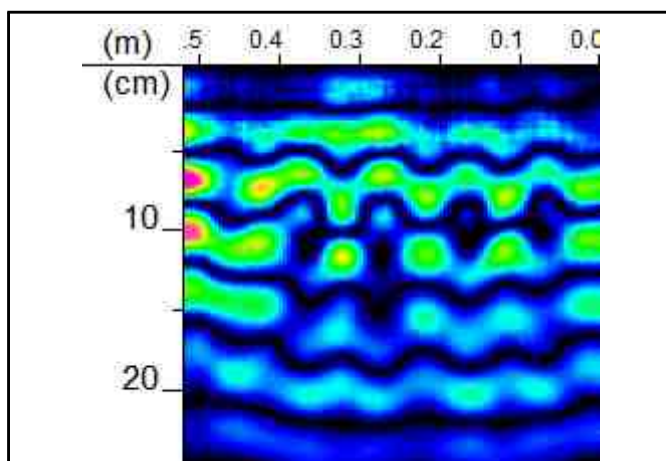


위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	100.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	79.0

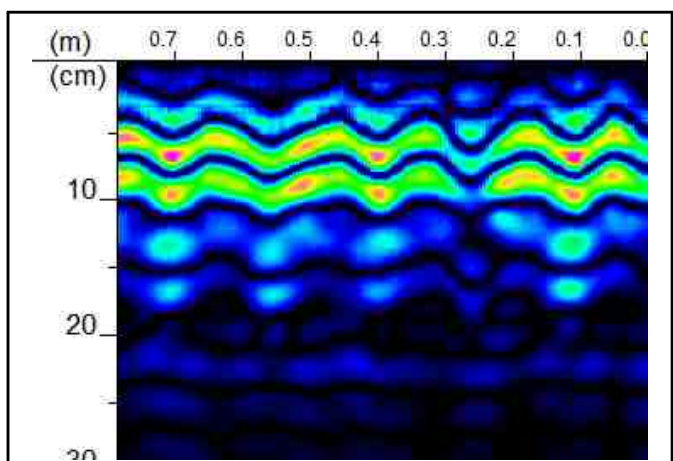

위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	153.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	68.0

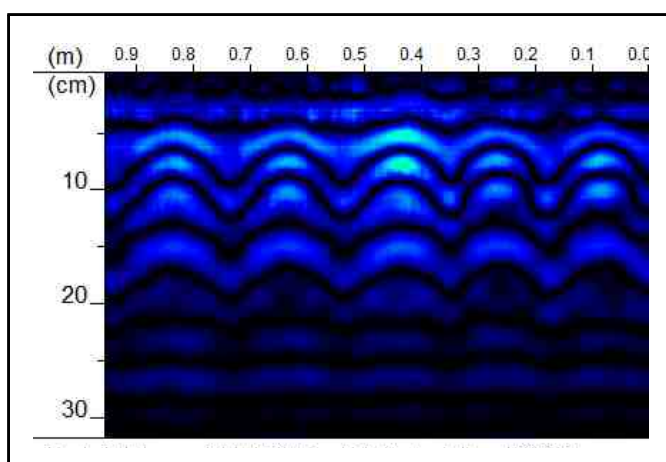


위 치	A2 홍벽 우수 집측부(염화물)	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	-

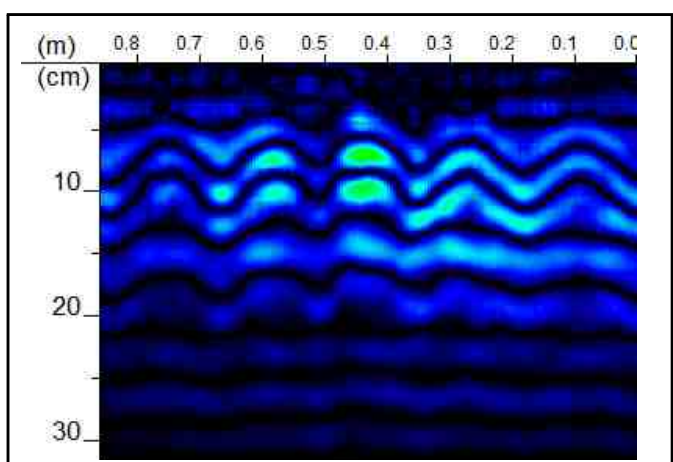


위 치	A2 홍벽 건전부(염화물)	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	-


■ 청도천 4교 부산방향 상부구조 철근탐사

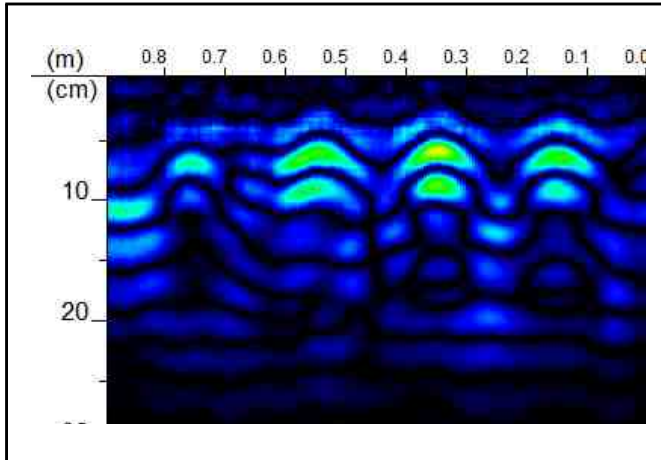


위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0

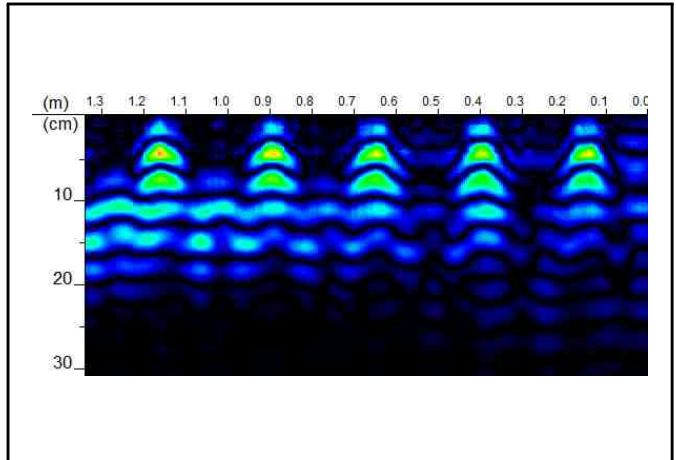


위 치	S1 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	205.0

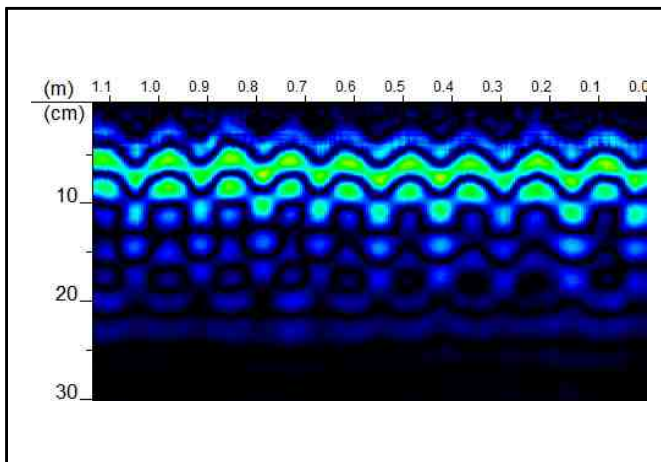


위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0

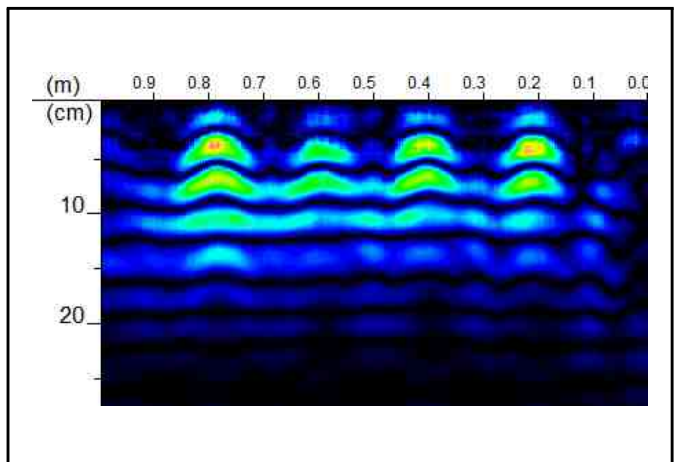


위 치	S1 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0

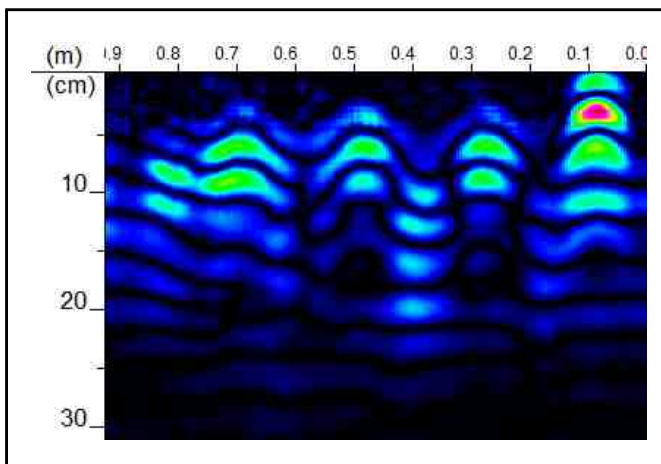


위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	118.0

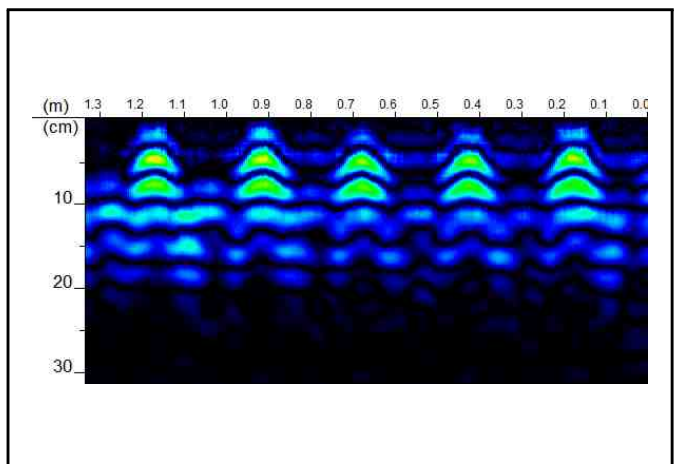


위 치	S2 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	193.0

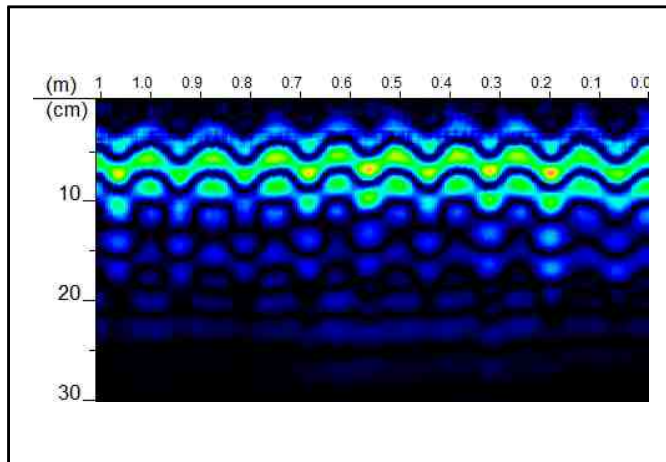


위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	39.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	115.0

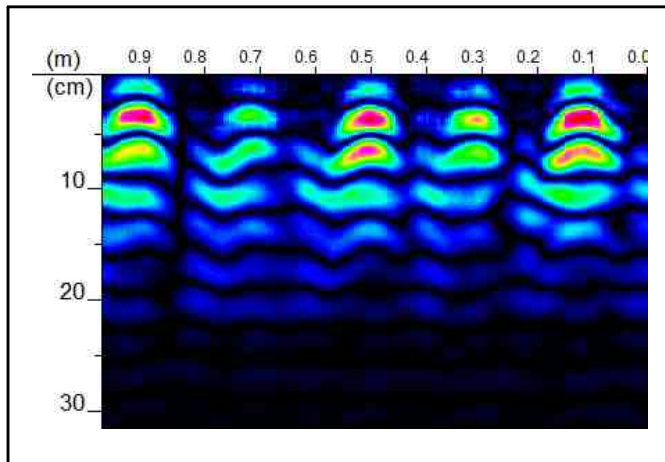


위 치	S2 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	195.0

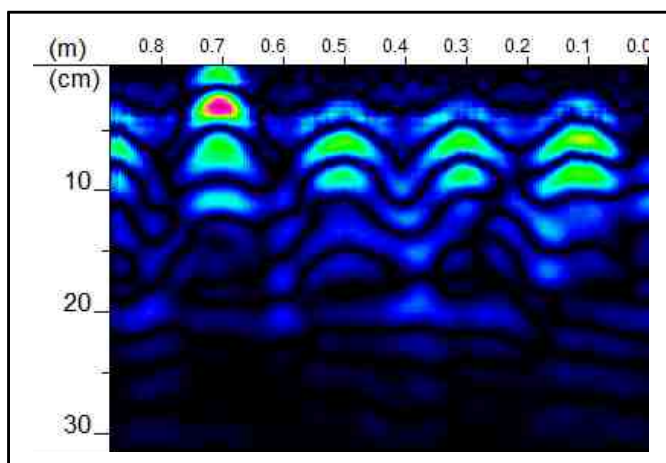


위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	40.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	120.0

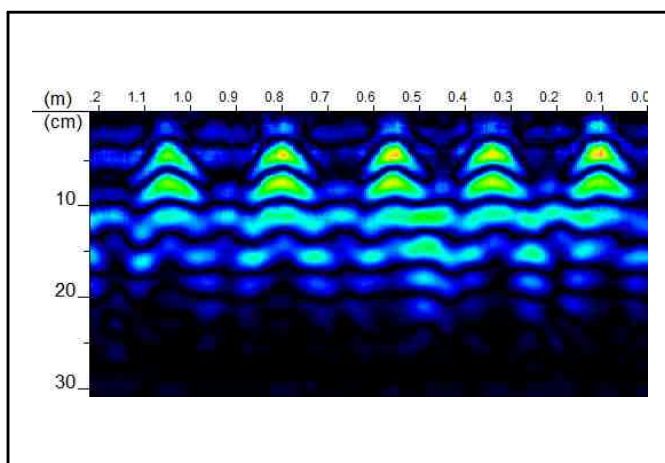


위 치	S3 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0

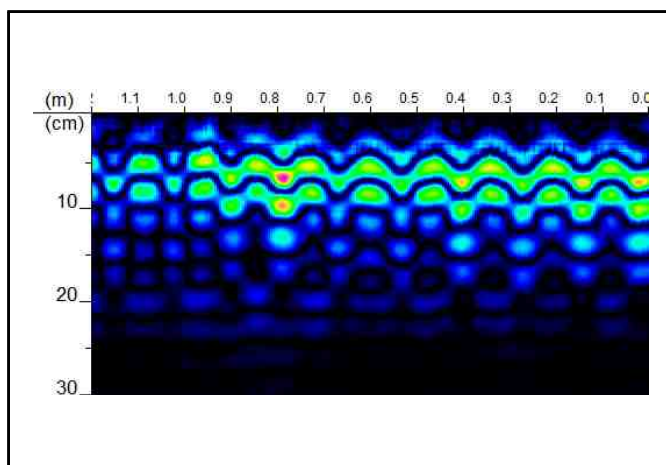


위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	38.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	112.0

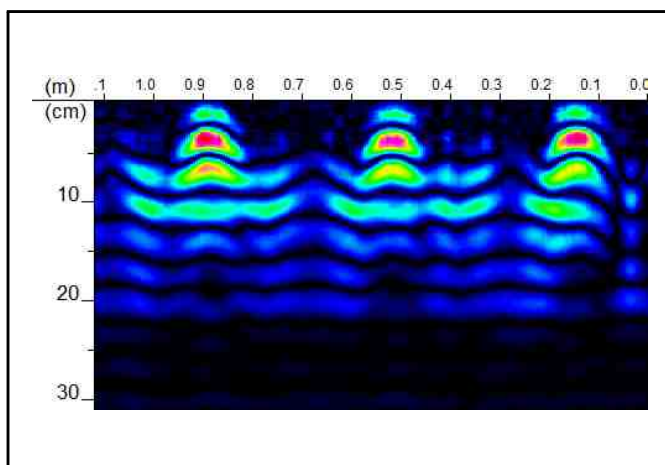


위 치	S3 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	190.0

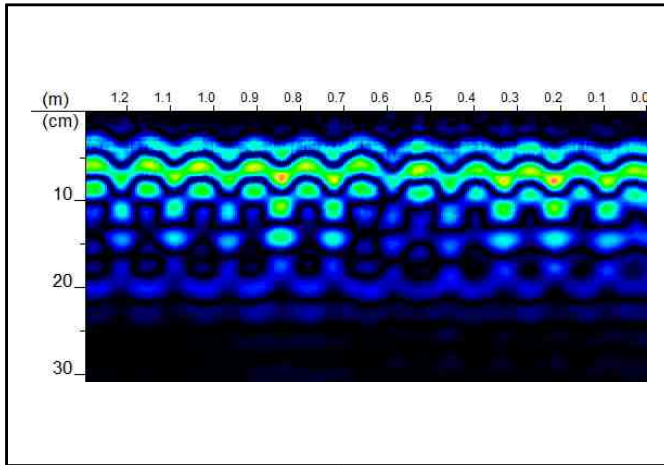


위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	49.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	120.0

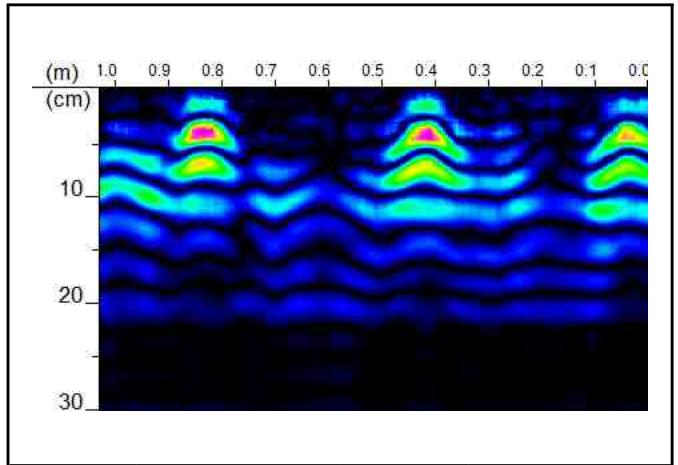


위 치	S4 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	201.0

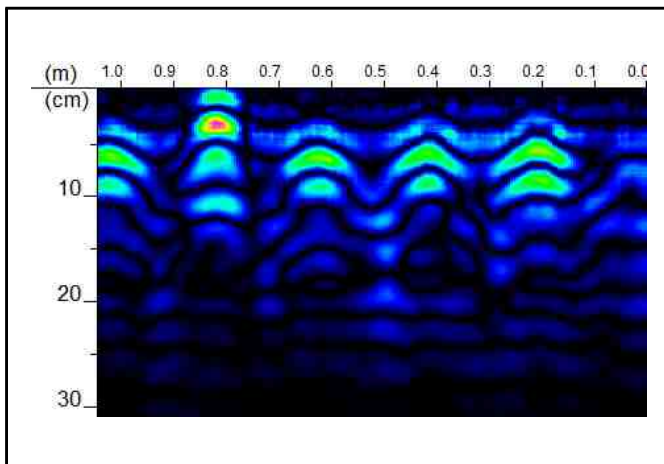


위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	135.0

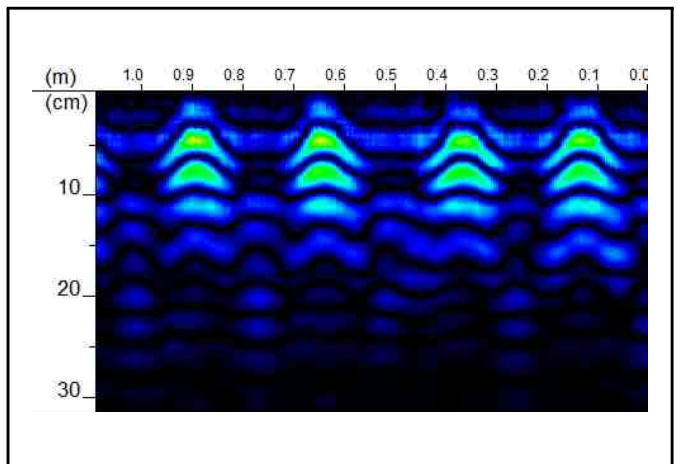







위 치	S4 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	58.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	201.0






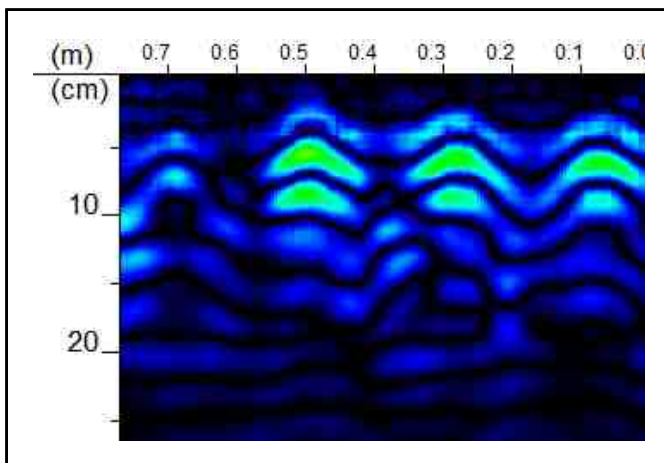



위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	48.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125.0

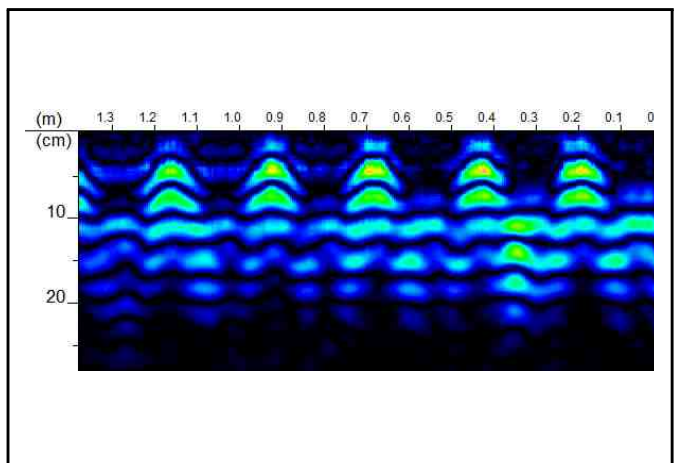


위 치	S5 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	52.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	208.0

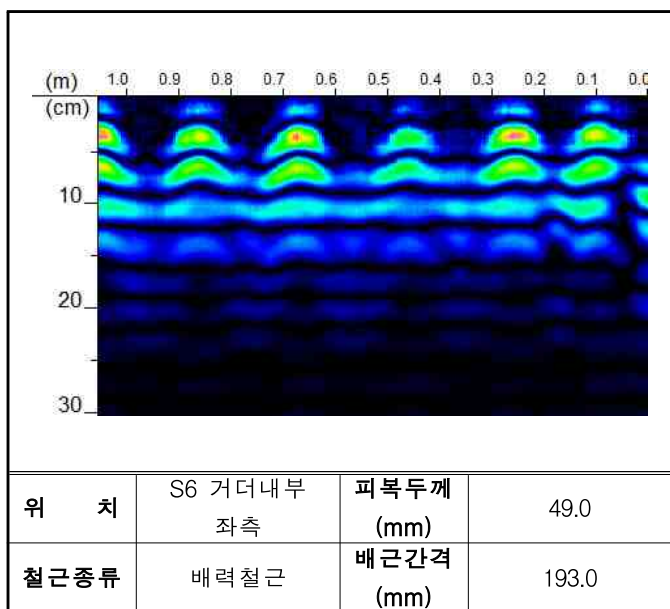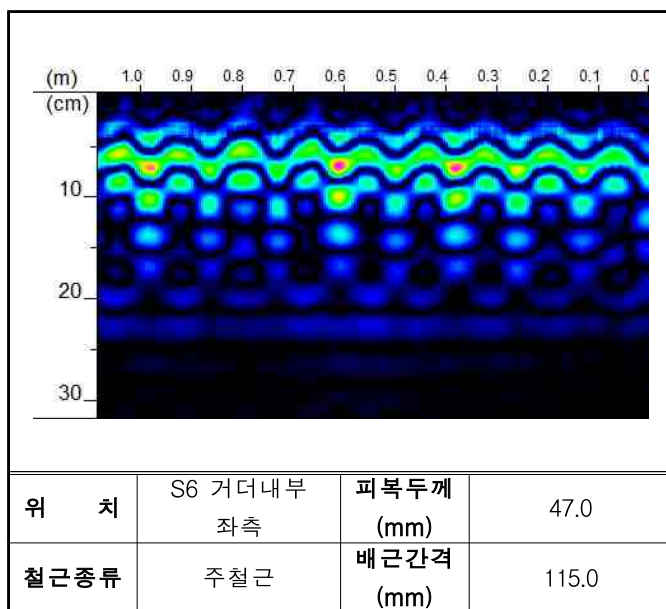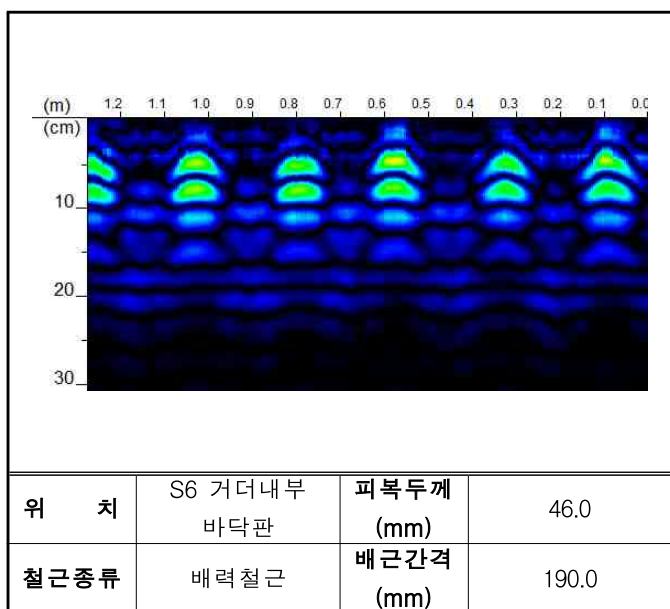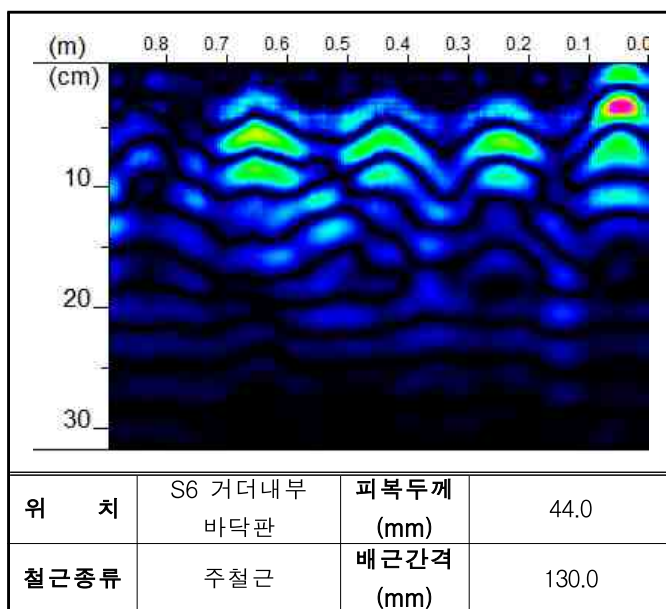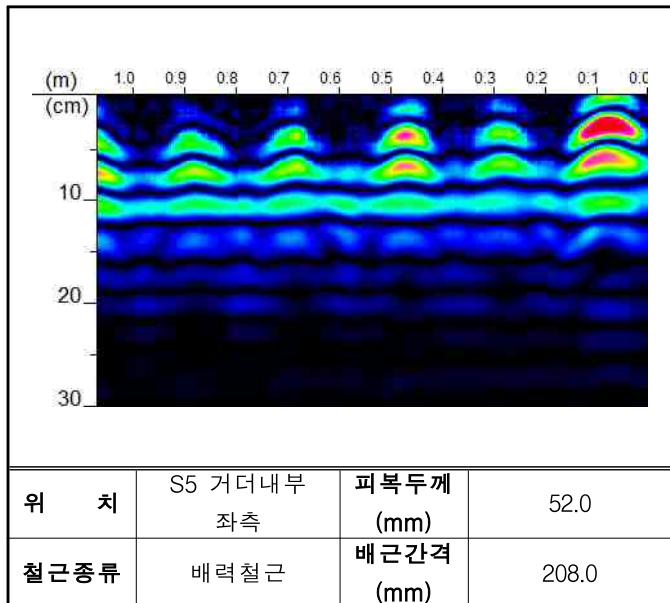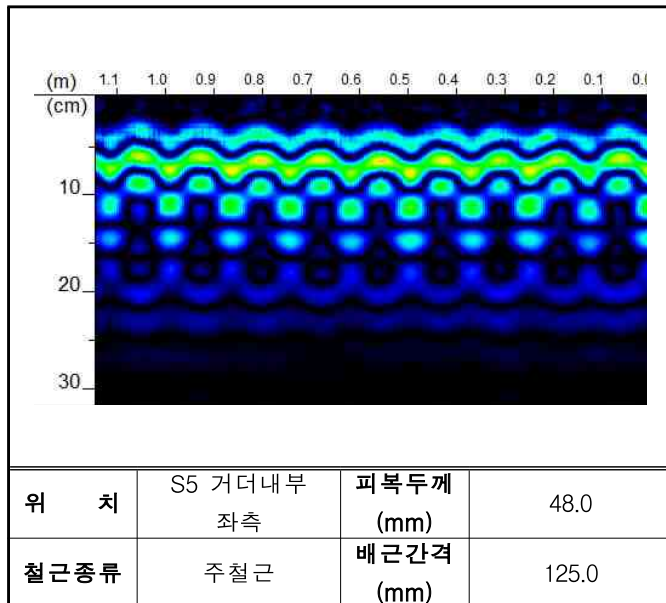

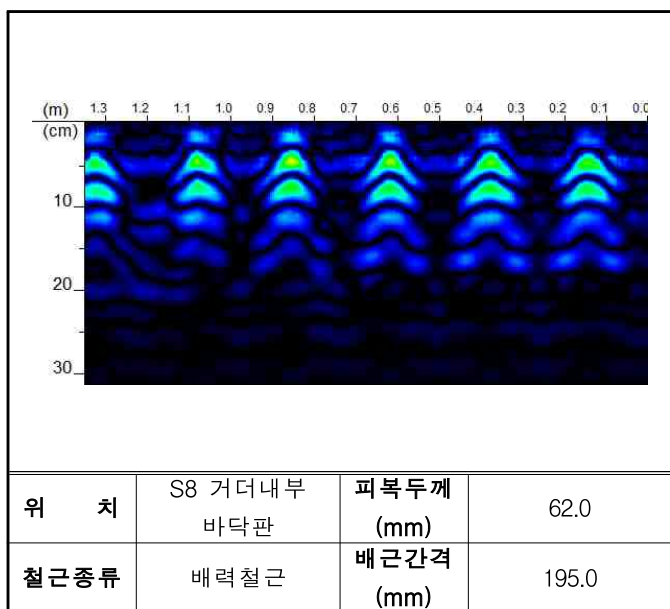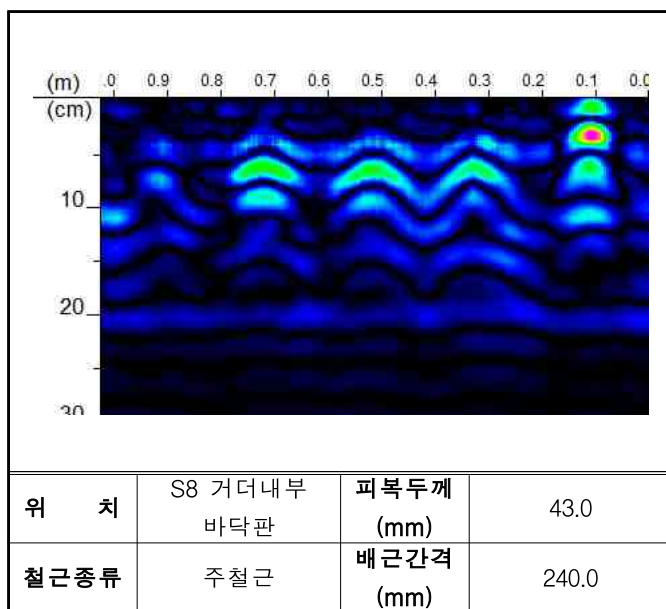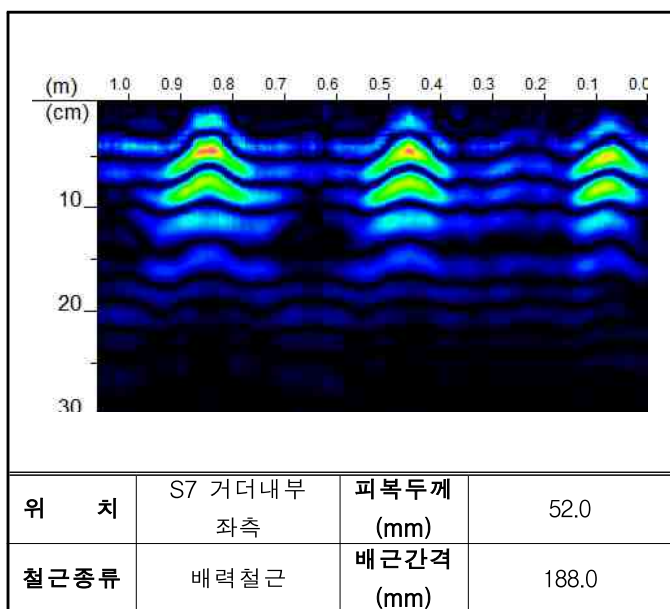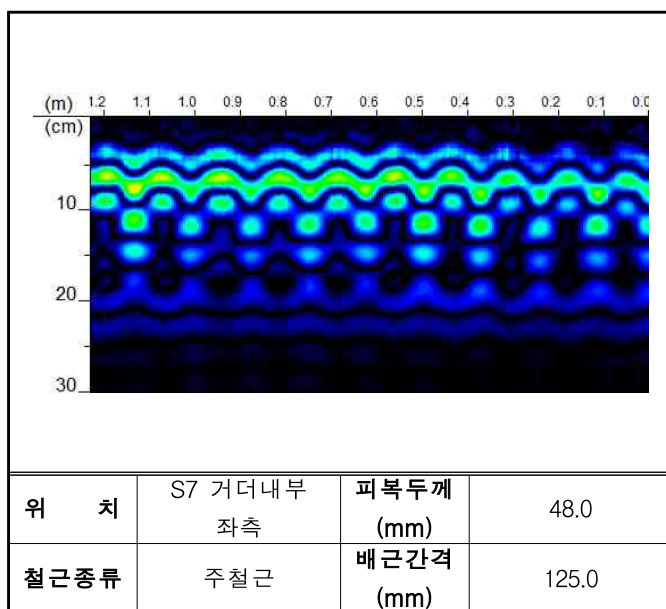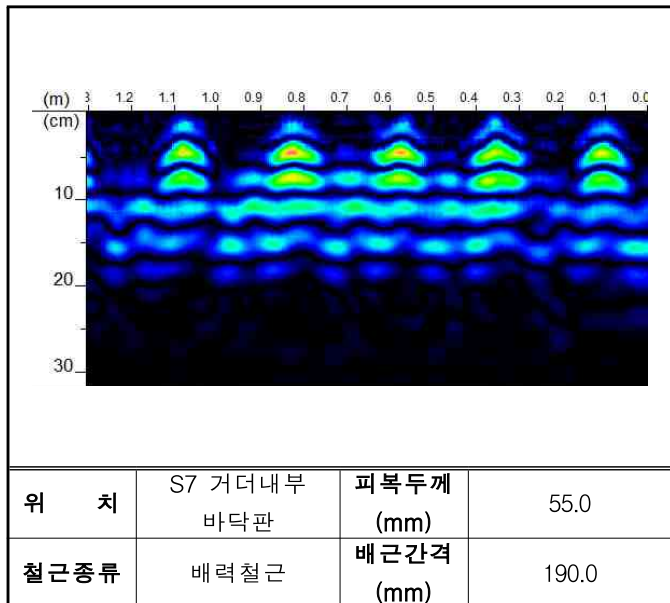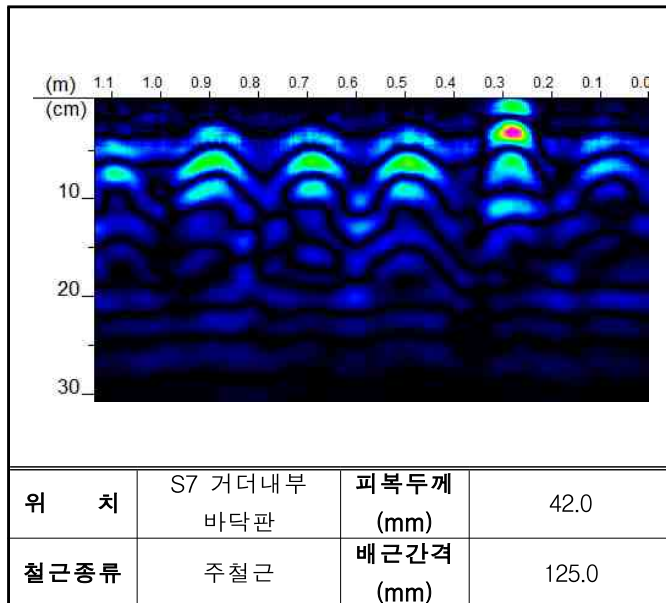


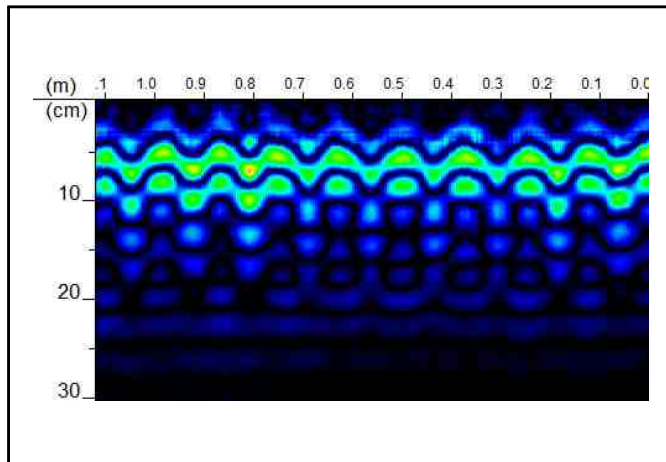


위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	44.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	130.0

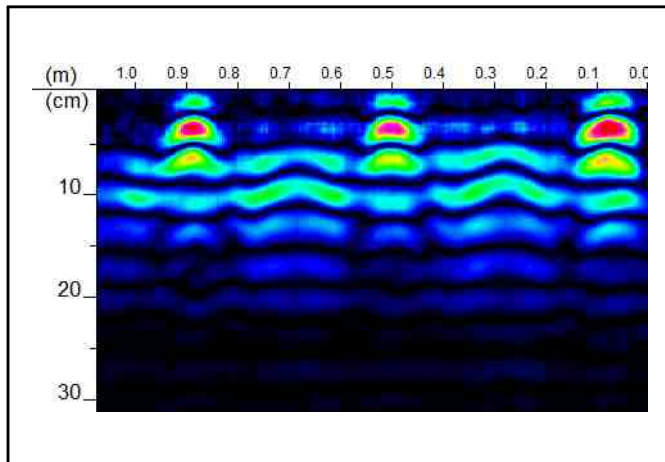


위 치	S8 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	51.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	206.0

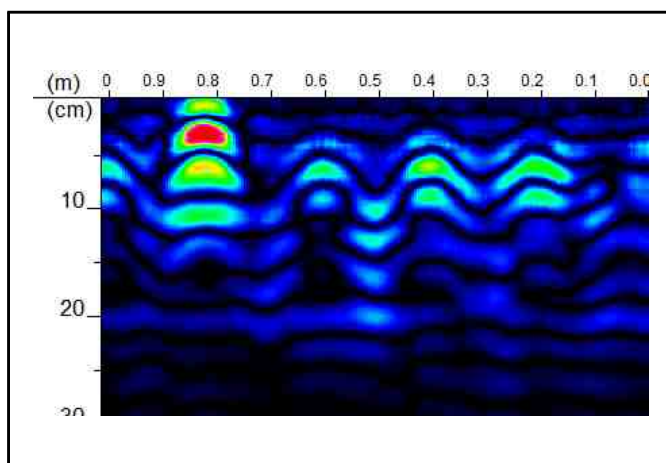


위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0

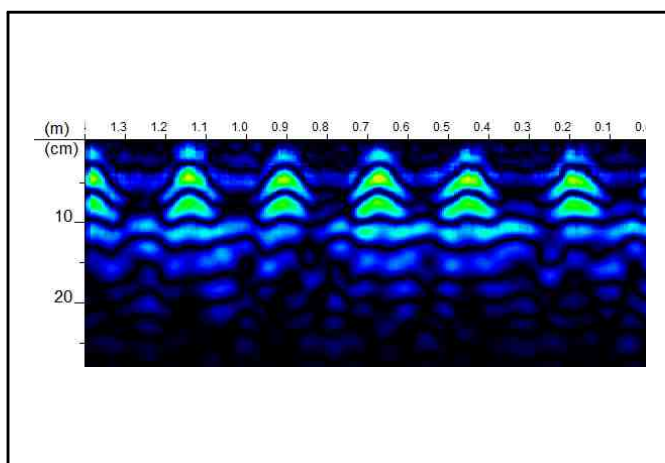


위 치	S9 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	202.0

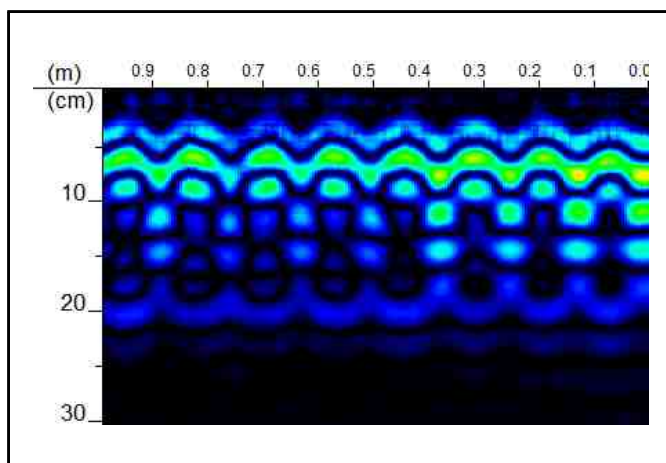


위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	47.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	123.0

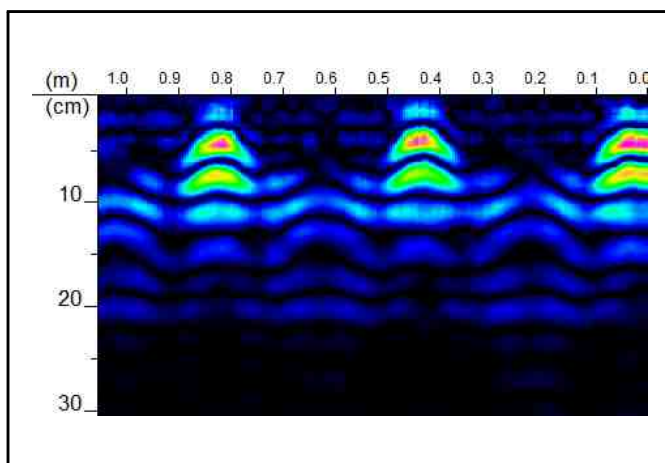


위 치	S9 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	63.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	202.0

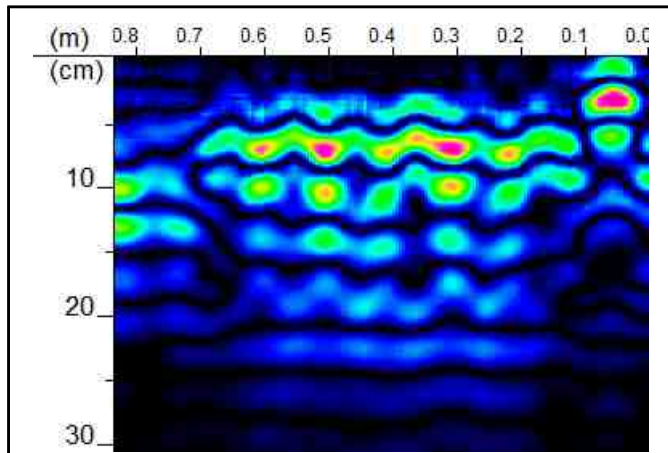


위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125.0

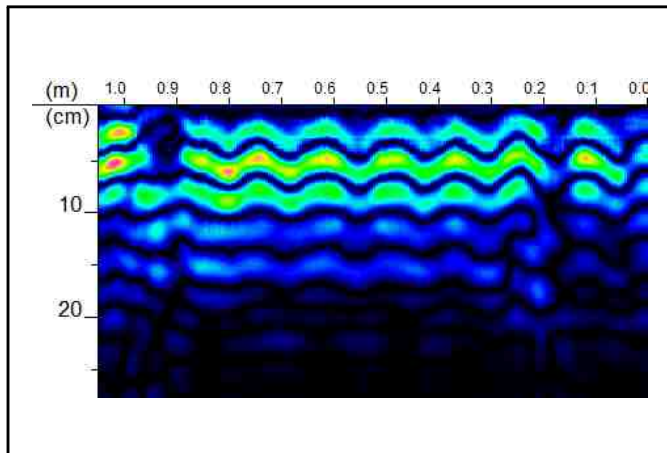


위 치	S10 거더내부 바닥판	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	201.0

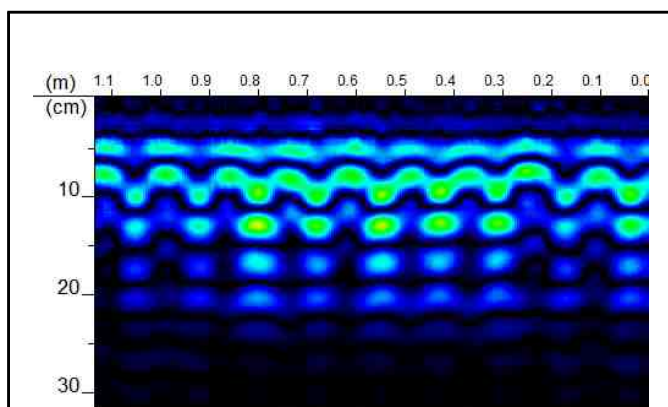


위 치	S10 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	46.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	125.0

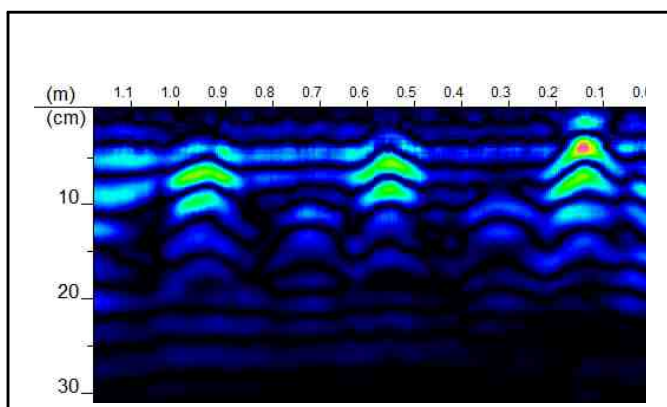

위 치	S10 거더내부 좌측	피복두께 (mm)	68.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	201.0

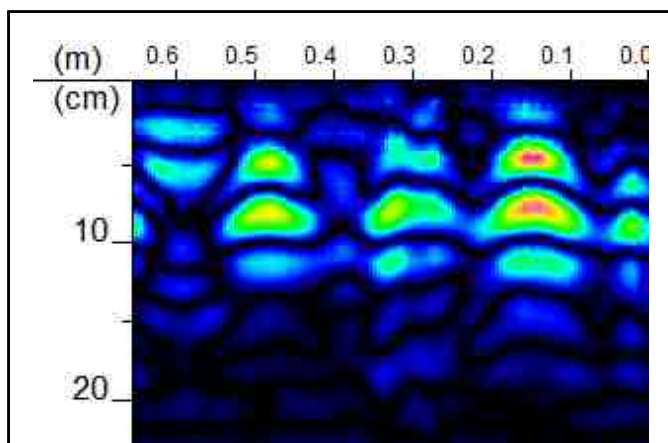


위 치	S10 캔틸레버 (염화물)	피복두께 (mm)	43.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	-




위 치	-	피복두께 (mm)	-
철근종류	-	배근간격 (mm)	-


■ 청도천 4교 부산방향 하부구조 철근탐사

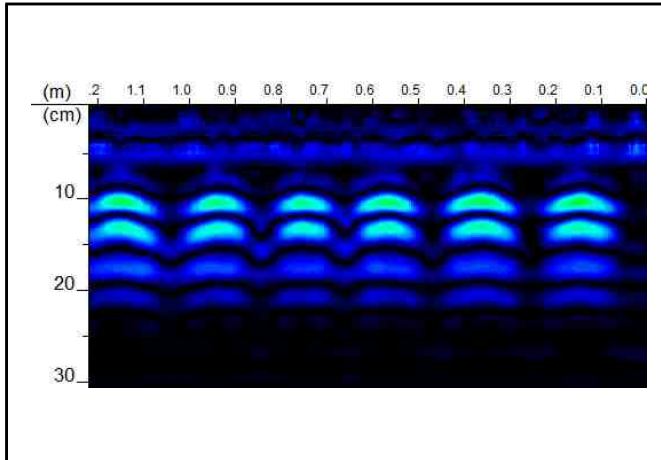


위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	96.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	200.0

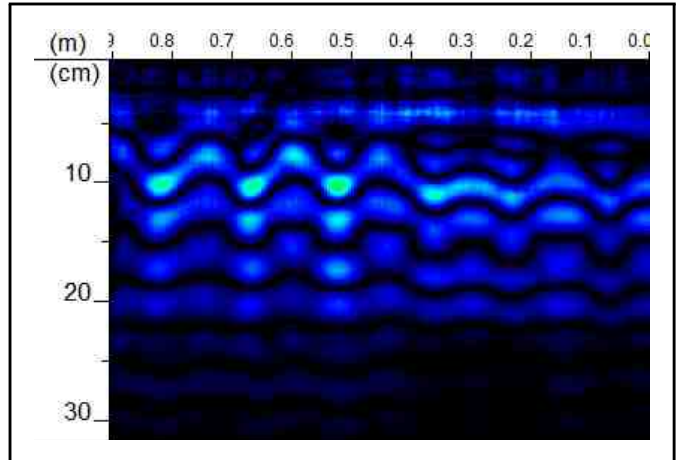


위 치	A1 홍벽	피복두께 (mm)	102.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	150.0

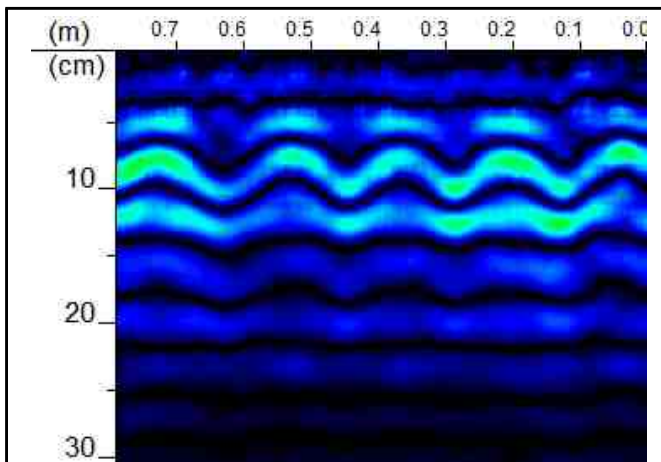


위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	84.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	200.0

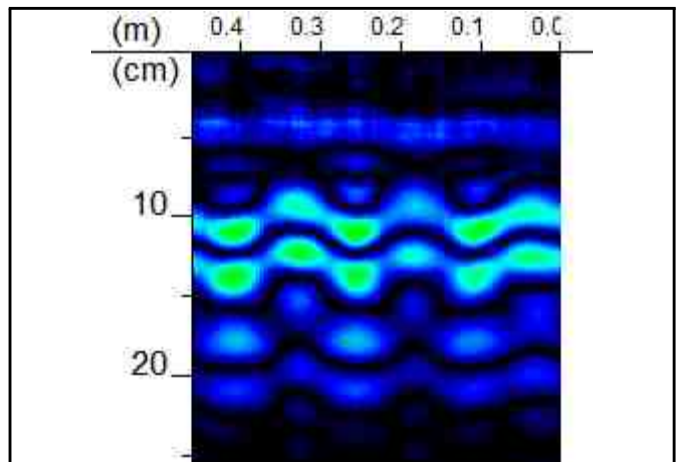


위 치	A2 홍벽	피복두께 (mm)	98.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0

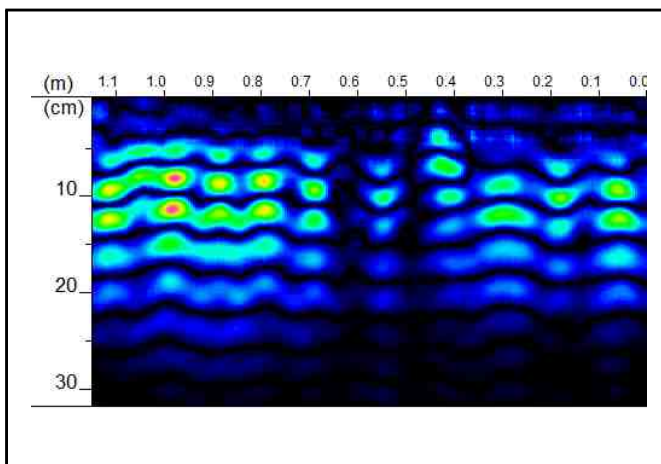


위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	86.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	97.0

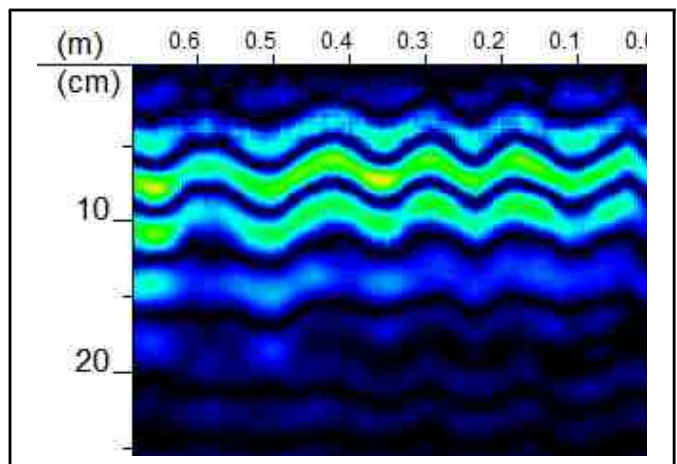


위 치	P1 기둥	피복두께 (mm)	65.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	148.0

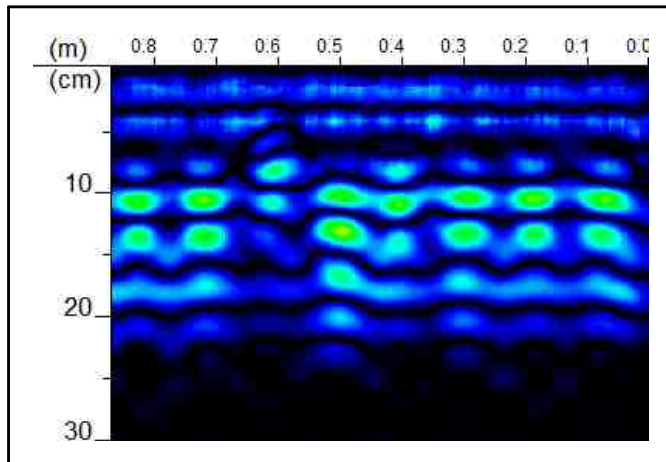


위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	97.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	108.0

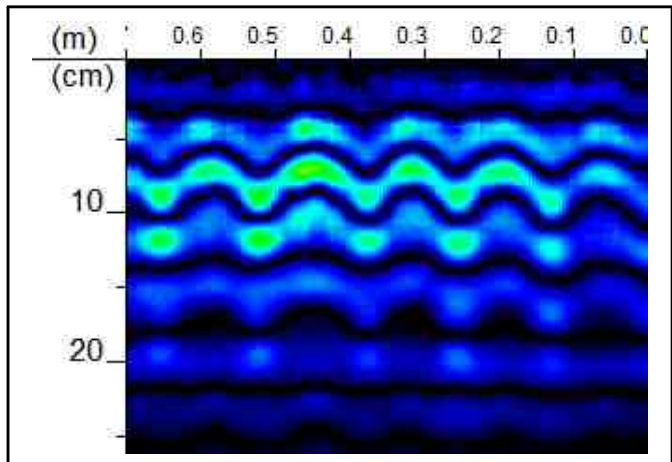


위 치	P2 기둥	피복두께 (mm)	71.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	135.0

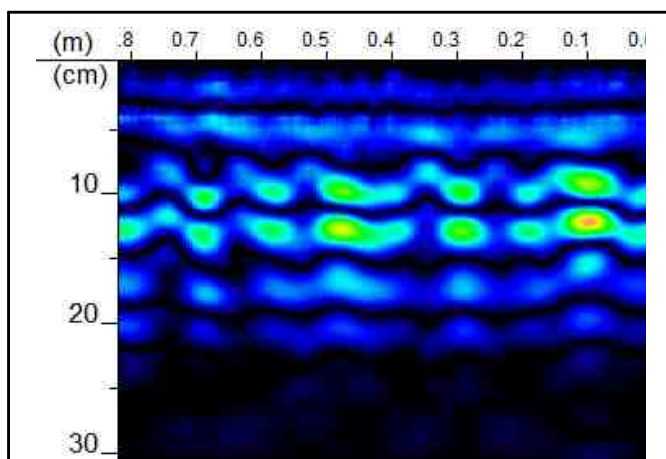


위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	82.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	110.0

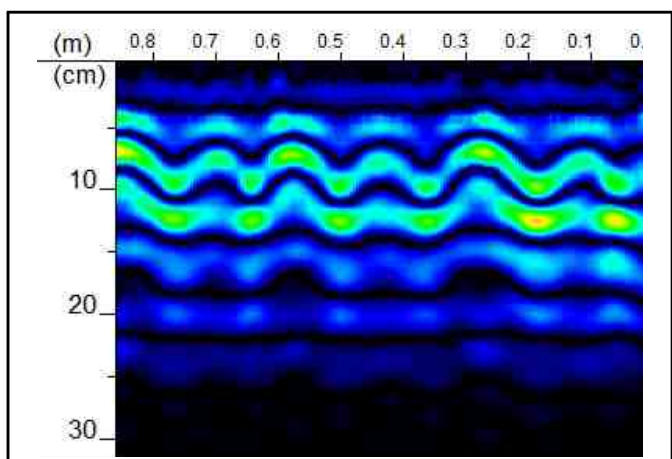







위 치	P3 기둥	피복두께 (mm)	74.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

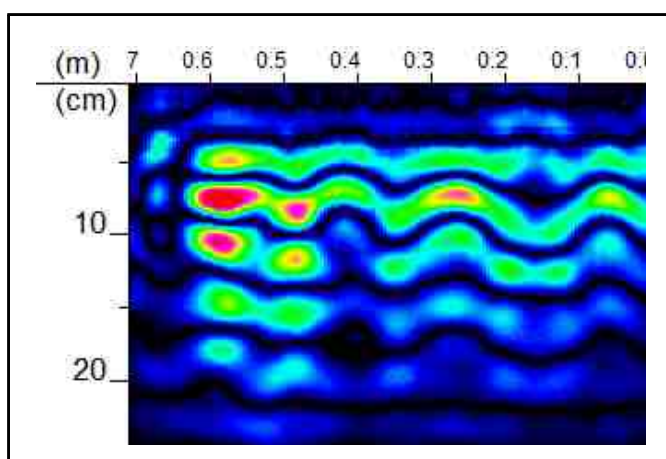


위 치	P4 코핑	피복두께 (mm)	75.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	210.0

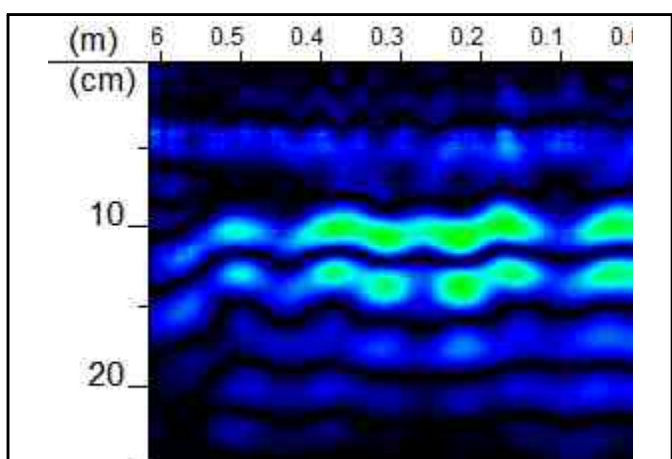


위 치	P4 코핑	피복두께 (mm)	92.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

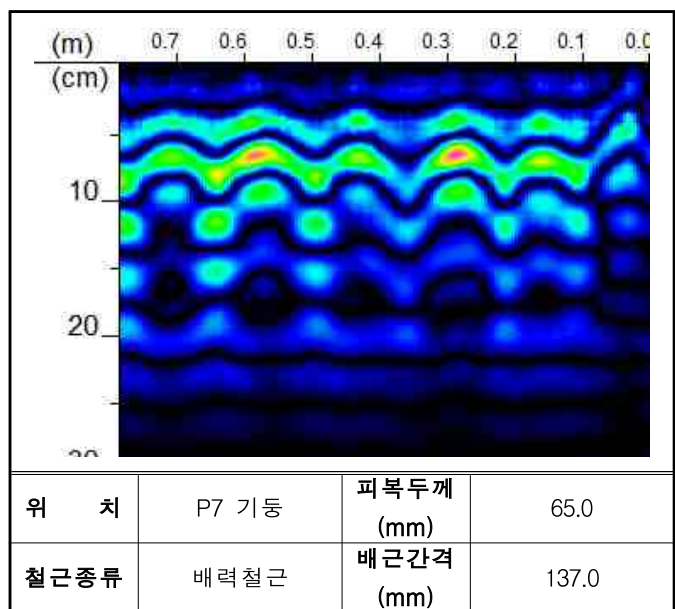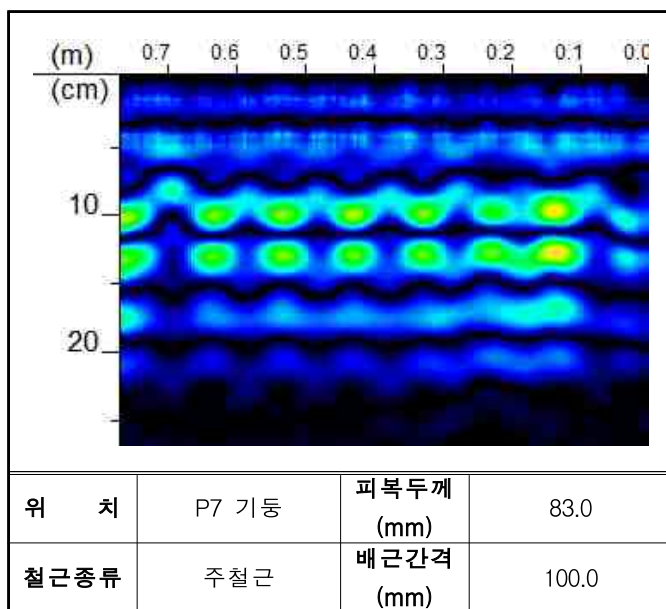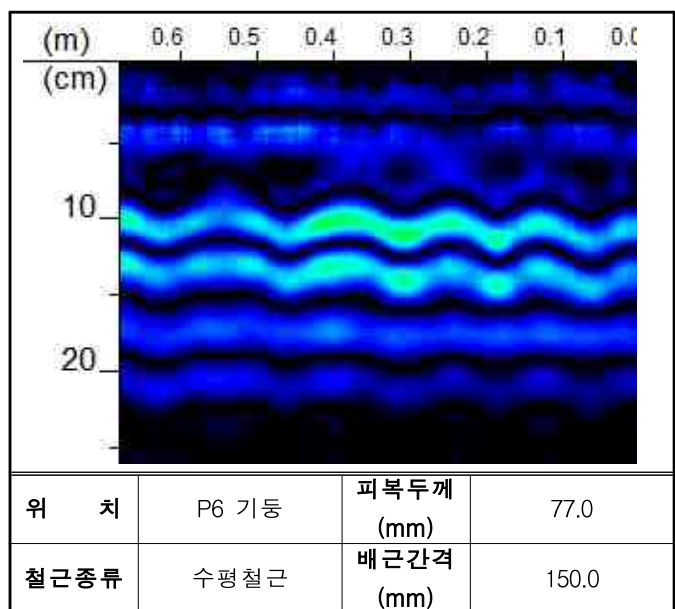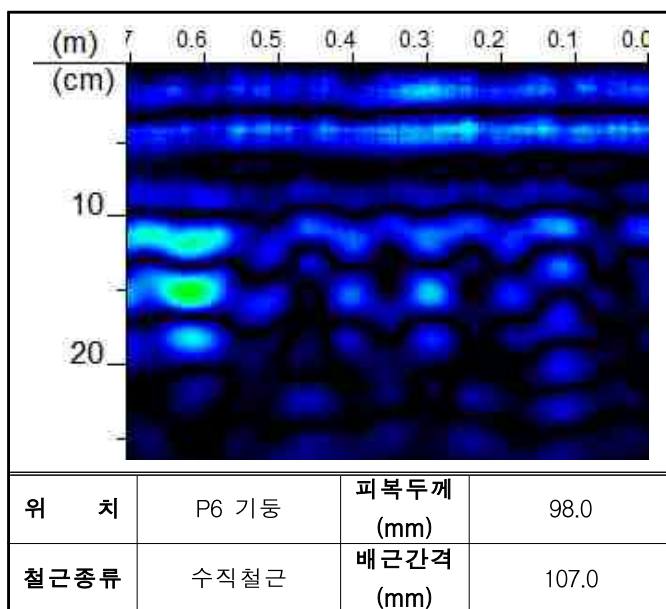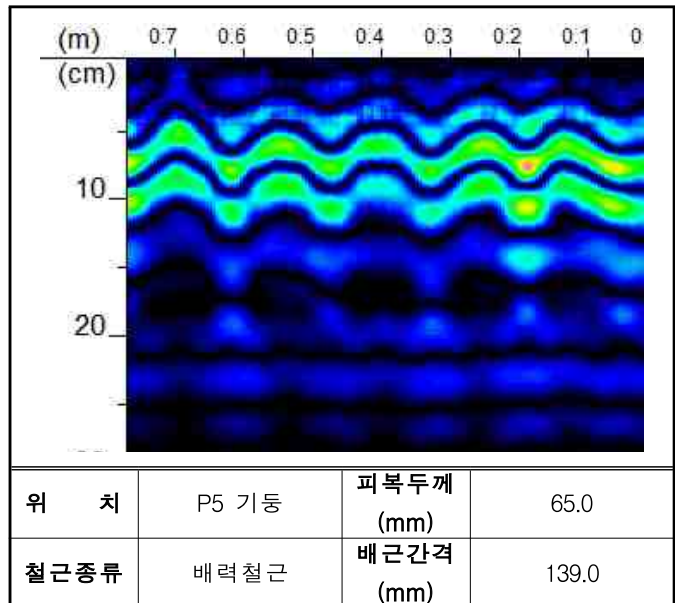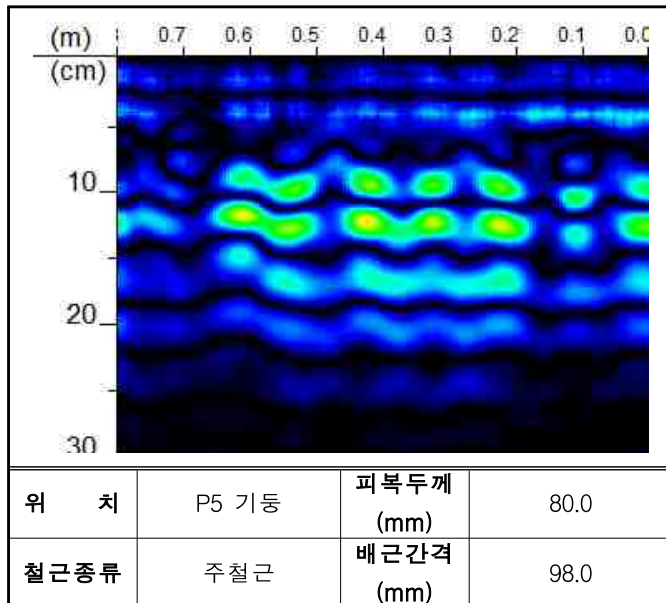


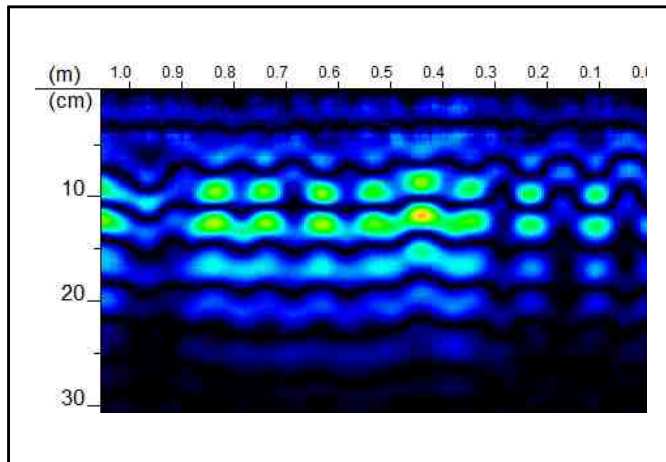


위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	105.0

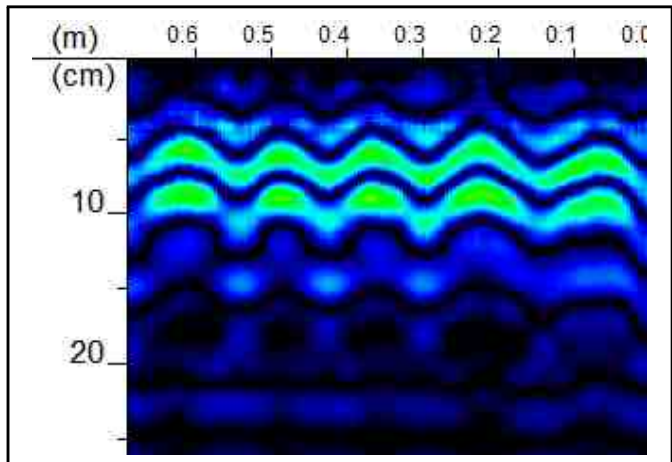


위 치	P8 기둥	피복두께 (mm)	64.0
철근종류	수평철근	배근간격 (mm)	140.0

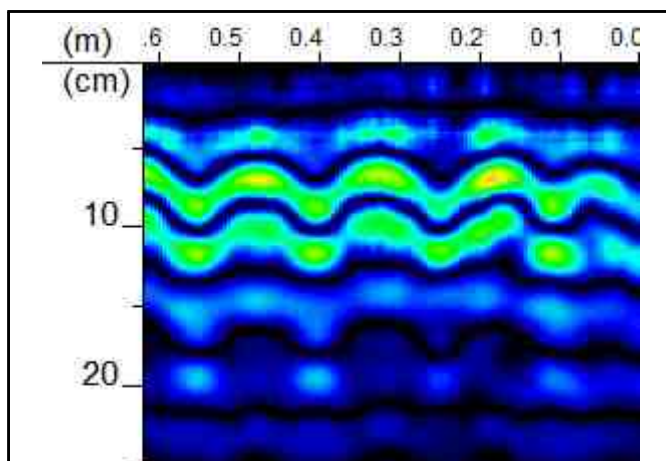


위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	90.0
철근종류	주철근	배근간격 (mm)	1050.0

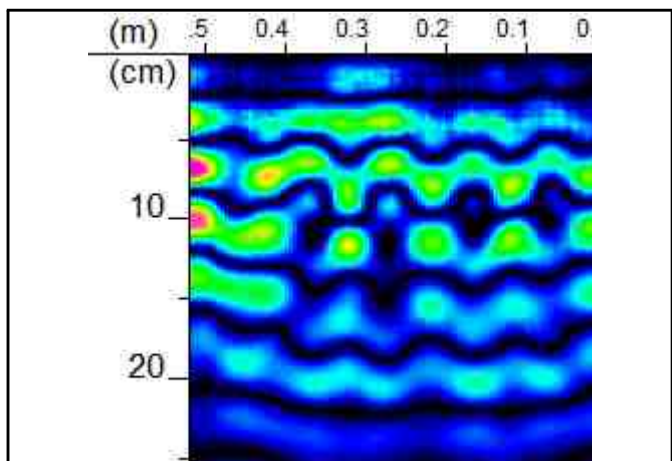

위 치	P9 기둥	피복두께 (mm)	66.0
철근종류	배력철근	배근간격 (mm)	155.0

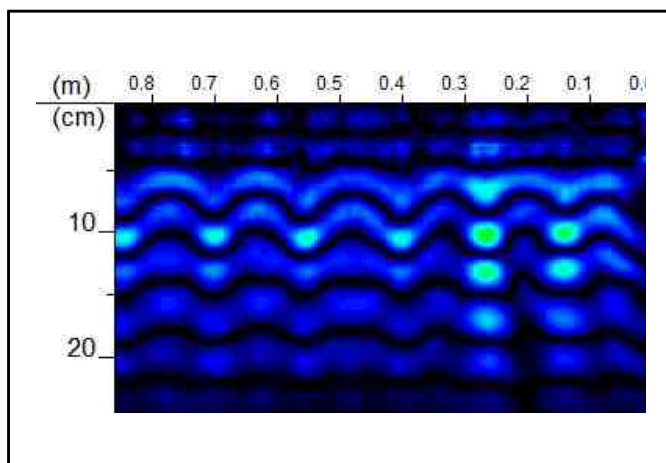

위 치	A2 홍벽 우수 접촉부(염화물)	피복두께 (mm)	8.2
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	-

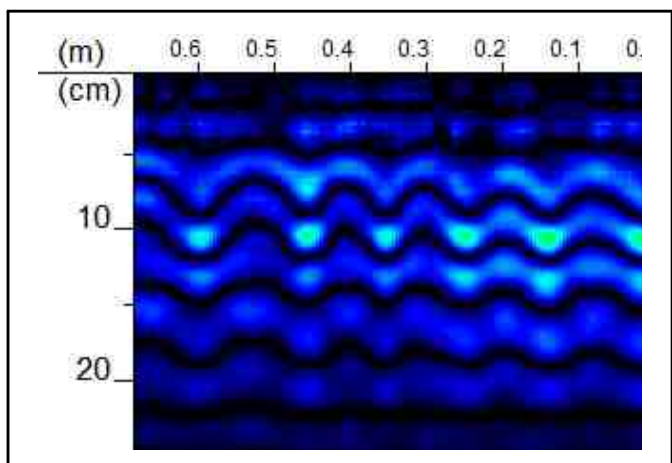

위 치	A2 홍벽 건전부(염화물)	피복두께 (mm)	8.2
철근종류	수직철근	배근간격 (mm)	-