


목 차

1. 위치도 및 터널전경	1
2. 본선	4
1) 천단부	4
2) 측벽부	7
3) 포장부	9
4) 공동구	11
5) 사면	12
3. 외관조사 및 현장시험전경	15

1. 위치도 및 터널전경

1) 위치도

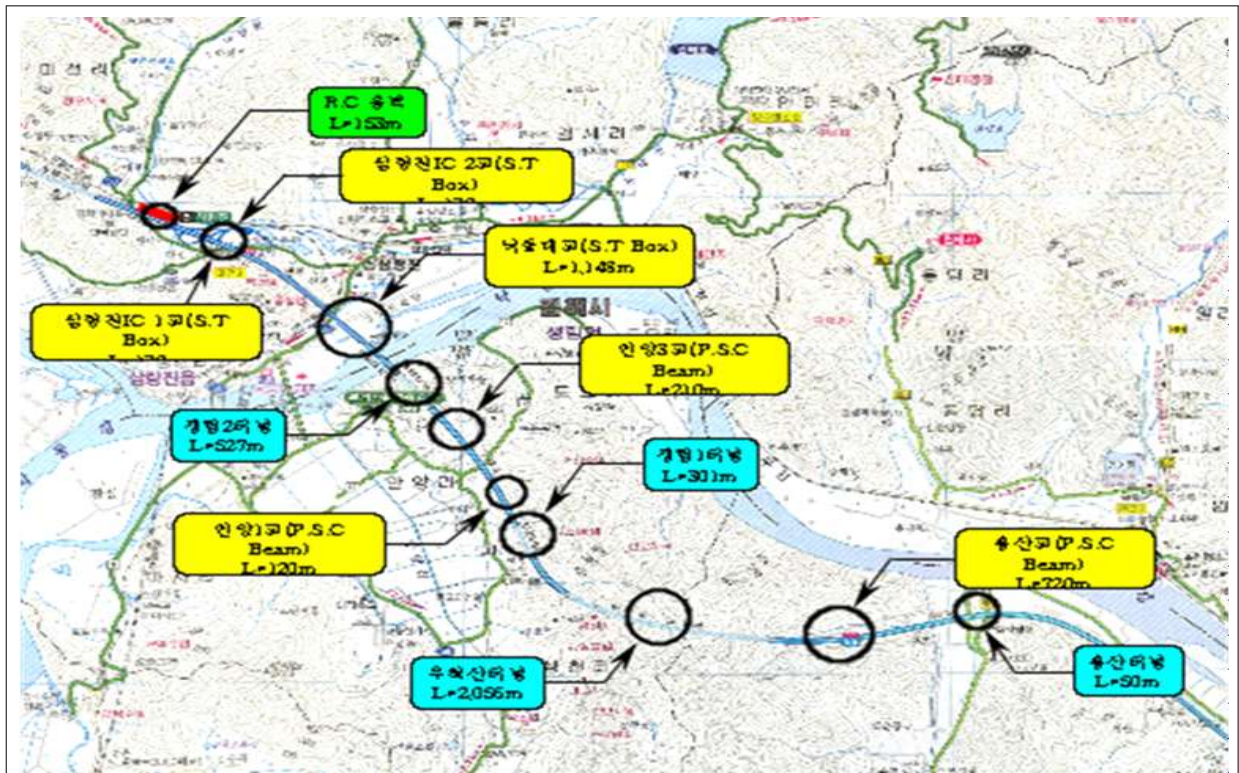

2) 터널전경



시점부 갭문



종점부 갭문



내부 전경 (대구)



내부 전경 (부산)

2. 본선

1) 천단부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	들뜸(S6, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S10, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S21, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S28, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	들뜸(S31, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S41, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	균열(0.3mm 이상, S44, 대구)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 이상, S44, 대구)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	균열(0.3mm 이상, S58, 대구)	내 용	백태(S61, 대구)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	균열(0.3mm 이상, S1, 부산)	내 용	균열(0.3mm 미만, S16, 부산)

			
연 번	13	연 번	14
내 용	들뜸(S33, 대구)	내 용	들뜸(S40, 대구)
			
연 번	15	연 번	16
내 용	균열(0.3mm 이상, S41, 부산)	내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S49, 대구)
			
연 번	17	연 번	18
내 용	보수부 재균열(0.3mm 미만, S54, 대구)	내 용	균열부 백태(S57, 부산)

2) 측벽부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	균열(0.3mm 이상, S2, 대구)	내 용	균열(0.3mm 이상, S3, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	타일 파손(S6, 대구)	내 용	망상균열(S22, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	타일 파손(S27, 대구)	내 용	균열(0.3mm 이상, S58, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	타일 파손 및 탈락(S33, 부산)	내 용	타일 탈락(S37, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	타일 파손 및 탈락(S36, 부산)	내 용	타일 균열(S45, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	망상균열(S54, 부산)	내 용	타일 들뜸(S56, 부산)

3) 포장부

			
연 번	1	연 번	2
내 용	스켈링(S8, 대구)	내 용	스폴링(S9, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	스켈링(S16, 대구)	내 용	스폴링(S26, 대구)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	스폴링(S52, 대구)	내 용	스폴링(S57, 대구)

			
연 번	7	연 번	8
내 용	스폴링(S58, 대구)	내 용	스폴링(S1, 부산)
			
연 번	9	연 번	10
내 용	스폴링(S20, 부산)	내 용	스폴링(S33, 부산)
			
연 번	11	연 번	12
내 용	스폴링(S42, 부산)	내 용	스폴링(S50, 부산)

4) 공동구

			
연 번	1	연 번	2
내 용	뚝개 파손(S3, 대구)	내 용	뚝개 파손(S4, 대구)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	뚝개 파손(S31, 대구)	내 용	뚝개 파손(S3, 부산)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	뚝개 파손(S44~S45, 부산)	내 용	뚝개 파손(S51, 부산)

5) 사면

	
연 번	1
내 용	시점부 절토사면 전경
	
연 번	2
내 용	종점부 절토사면 전경
	
연 번	3
내 용	뜯돌(1구간 1단 사면부 STA.0+30)
연 번	4
내 용	표층유실(1구간 상단부 STA.0+60)

			
연 번	5	연 번	6
내 용	표층유실(1구간 1단 사면부 STA.0+90)	내 용	녹생토 유실 (1구간 2단 사면부 STA.0+180)
금 회 		전 회 	
연 번	7		
내 용	녹생토 유실(2구간 1단 사면부 STA.0+70)		
금 회 		전 회 	
위 치	8		
현 황	쏫크리트 파손 및 표층유실(2구간 1단 사면부 STA.0+90)		

			
연 번	9		
내 용	녹생토 유실 및 하부 퇴적(1단 사면부 STA.0+0~50m)		
			
연 번	10	연 번	11
내 용	토사 퇴적(갱문배면 STA.0+50)	내 용	토사 퇴적(3구간 상단부 STA.0+50)
-		-	

3. 외관조사 및 현장시험 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	고소작업차를 이용한 외관조사	내 용	고소작업차를 이용한 외관조사
			
연 번	3	연 번	4
내 용	반발경도 시험	내 용	탄산화깊이 측정
-		-	