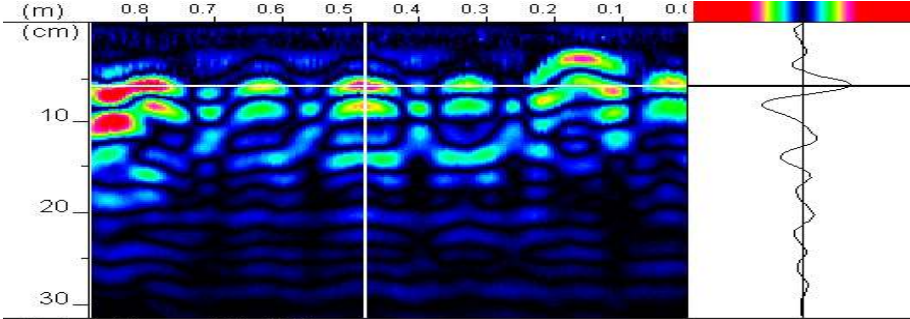
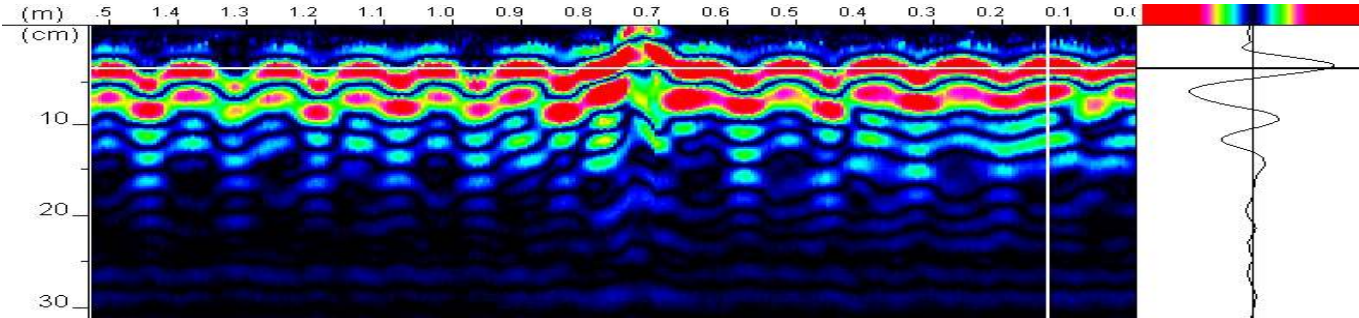
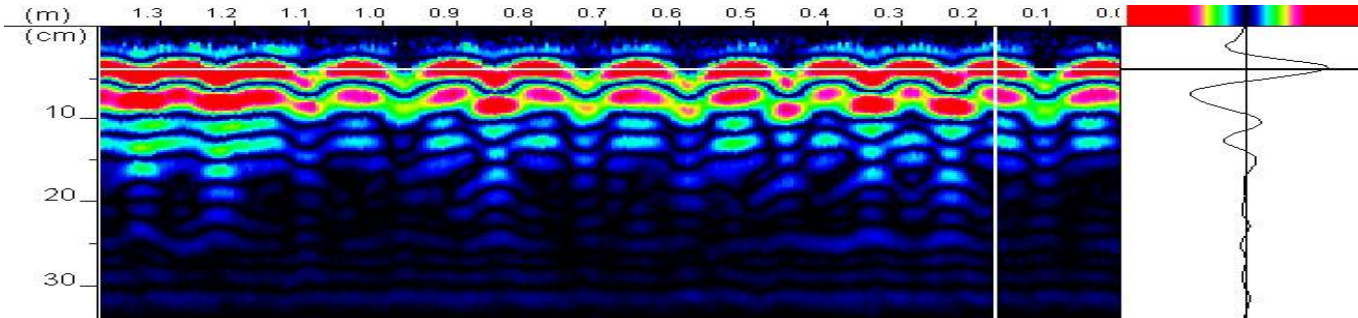
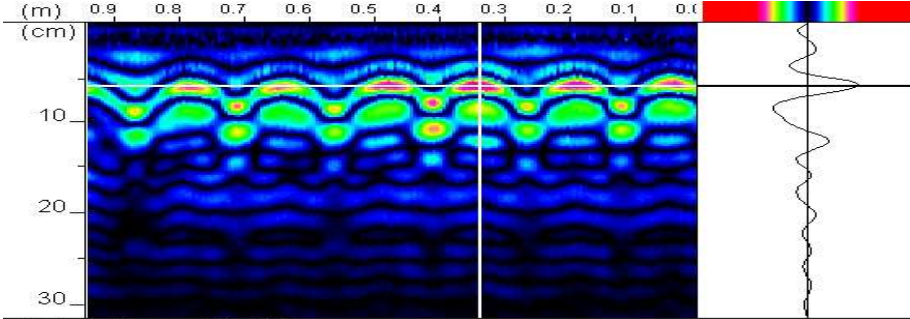


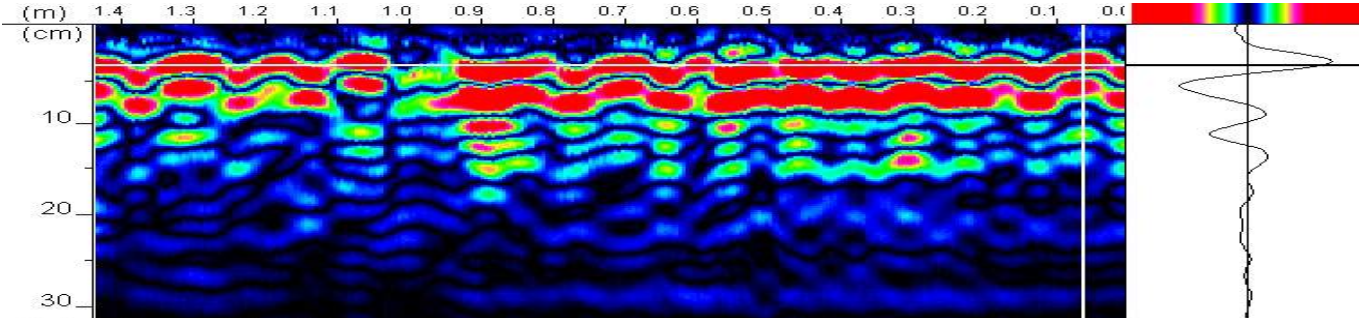
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S1		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@125	
측정피복두께(mm)		57	

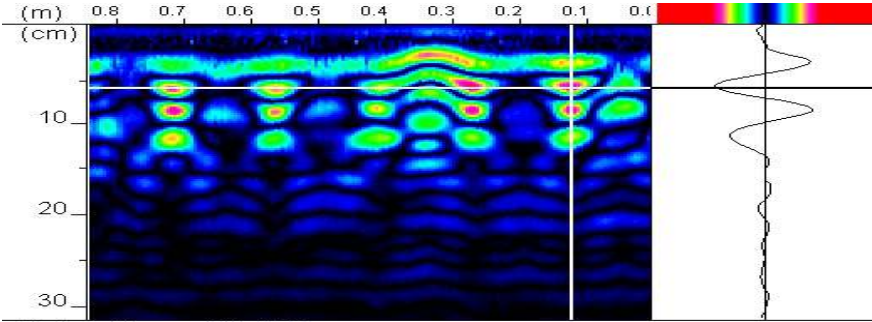
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S1		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@123	
측정피복두께(mm)		37	

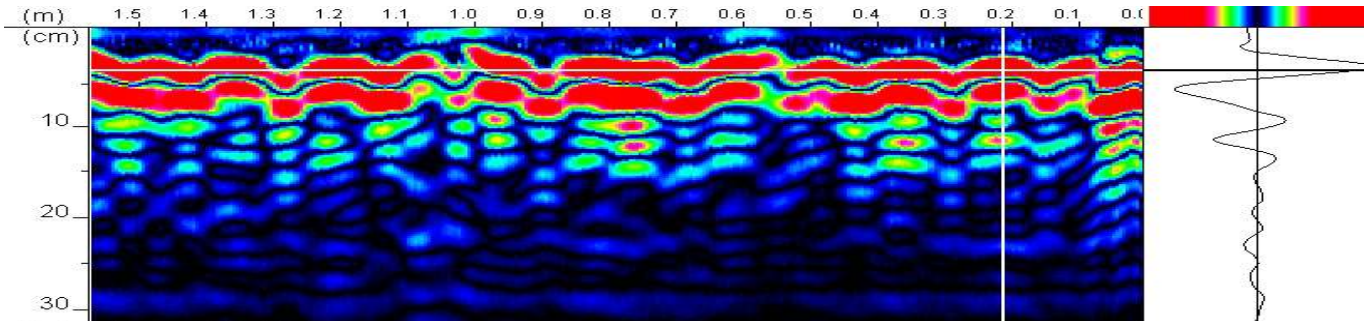
측정 NO.2		측정자료	
구조물명		목주교	
측정위치		바닥판하면 S2	
측정철근		주철근	
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@124	
측정 피복두께(mm)		58	

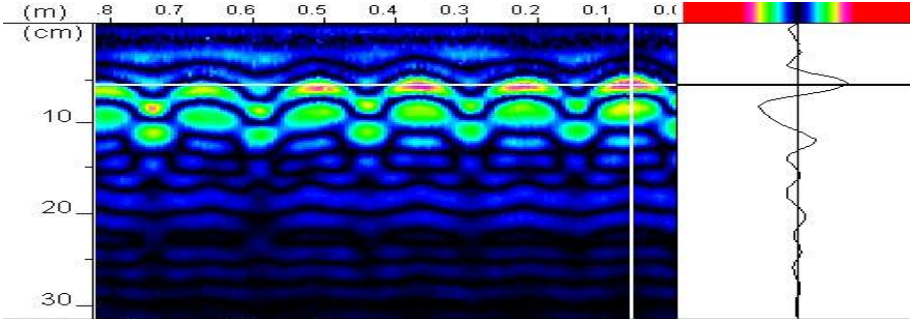
측정 NO.2			측정자료	
구조물명		목주교		
측정위치		바닥판하면 S2		
측정철근		배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125		
	측정상태	@127		
측정 피복 두께(mm)		39		

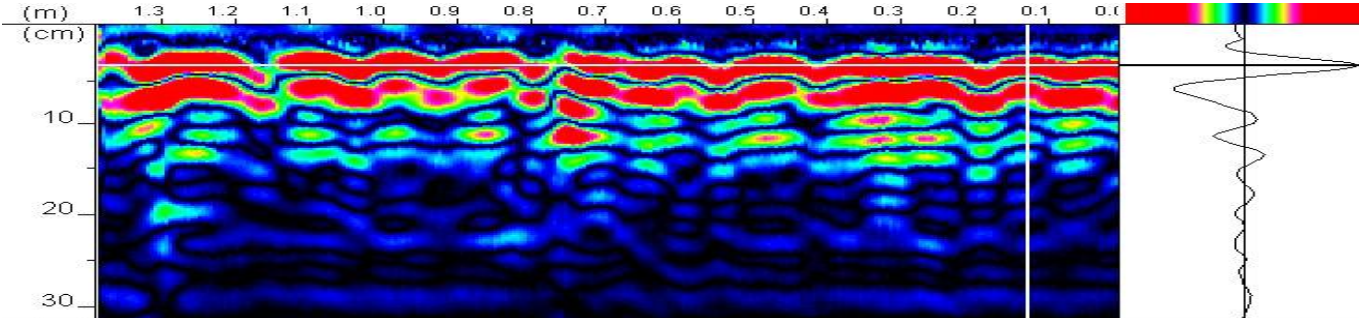
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S3		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@140	
측정피복두께(mm)		55	

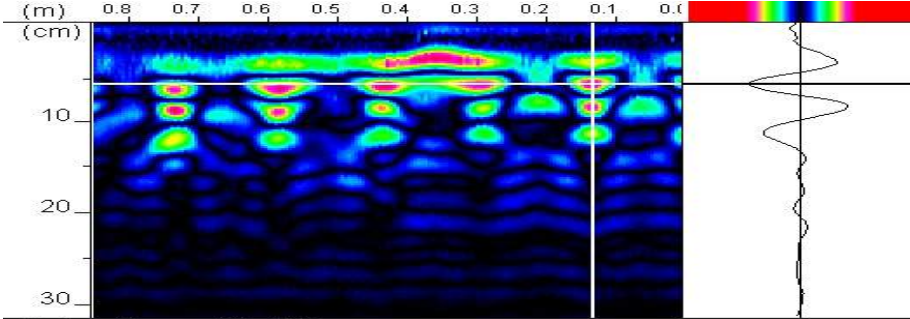
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S3		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@104	
측정피복두께(mm)		40	

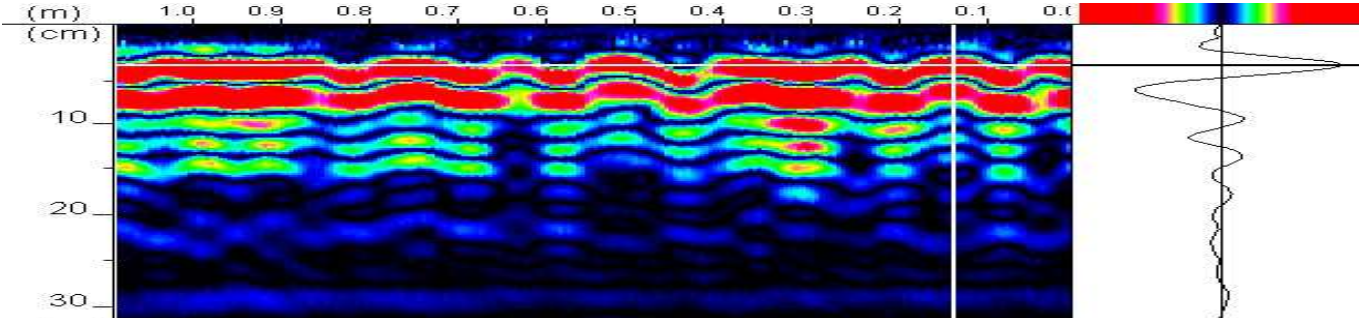
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S4		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@145	
측정피복두께(mm)		55	

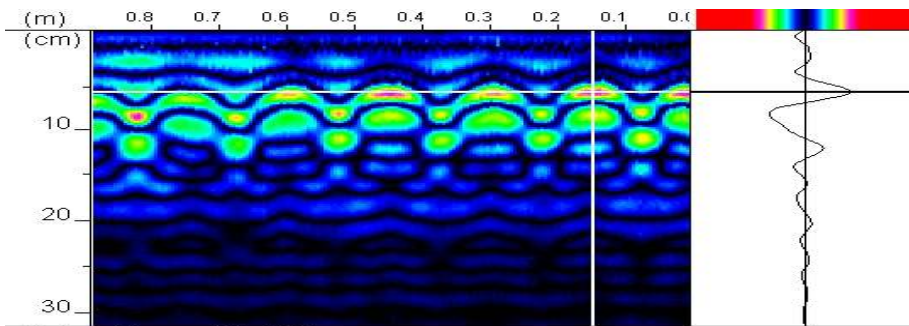
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S4		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@122	
측정피복두께(mm)		36	

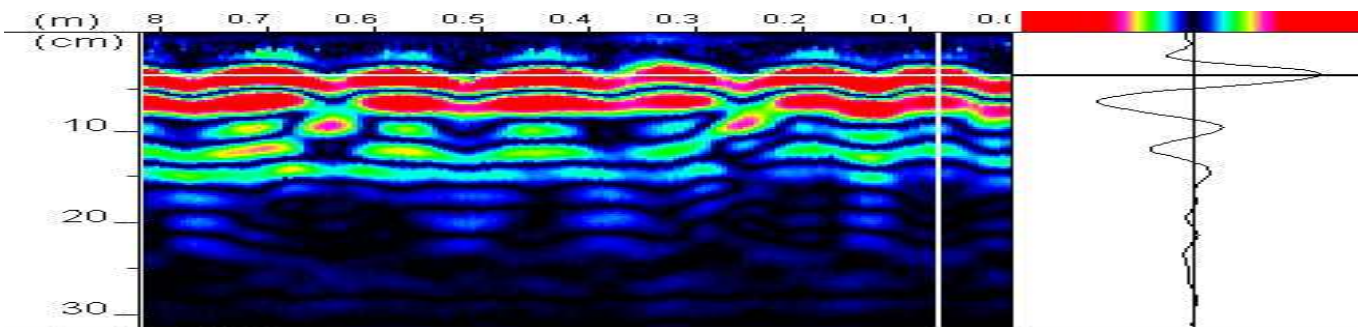
측정 NO.5		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S5		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@136	
측정피복두께(mm)		55	

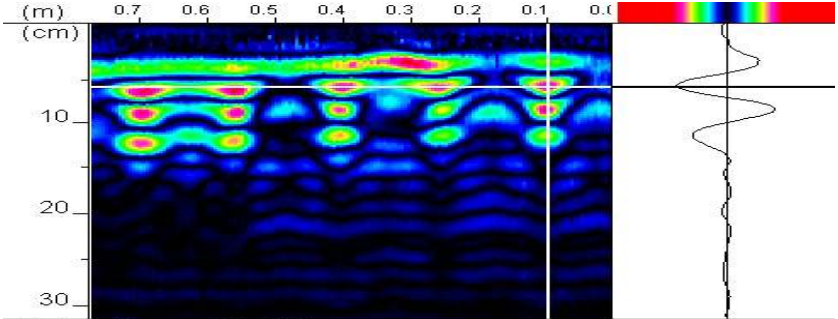
측정 NO.5		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S5		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@118	
측정피복두께(mm)		35	

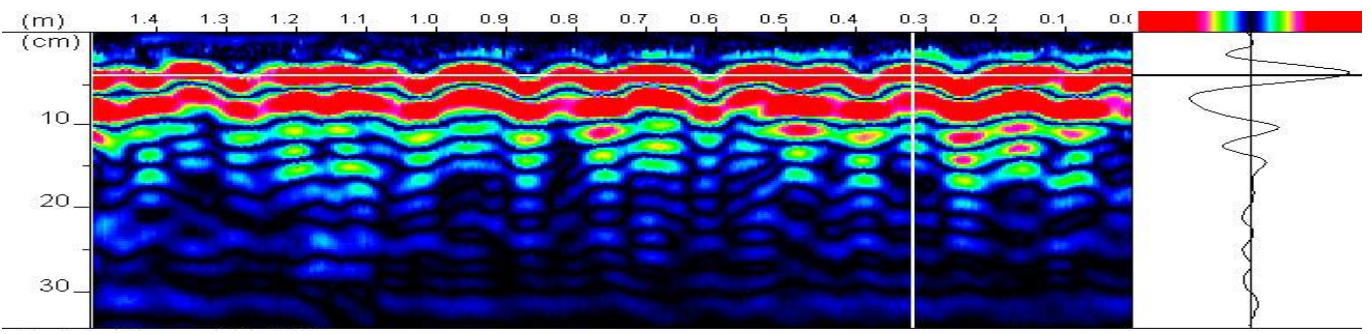
측정 NO.6		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S6		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@140	
측정피복두께(mm)		53	

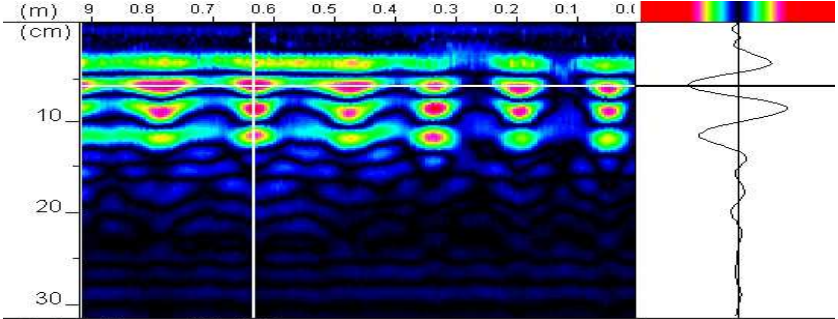
측정 NO.6		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S6		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@127	
측정피복두께(mm)		33	

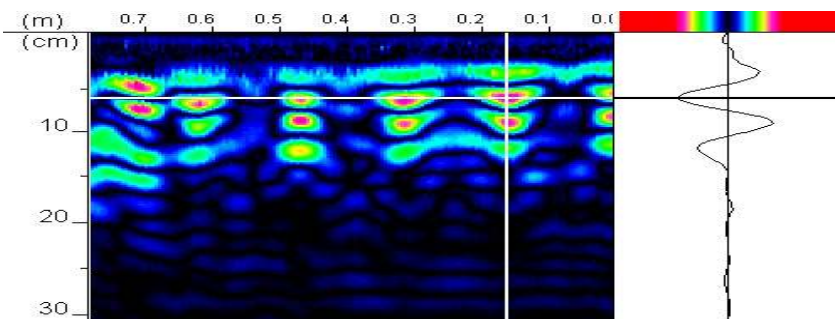
측정 NO.7			측정자료	
구조물명		목주교		
측정위치		바닥판하면 S7		
측정철근		주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120		
	측정상태	@133		
측정 피복두께(mm)		51		

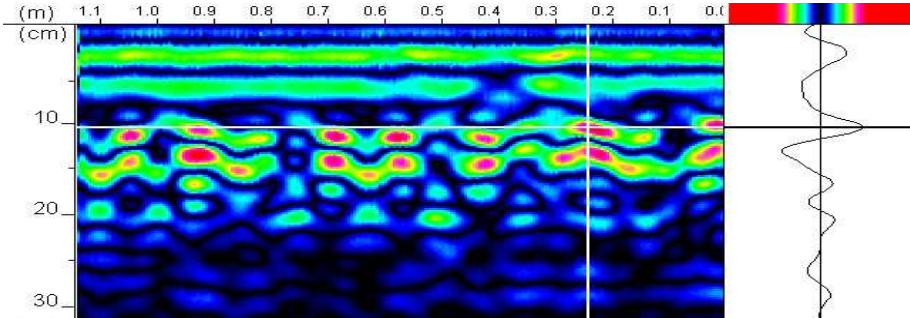
측정 NO.7			측정자료	
구조물명		목주교		
측정위치		바닥판하면 S7		
측정철근		배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125		
	측정상태	@126		
측정 피복 두께(mm)		35		

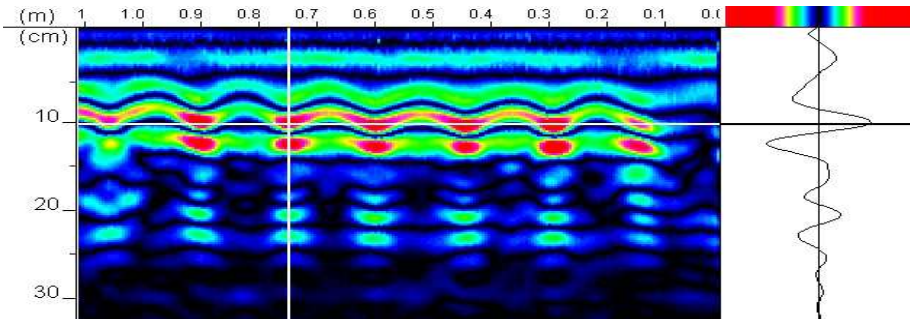
측정 NO.8		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S8		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	143	
측정피복두께(mm)		52	

측정 NO.8		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	바닥판하면 S8		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@120	
측정피복두께(mm)		37	

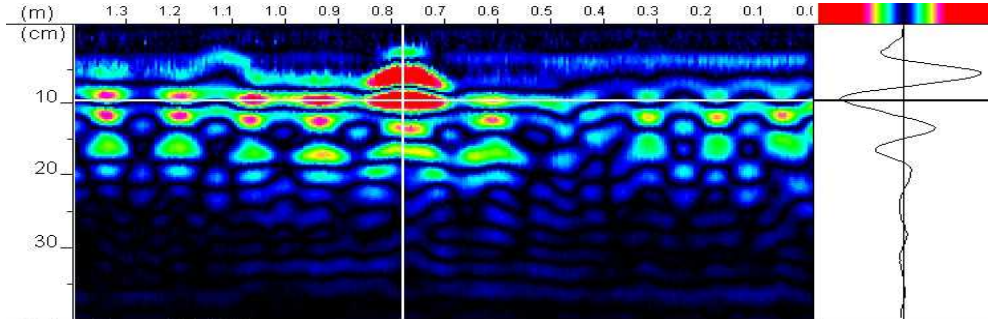
측정 NO.9		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교대 A1 홍벽		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@125	
	측정상태	@148	
측정피복두께(mm)		54	

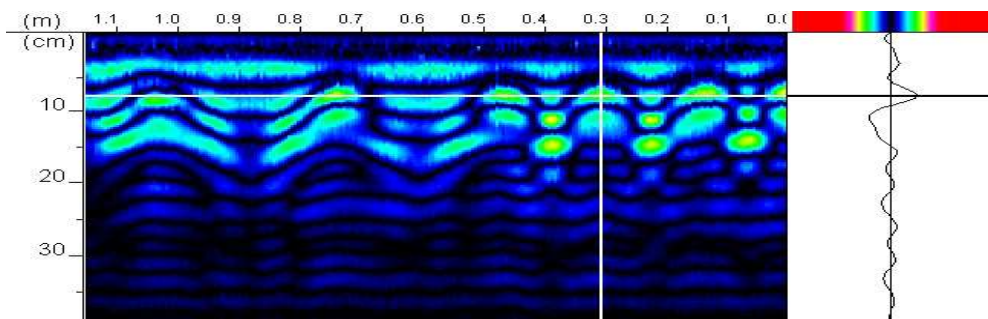
측정 NO.9		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교대 A1 홍벽		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@150	
	측정상태	@150	
측정피복두께(mm)		60	

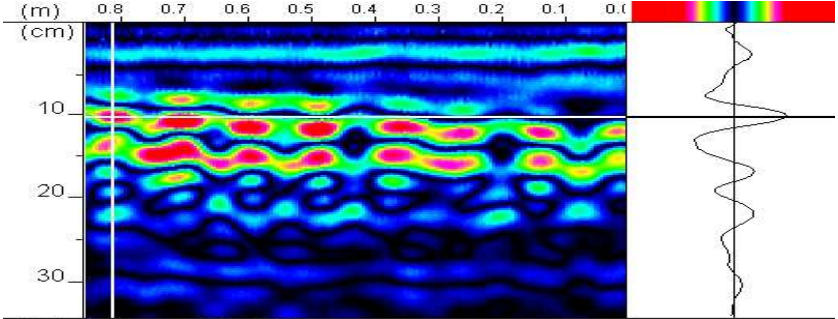
측정 NO.10		측정자료	
구조물명	목주교	 Fixed Relative permittivity: 38.0 Measurement date: 2015-10-22 No: 31 Creation date: 2015-10-22	
측정위치	교각 P2 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D25@100	
	측정상태	@120	
측정 피복 두께 (mm)		105	

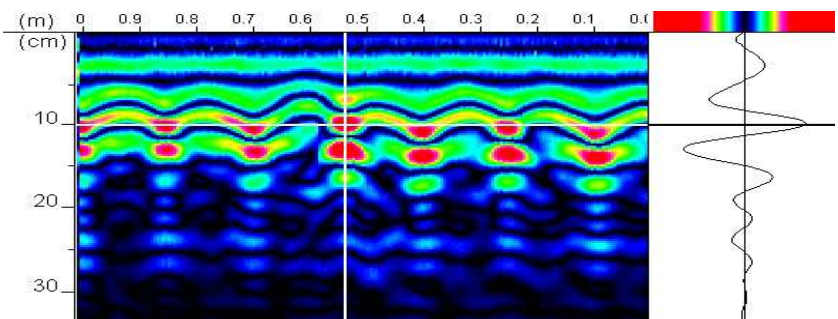
측정 NO.10		측정자료	
구조물명	목주교	 Fixed Relative permittivity: 37.4 Measurement date: 2015-10-22 No: 32 Creation date: 2015-10-22	
측정위치	교각 P2 기둥		
측정철근	띠근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정 피복 두께 (mm)		100	

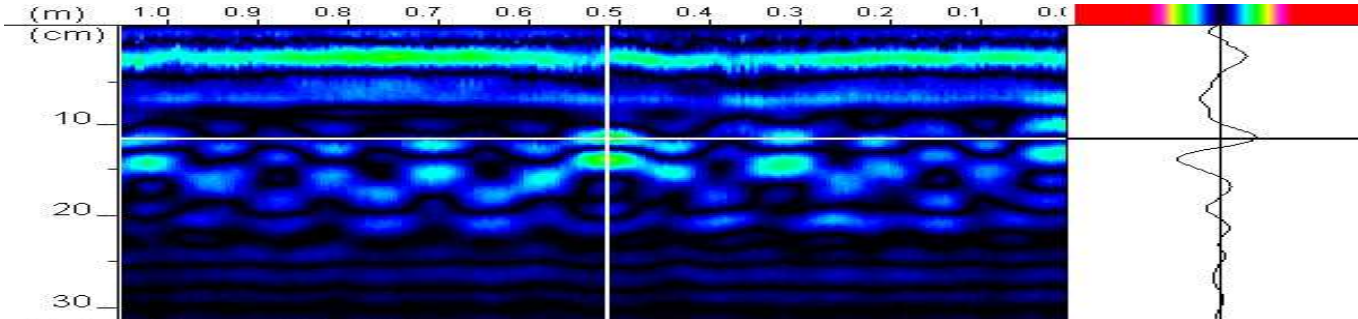
측정 NO.11		측정자료	
구조물명		목주교	
측정위치		교각 P2 코핑 상면	
측정철근		주철근	
배근간격 (mm)	설계상태	D22@125	
	측정상태	@140	
측정 피복두께(mm)		94	



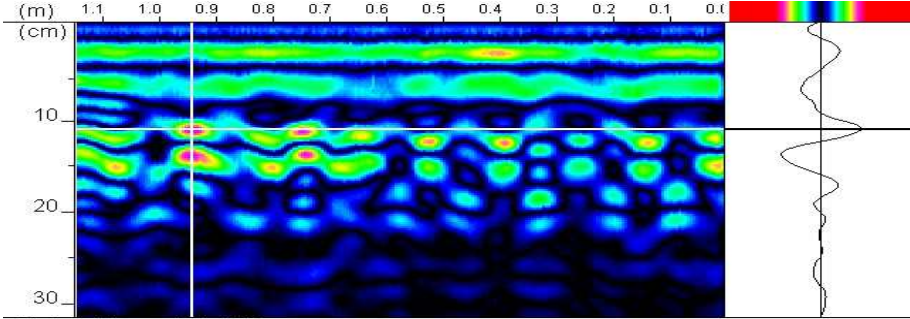
측정 NO.11			측정자료	
구조물명		목주교		
측정위치		교각 P2 코핑 상면		
측정철근		배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150		
	측정상태	@153		
측정 피복두께(mm)		76		

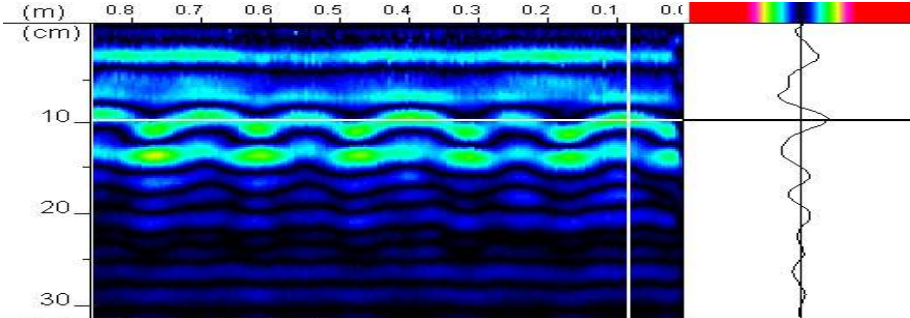
측정 NO.12		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P3 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D25@100	
	측정상태	@100	
측정피복두께(mm)		105	

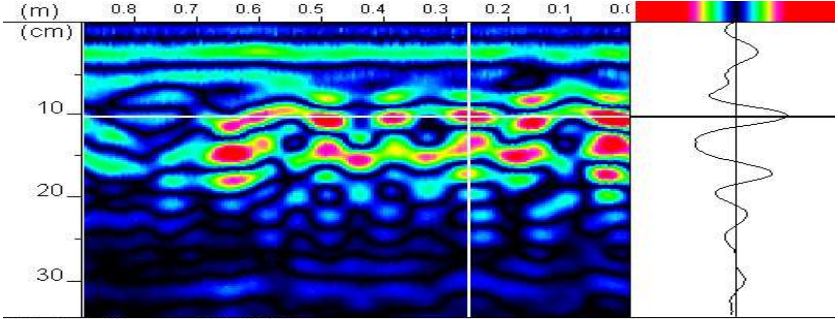
측정 NO.12		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P3 기둥		
측정철근	띠근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정피복두께(mm)		98	

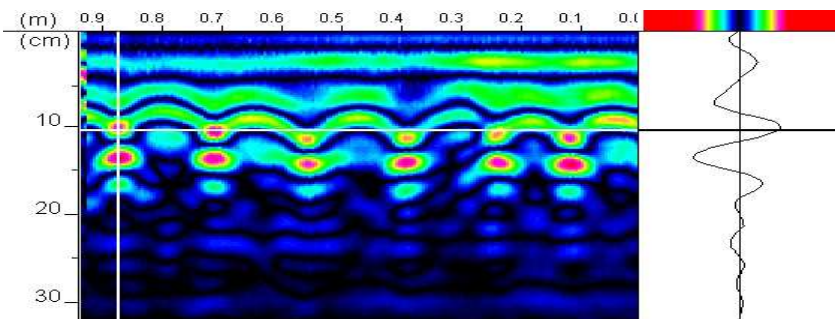
측정 NO.13			측정자료	
구조물명		목주교		
측정위치		교각 P3 코핑 상면		
측정철근		주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D22@125		
	측정상태	@125		
측정 피복두께(mm)		114		

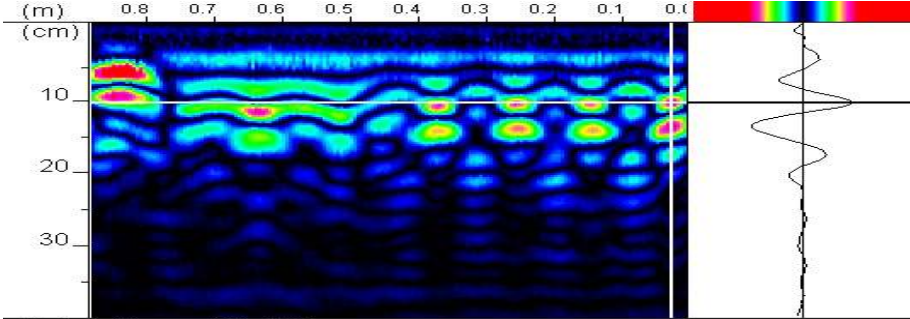
측정 NO.13			측정자료	
구조물명		목주교		

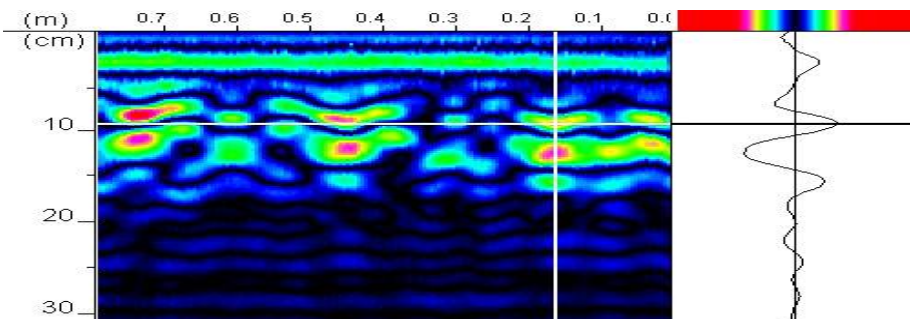
측정 NO.14		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P7 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D25@100	
	측정상태	@110	
측정피복두께(mm)		107	

측정 NO.14		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P7 기둥		
측정철근	띠근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@155	
측정피복두께(mm)		96	

측정 NO.15		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P8 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D25@100	
	측정상태	@113	
측정피복두께(mm)		105	

측정 NO.15		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P8 기둥		
측정철근	띠근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정피복두께(mm)		100	

측정 NO.16		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P8 코핑		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D22@125	
	측정상태	@123	
측정 피복두께(mm)		100	

측정 NO.16		측정자료	
구조물명	목주교		
측정위치	교각 P8 코핑		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@140	
측정 피복두께(mm)		91	