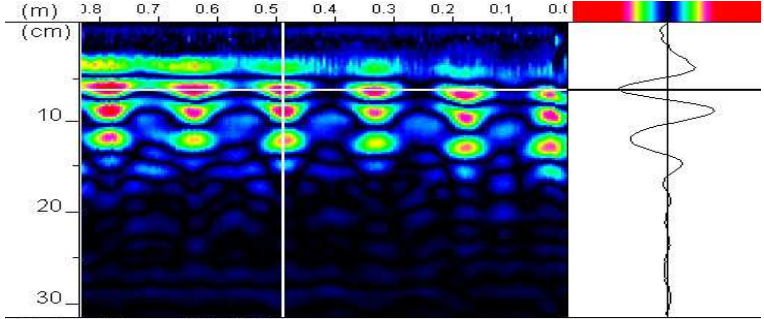
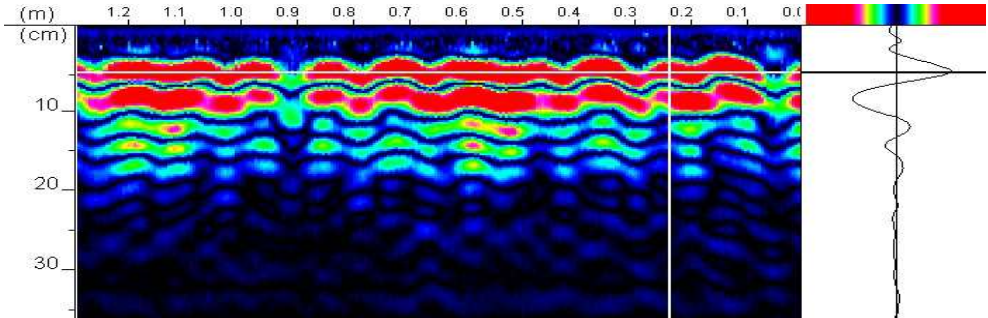
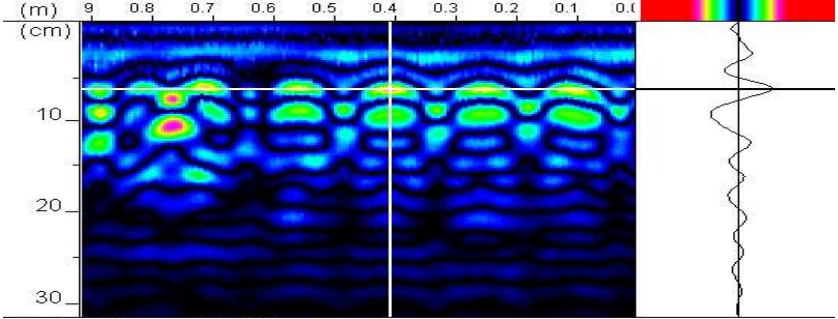
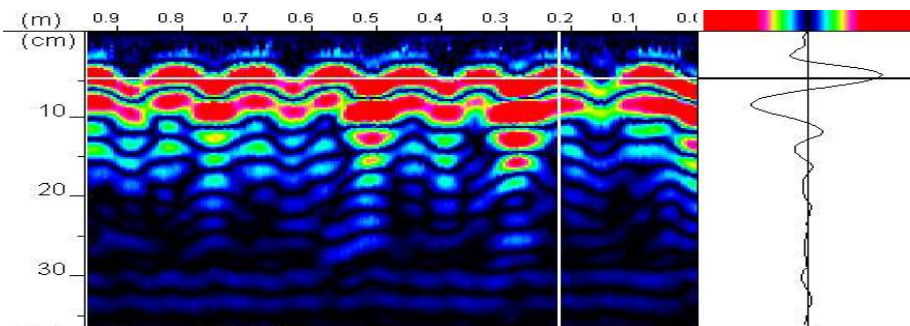
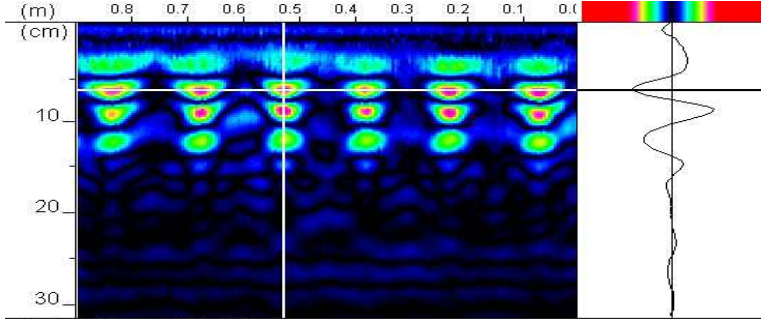


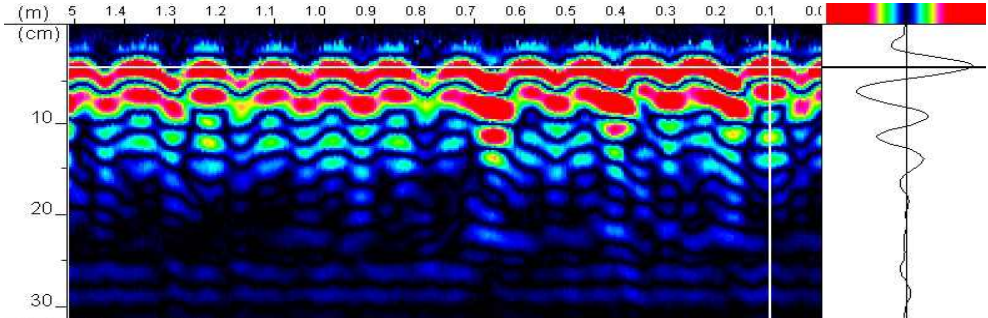
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S1		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@145	
측정피복두께(mm)		62	

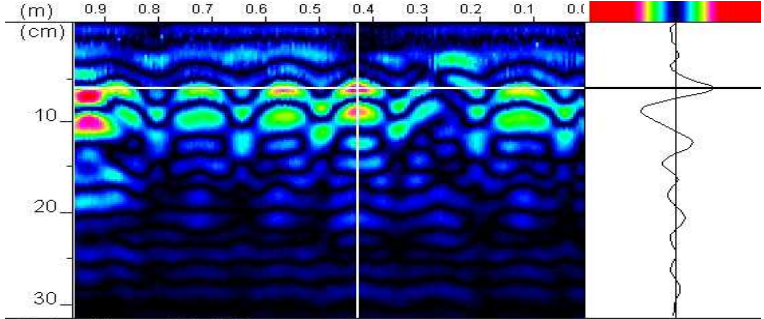
측정 NO.1		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S1		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@123	
측정피복두께(mm)		45	

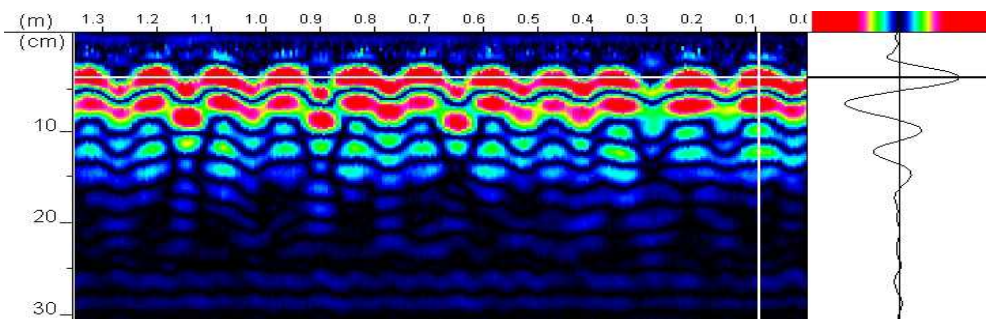
측정 NO.2		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S2		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@130	
측정피복두께(mm)		62	

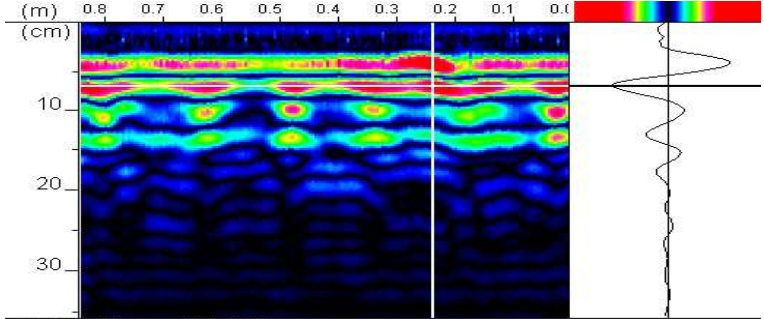
측정 NO.2		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S2		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@125	
측정피복두께(mm)		45	

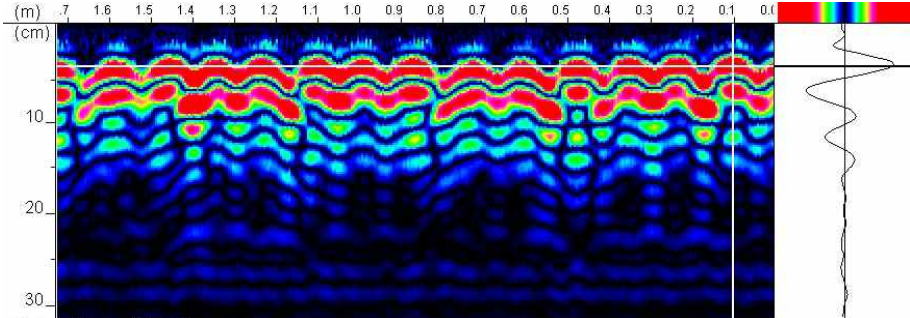
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S3		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@138	
측정피복두께(mm)		62	

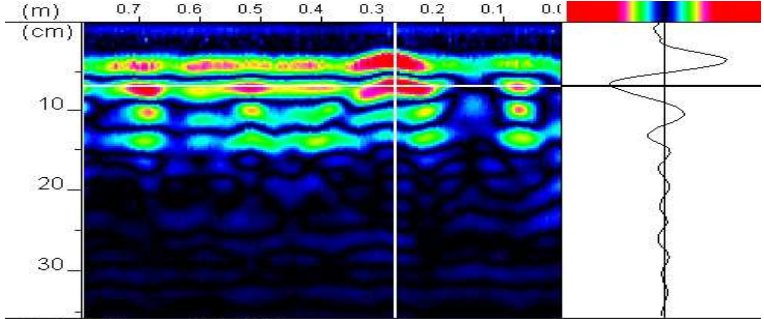
측정 NO.3		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S3		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@123	
측정피복두께(mm)		45	

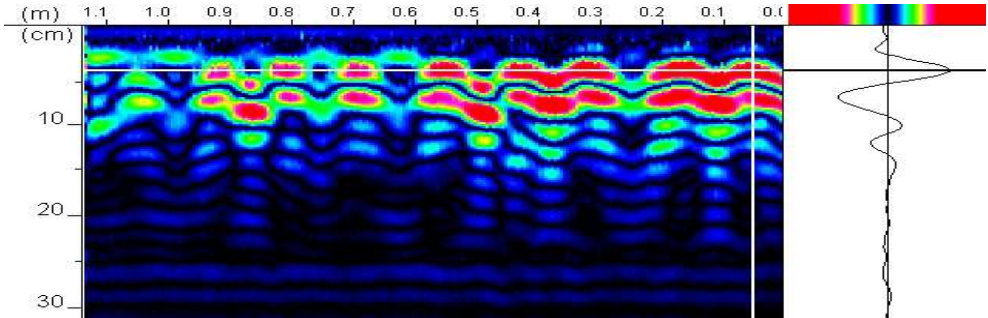
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S4		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@128	
측정피복두께(mm)		60	

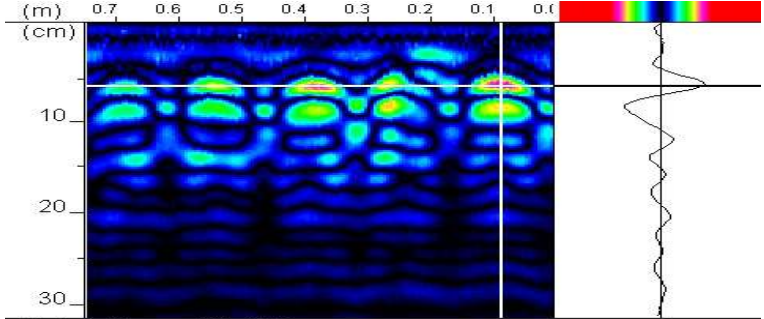
측정 NO.4		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S4		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@127	
측정피복두께(mm)		40	

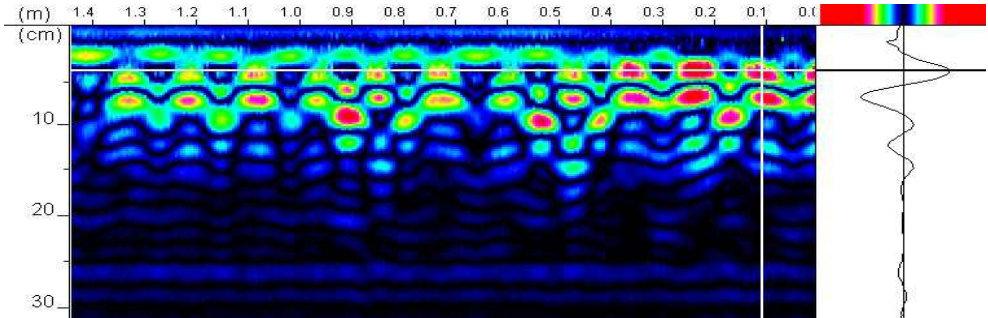
측정 NO.5		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S5		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@120	
측정 피복두께(mm)		67	

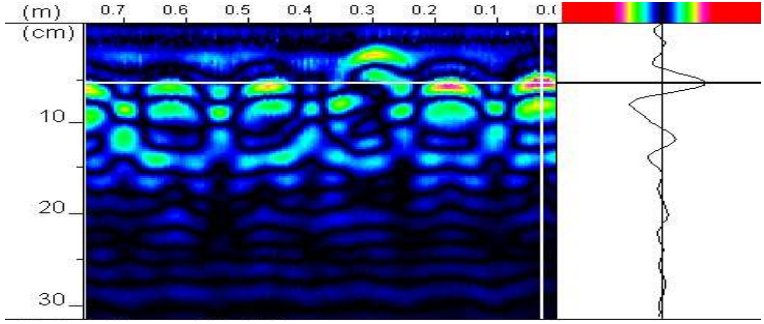
측정 NO.5		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S5		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@128	
측정 피복두께(mm)		39	

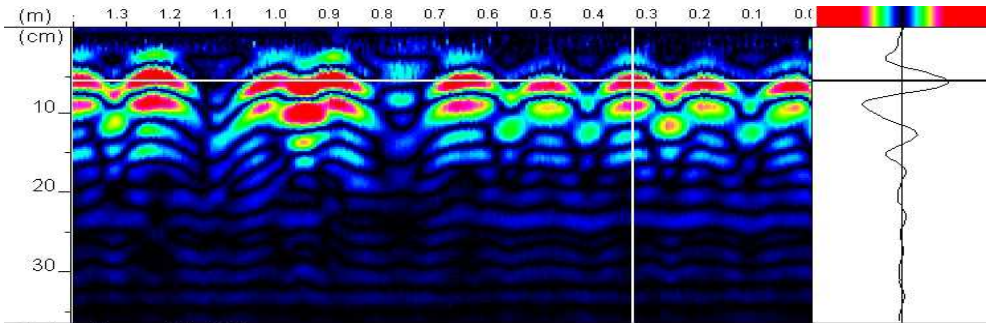
측정 NO.6		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S6		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@119	
측정피복두께(mm)		67	

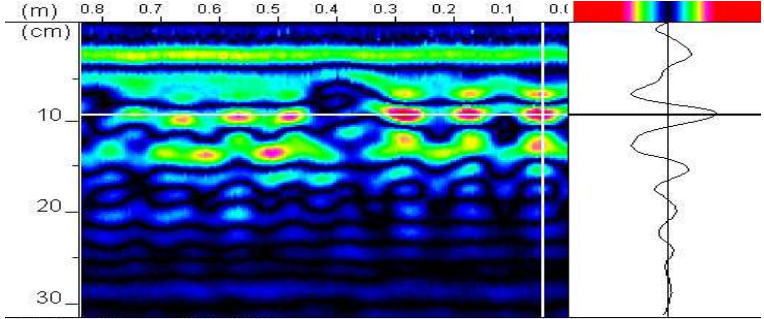
측정 NO.6		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S6		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@126	
측정피복두께(mm)		40	

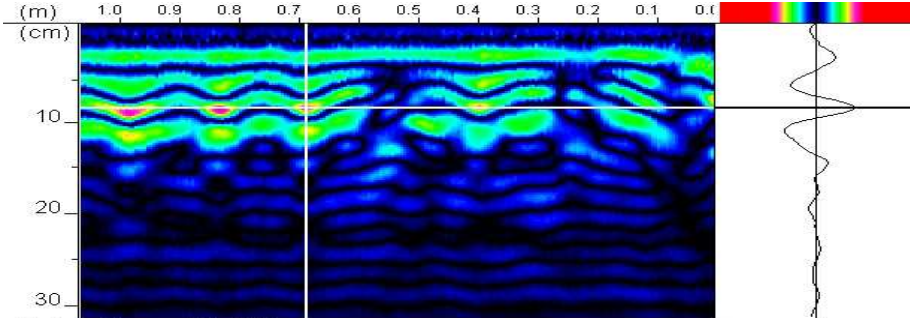
측정 NO.7		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S7		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@120	
	측정상태	@135	
측정 피복두께(mm)		57	

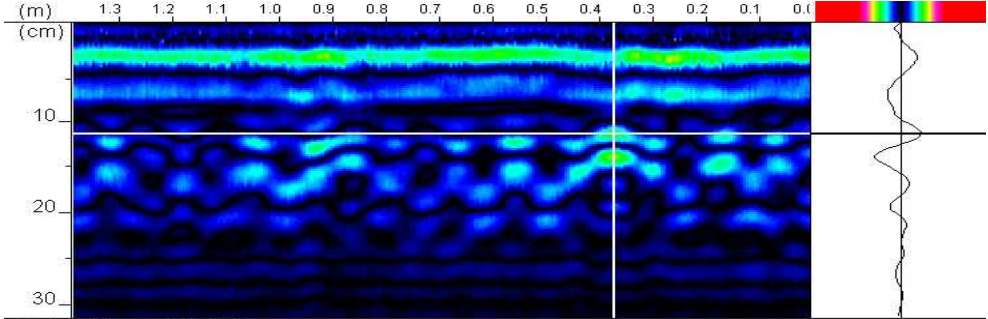
측정 NO.7		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	바닥판하면 S7		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D13@125	
	측정상태	@123	
측정 피복두께(mm)		37	

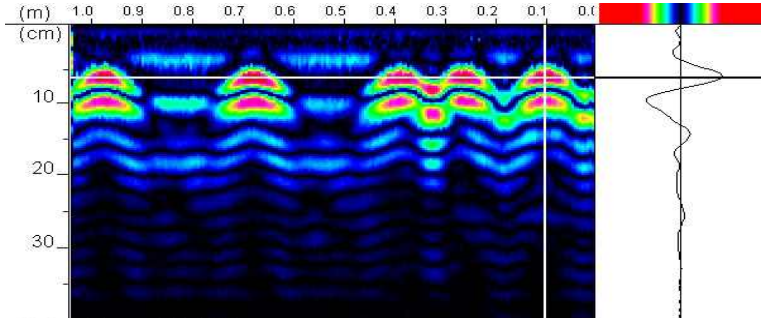
측정 NO.8		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교대 A2 홍벽		
측정철근	수직근		
배근간격 (mm)	설계상태	D22@125	
	측정상태	@150	
측정피복두께(mm)		50	

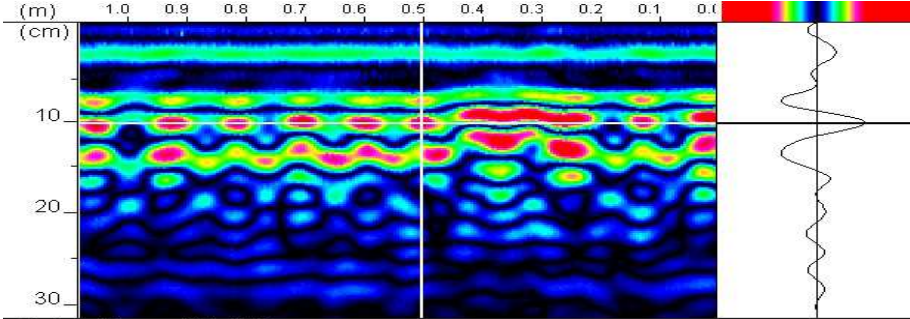
측정 NO.8		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교대 A2 홍벽		
측정철근	수평근		
배근간격 (mm)	설계상태	D16@150	
	측정상태	@152	
측정피복두께(mm)		56	

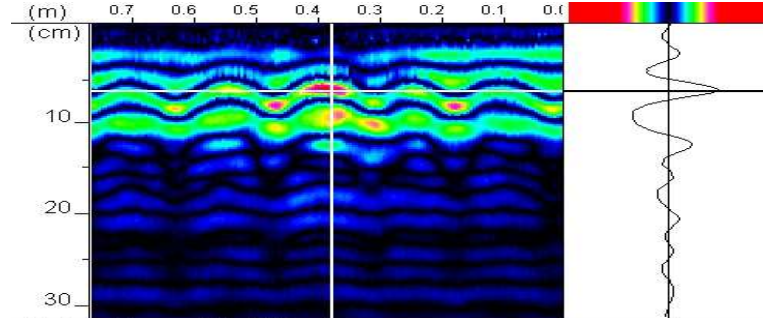
측정 NO.9		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P3 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D32@125	
	측정상태	@120	
측정피복두께(mm)		100	

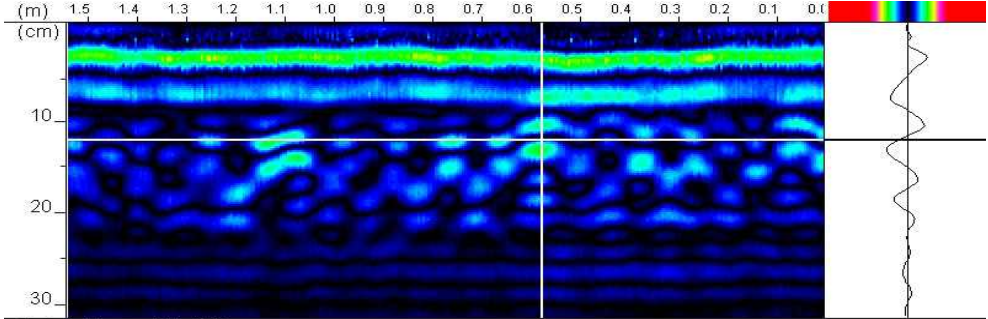
측정 NO.9		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P3 기둥		
측정철근	띠철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정피복두께(mm)		91	

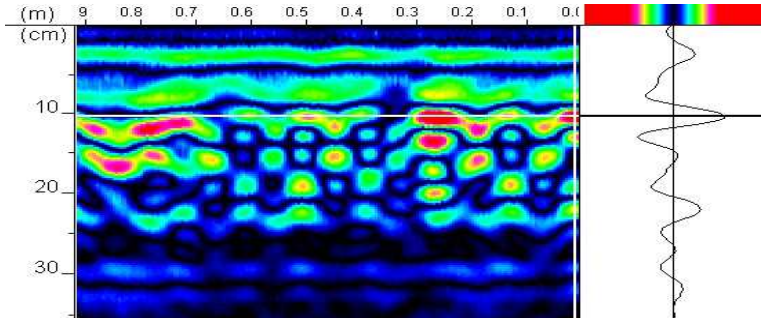
측정 NO.10		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P3 코핑		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D29@100	
	측정상태	@110	
측정 피복두께(mm)		112	

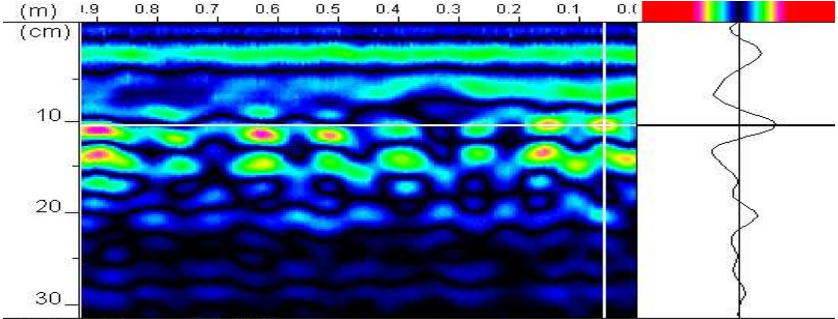
측정 NO.10		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P3 코핑		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정 피복두께(mm)		72	

측정 NO.11		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P4 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D32@125	
	측정상태	@110	
측정피복두께(mm)		100	

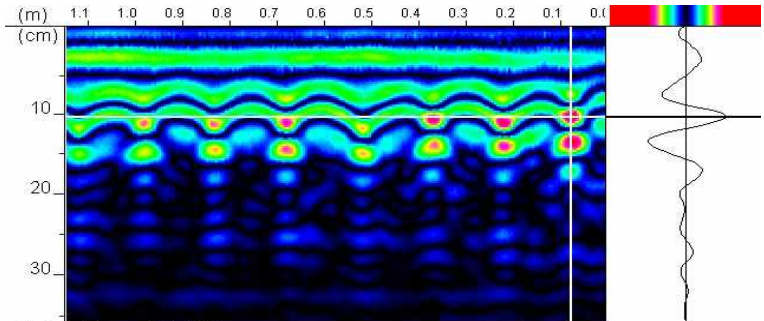
측정 NO.11		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P4 기둥		
측정철근	띠철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@140	
측정피복두께(mm)		75	

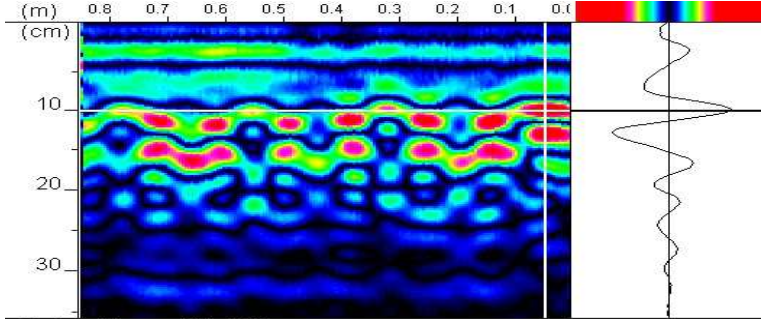
측정 NO.12		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P4 코핑		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D29@100	
	측정상태	@102	
측정 피복두께(mm)		119	

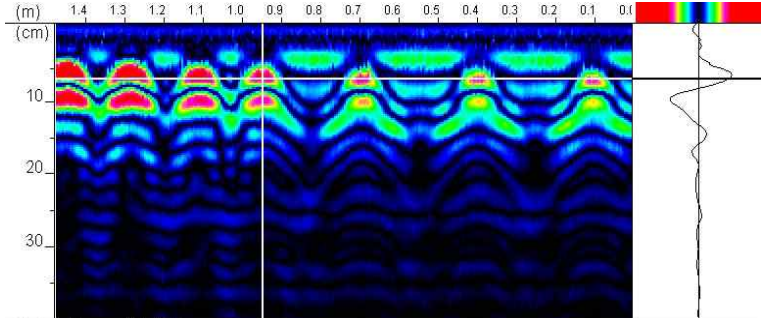
측정 NO.12		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P4 코핑		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@130	
측정 피복두께(mm)		102	

측정 NO.13		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P6 기둥		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태		
	측정상태		
측정 피복두께(mm)		110	

평

측정 NO.13		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P6 기둥		
측정철근	띠철근		
배근간격 (mm)	설계상태		
	측정상태		
측정 피복두께(mm)		100	

측정 NO.14		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P6 코핑		
측정철근	주철근		
배근간격 (mm)	설계상태	D29@100	
	측정상태	@110	
측정 피복두께(mm)		100	

측정 NO.14		측정자료	
구조물명	원남교(하)		
측정위치	교각 P6 코핑		
측정철근	배력근		
배근간격 (mm)	설계상태	D19@150	
	측정상태	@150	
측정 피복두께(mm)		78	