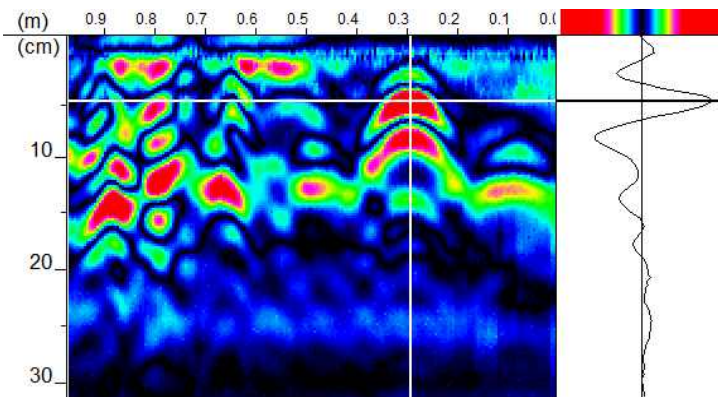
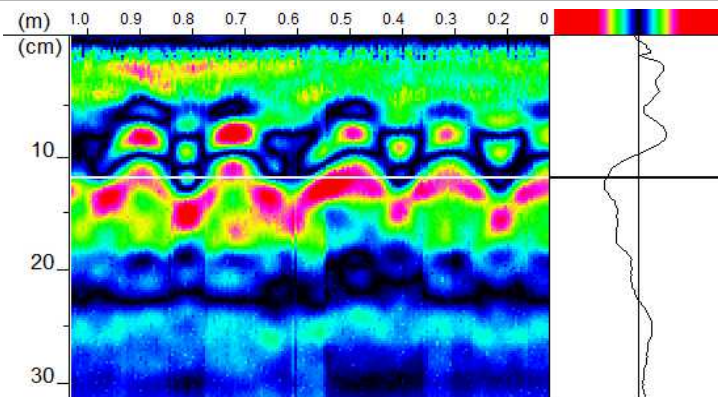
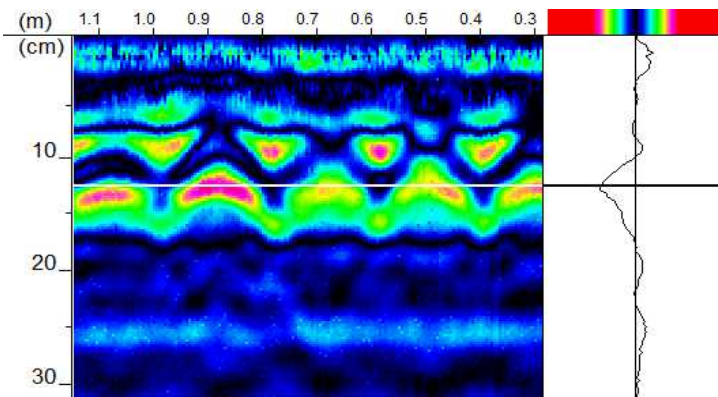
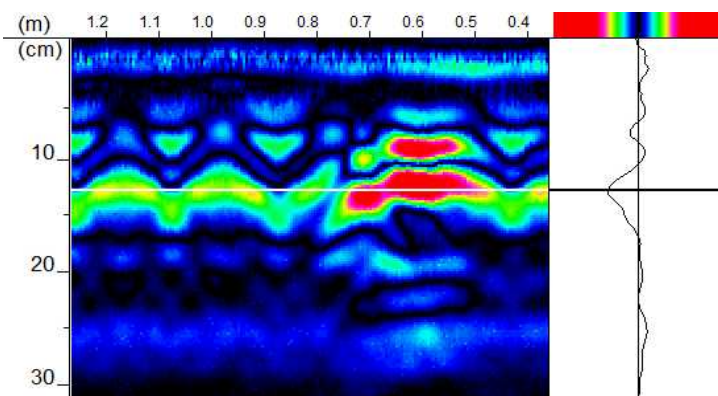
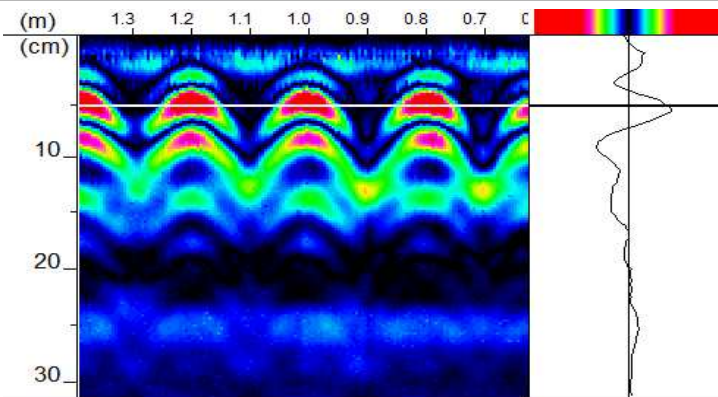
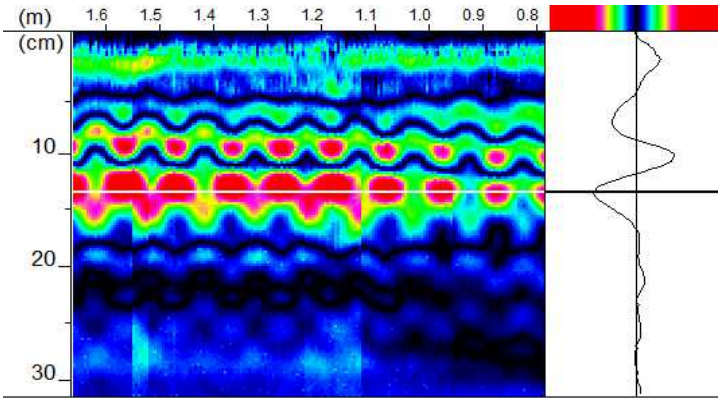
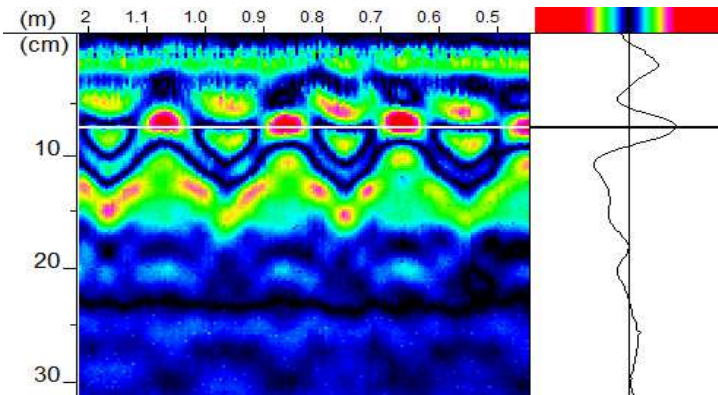
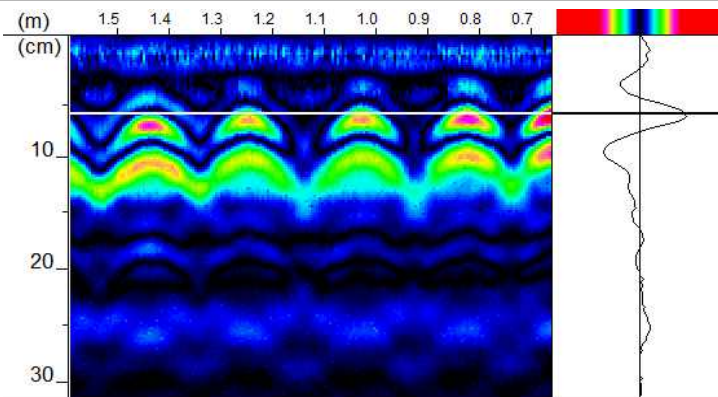
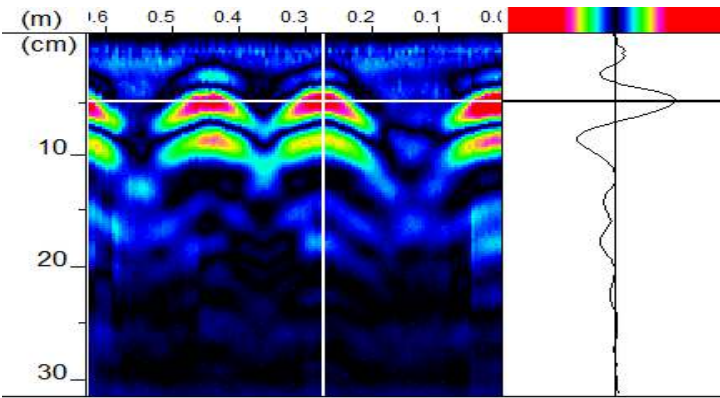
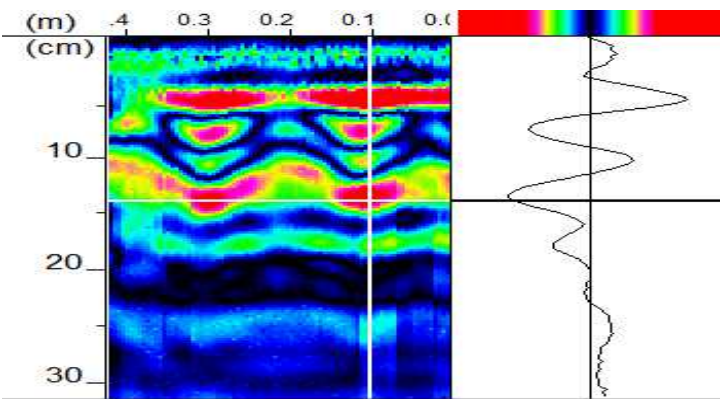
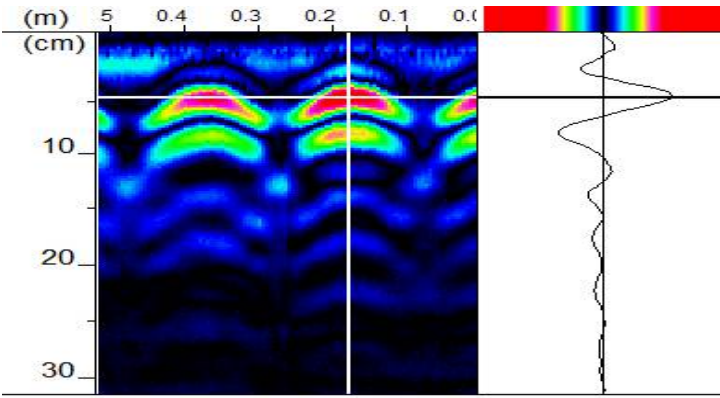
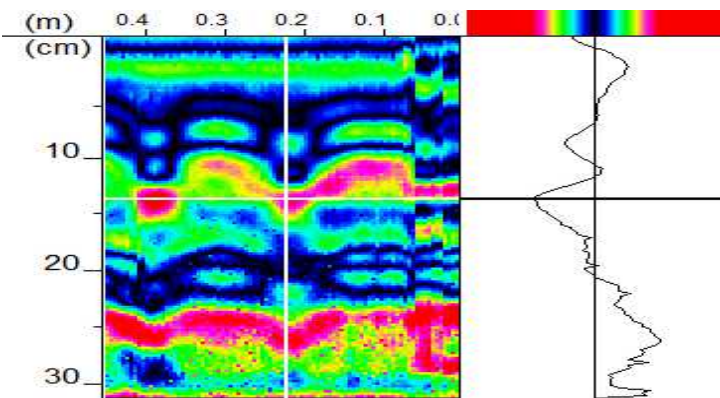






No	측정위치	매룡배수지-A지벽체	현 황	
1	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	205
			피복두께(mm)	
	설계치		측정치	
	-		49	
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
-		198		
피복두께(mm)				
설계치	측정치			
-	42			
No	측정위치	매룡배수지-B지벽체	현 황	
2	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	185
			피복두께(mm)	
	설계치		측정치	
	-		107	
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
		-	208	
		피복두께(mm)		
	설계치	측정치		
	-	51		

No	측정위치	점봉배수지-A지벽체	현 황	
3	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	206
	배력근		피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	132
4	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	210
	배력근		피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	130

No	측정위치	점봉배수지-B지벽체	현 황	
4	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	200
	배력근		피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	43
4	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	105
	배력근		피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	135

No	측정위치	능서배수지-A지벽체	현 황	
5	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	202
			피복두께(mm)	
	설계치		측정치	
	-		65	
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
-		185		
피복두께(mm)				
설계치	측정치			
-	100			
No	측정위치	능서배수지-B지벽체	현 황	
6	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	185
			피복두께(mm)	
	설계치		측정치	
	-		55	
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
-		97		
피복두께(mm)				
설계치	측정치			
-	120			

No	측정위치	본두배수지-A지벽체	현 황	
7	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	208
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	47
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	203
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	145
No	측정위치	본두배수지-B지벽체	현 황	
8	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	200
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	42
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	180
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	140

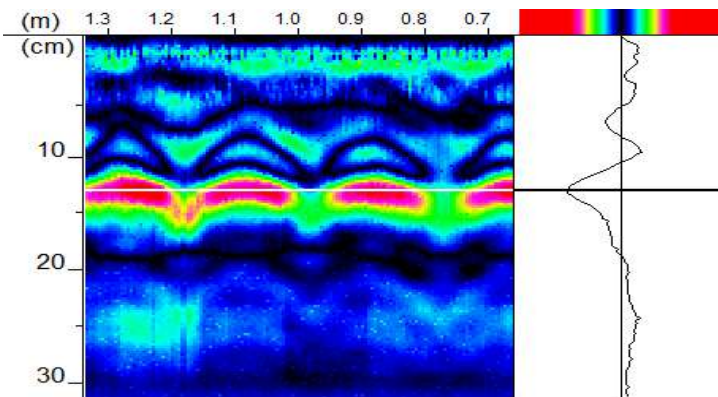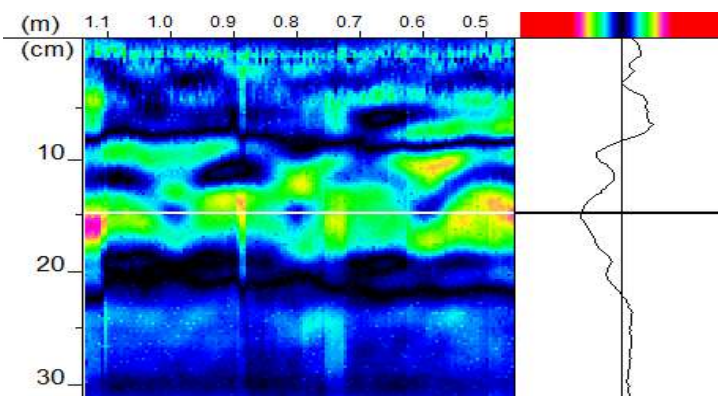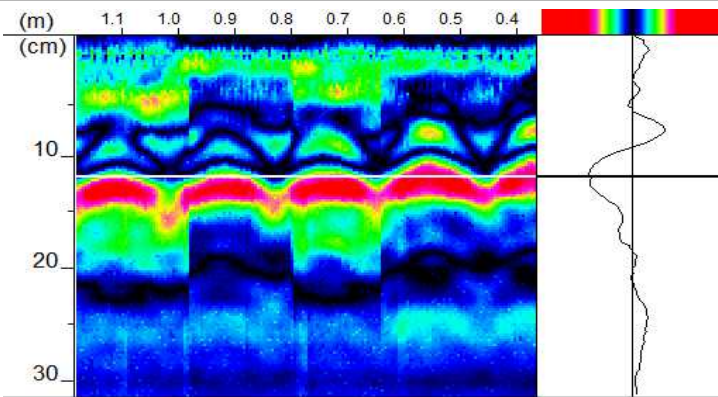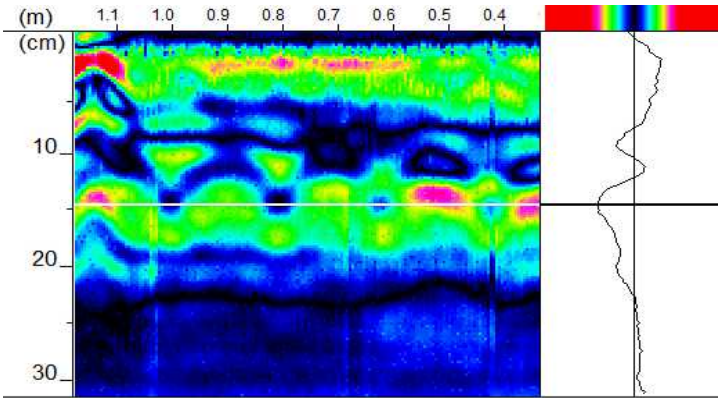No	측정위치	강북배수지-A지벽체	현 황	
9	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	199
	피복두께(mm)			
	설계치		측정치	
	-		125	
배력근		철근간격(mm)		
		설계치	측정치	
		-	205	
		피복두께(mm)		
		설계치	측정치	
-	149			
No	측정위치	강북배수지-B지벽체	현 황	
10	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	202
	피복두께(mm)			
	설계치		측정치	
	-		118	
배력근		철근간격(mm)		
		설계치	측정치	
		-	201	
		피복두께(mm)		
		설계치	측정치	
-	120			