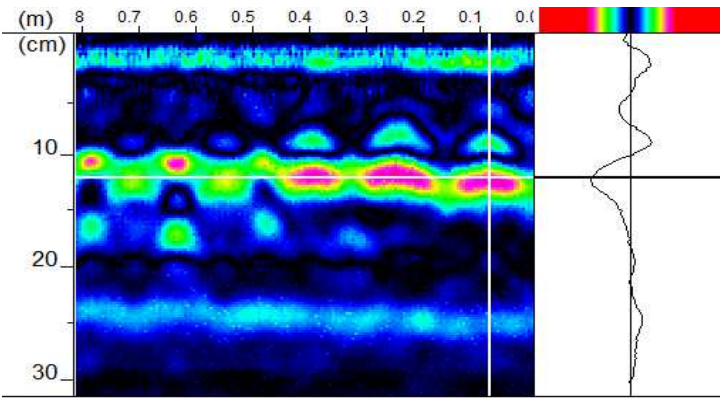
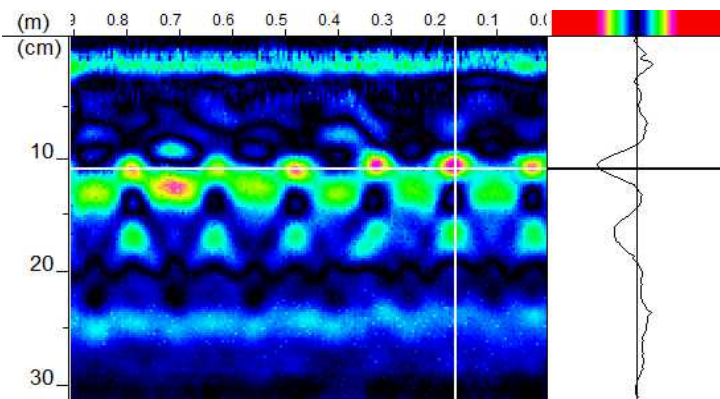
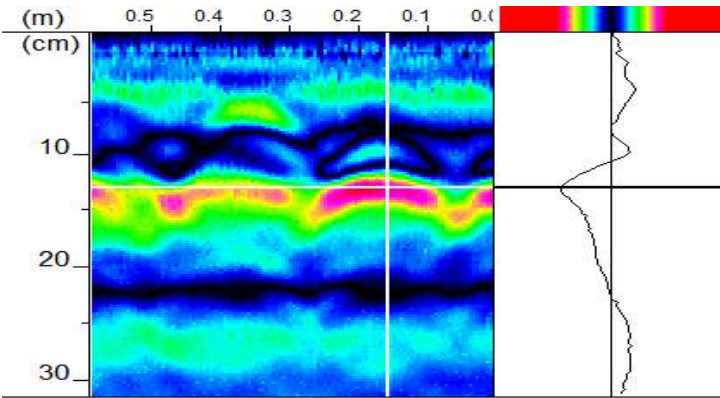
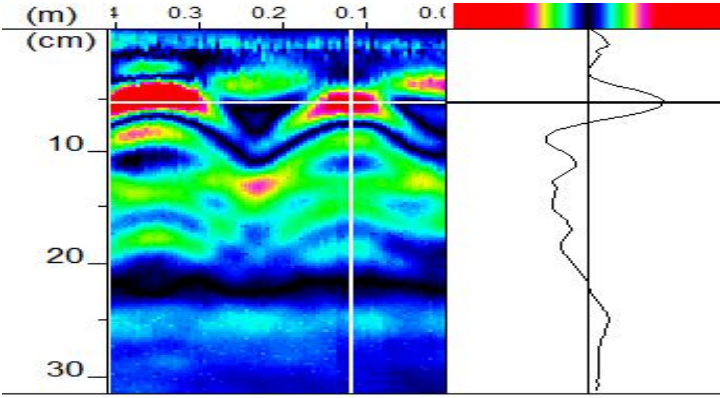
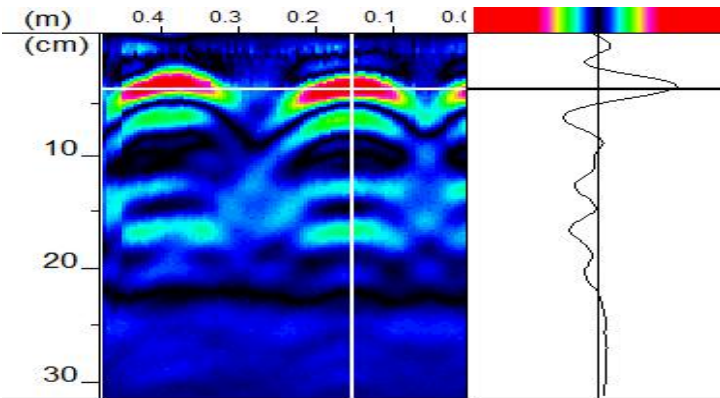
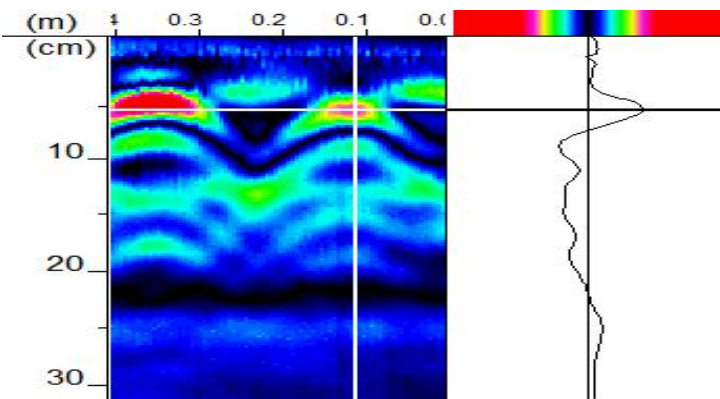
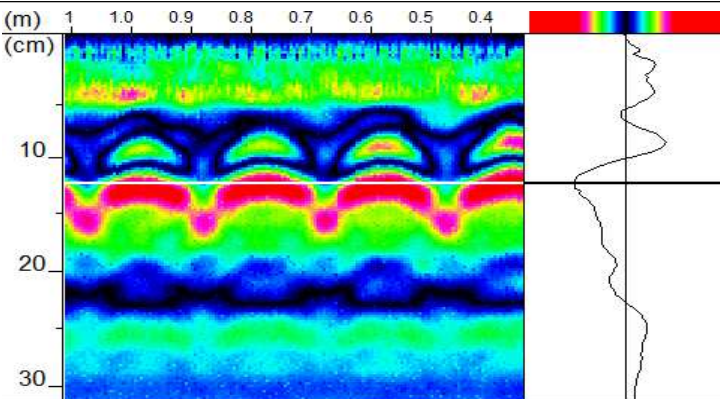
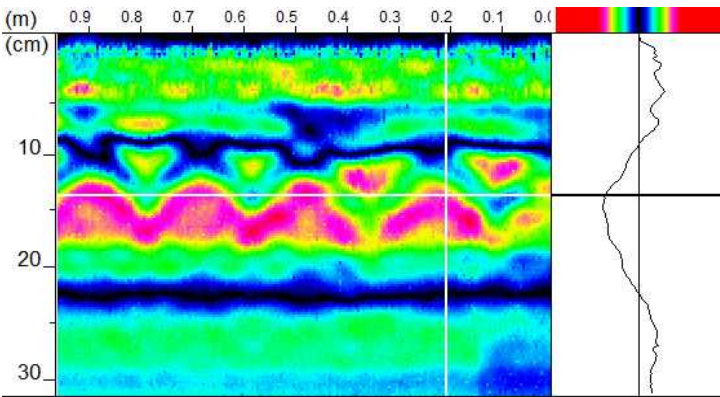
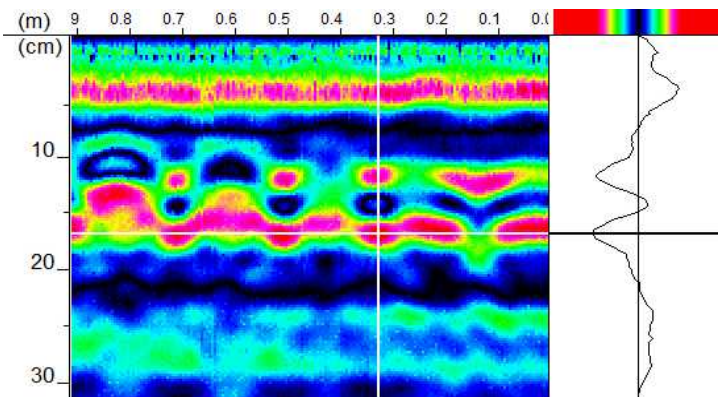
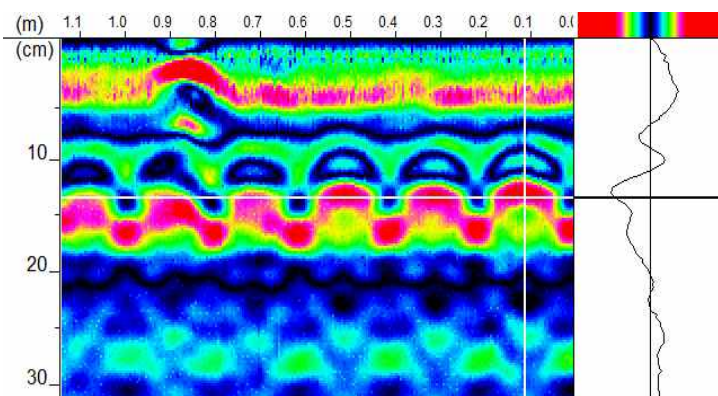
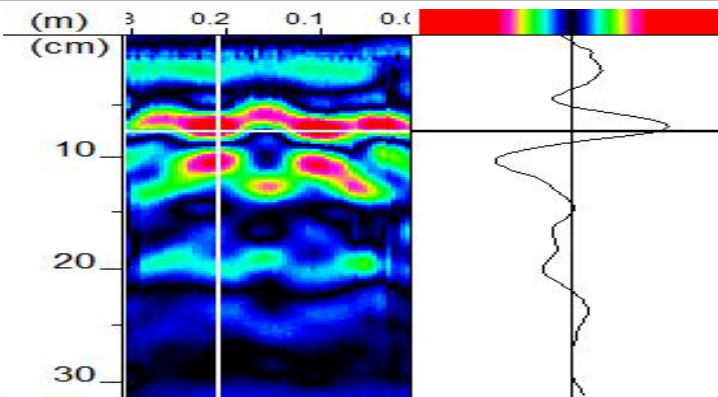
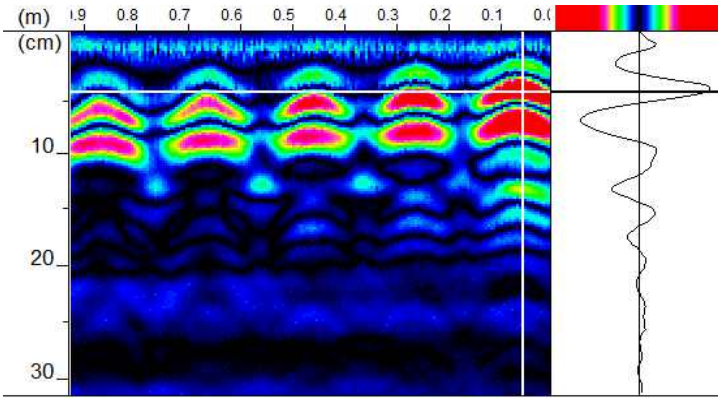
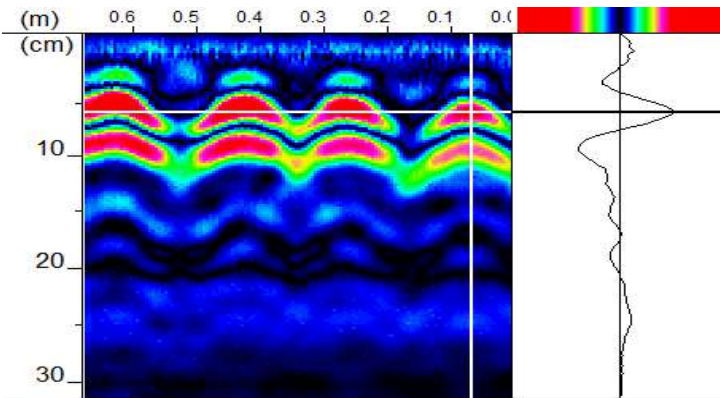
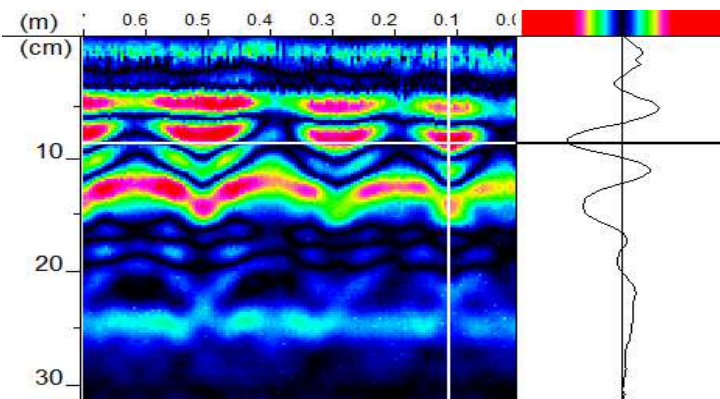
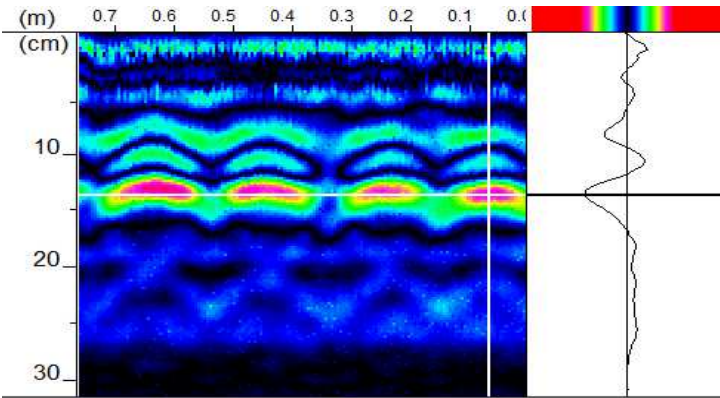
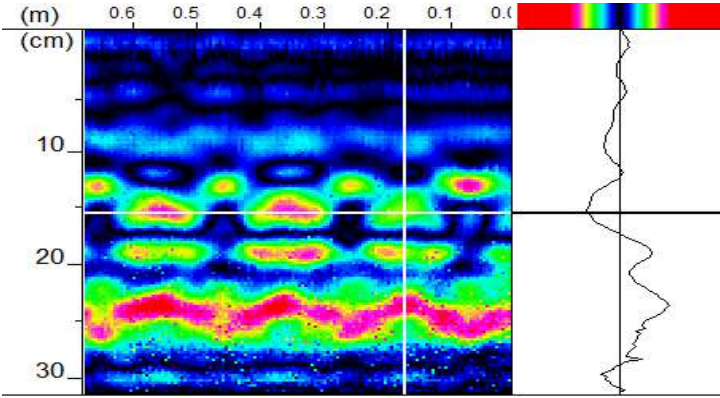
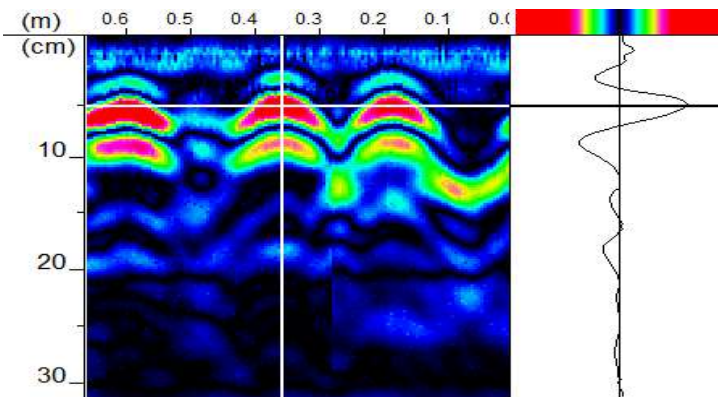
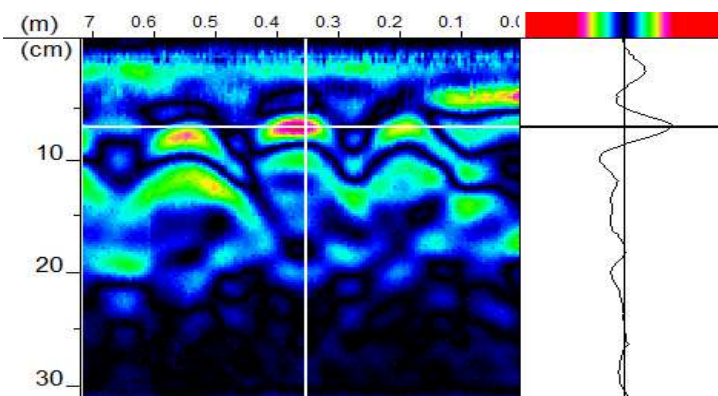
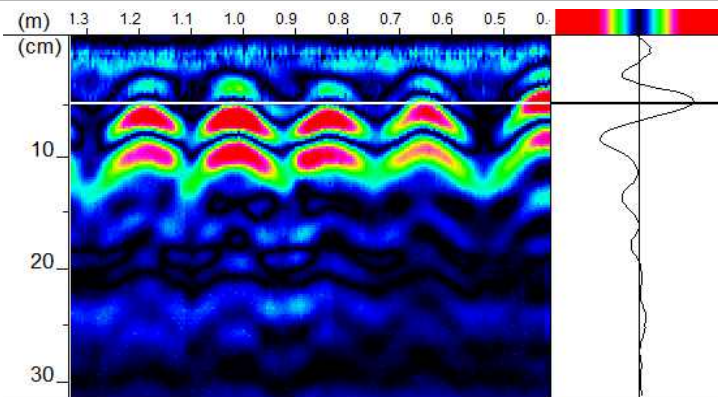
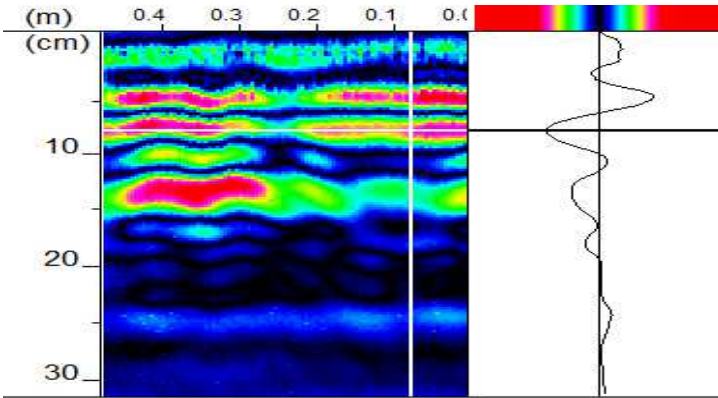






No	측정위치	관리본동-옥상	현 황	
11	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	205
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	61
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	142
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	98
No	측정위치	농축조-B지벽체	현 황	
12	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	191
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	95
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	208
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	40





No	측정위치	배슬러지지-A지벽체	현 황	
13	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	210
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	28
13	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	207
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	39
No	측정위치	배출수지 및 펌프실-지하1층벽체	현 황	
14	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	200
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	78
14	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	197
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	65

No	측정위치	송수 펌프실-1층	현 황		
15	주철근		철근간격(mm)		
			설계치	측정치	
			-	202	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		32		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
-		185			
피복두께(mm)					
설계치	측정치				
-	100				
No	측정위치	약품저장탱크-벽체		현 황	
16	주철근			철근간격(mm)	
			설계치	측정치	
			-	118	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		55		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
-		203			
피복두께(mm)					
설계치	측정치				
-	47				

No	측정위치	여과지-지하1층벽체	현 황	
17	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	210
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	45
17	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	184
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	40
No	측정위치	염소저장탱크-지하1층벽체	현 황	
18	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	190
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	94
18	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	186
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	126

No	측정위치	응집지-A지벽체			
19	주철근		철근간격(mm)		
			설계치	측정치	
			-	199	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		46		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
-		208			
피복두께(mm)					
설계치	측정치				
-	57				
No	측정위치	착수정-B지벽체		현 황	
20	주철근			철근간격(mm)	
			설계치	측정치	
			-	190	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		50		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
		-		100	
		피복두께(mm)			
	설계치	측정치			
	-	42			

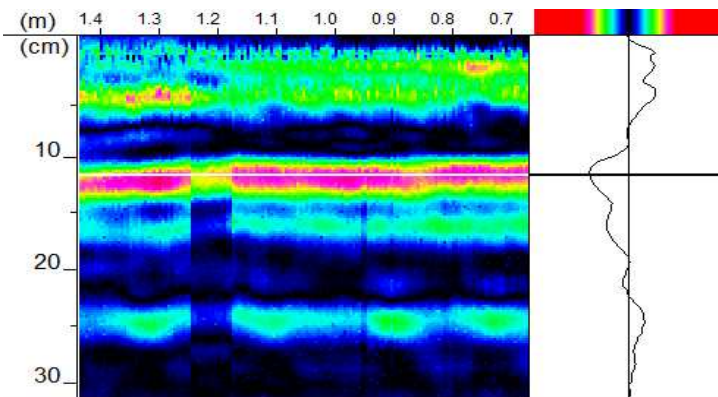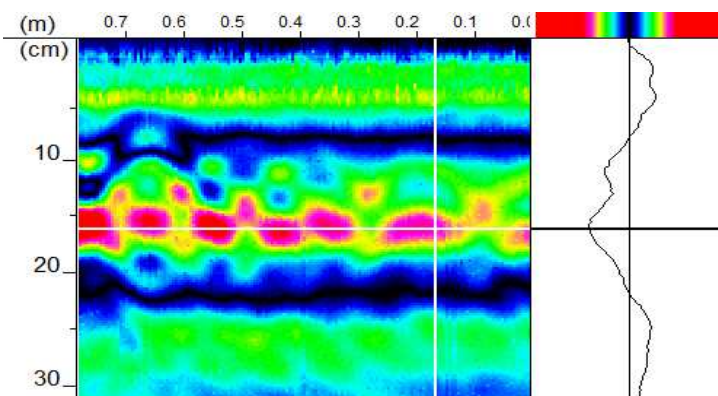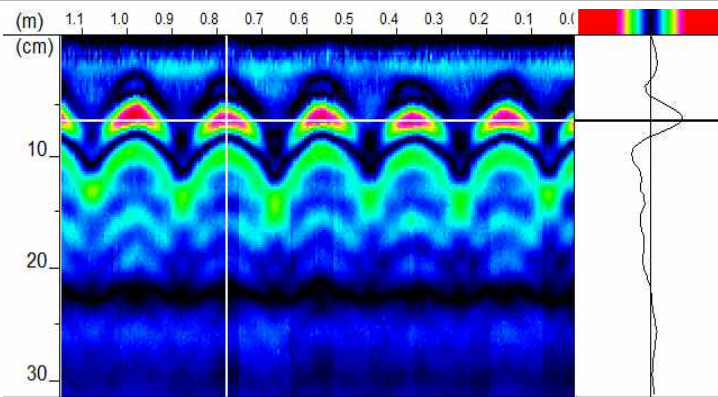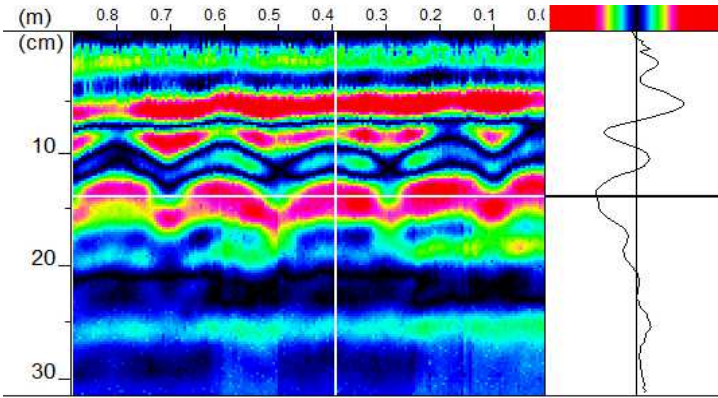No	측정위치	취수펌프장-지하벽체		
21	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	100
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	35
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	156
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	40
No	측정위치	침전지-A지벽체	현 황	
22	주철근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	200
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	50
	배력근		철근간격(mm)	
			설계치	측정치
			-	195
			피복두께(mm)	
			설계치	측정치
			-	43

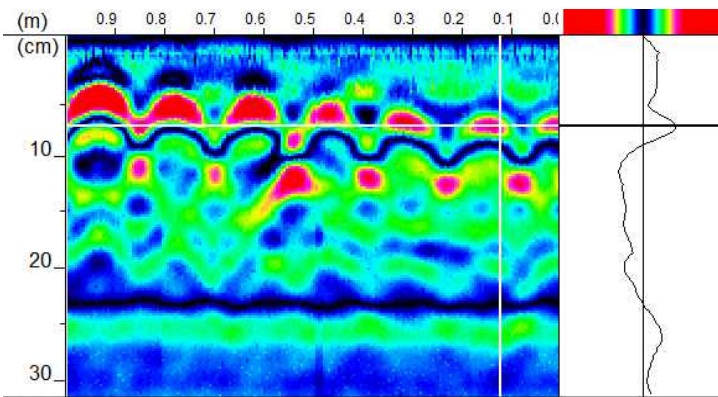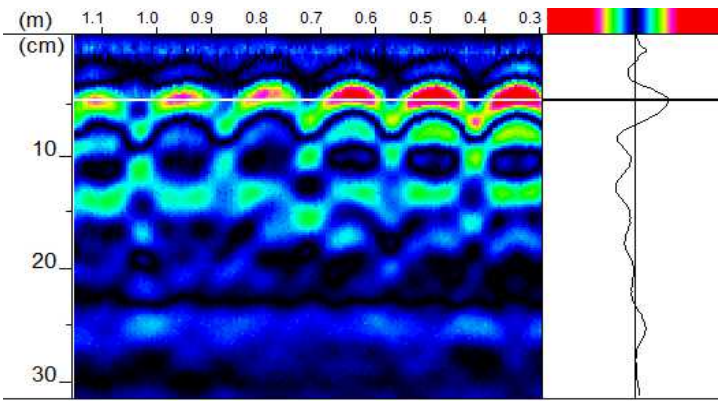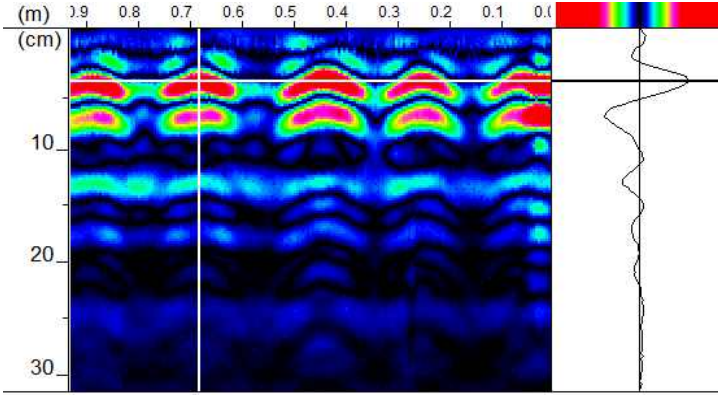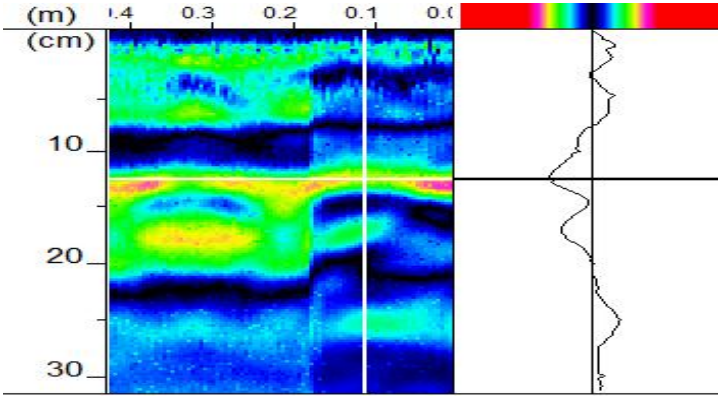No	측정위치	탈수기동-2층바닥			
23	주철근		철근간격(mm)		
			설계치	측정치	
			-	195	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		30		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
-		160			
피복두께(mm)					
설계치		측정치			
-	40				
No	측정위치	혼화지-A지벽체		현 황	
24	주철근			철근간격(mm)	
			설계치	측정치	
			-	200	
			피복두께(mm)		
	설계치		측정치		
	-		25		
	배력근			철근간격(mm)	
				설계치	측정치
-		200			
피복두께(mm)					
설계치		측정치			
-	110				