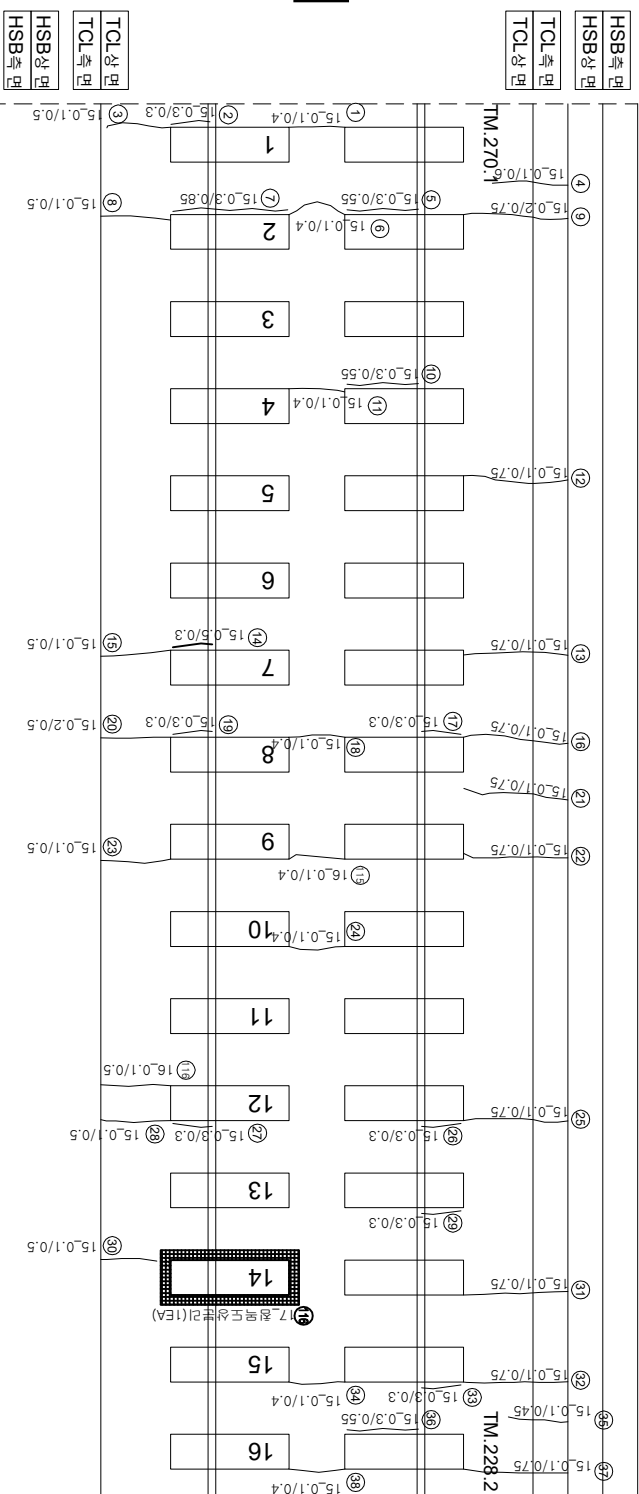


한남고속선 서편코-토아노반-18(48.160~48.170km, L=10m)

48K160

48K170

(아
호)(와
이)

채움콘크리트

채움콘크리트

TCL상면	HSB상면
TCL측면	HSB측면

HSB 111

TCL상면
TCL측면

TCL集团

HSB측면	TCL측면
HSB상면	TCL상면

TCL상면

TCL상면

TCL상면

12월 0주 0주

(04/05)

TCL상면	HSB상면
TCL측면	HSB측면

HSB 會計師

HSB 會計師

HSB 會計師

연번	순산	목	연장	비고	연번	순산	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		61	장계부 균열	0.3 mm	0.55 m	
2	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		62	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
3	균열	0.1 mm	0.5 m		63	균열	0.2 mm	0.5 m	
4	균열	0.2 mm	0.6 m		64	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
5	장계부 균열	0.3 mm	0.55 m		65	균열	0.1 mm	0.4 m	
6	균열	0.1 mm	0.4 m		66	균열	0.1 mm	0.75 m	
7	장계부 균열	0.3 mm	0.85 m		67	균열	0.2 mm	0.5 m	
8	균열	0.1 mm	0.5 m		68	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
9	균열	0.3 mm	0.75 m		69	균열	0.1 mm	0.4 m	
10	장계부 균열	0.1 mm	0.55 m		70	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
11	균열	0.1 mm	0.4 m		71	균열	0.1 mm	0.75 m	
12	균열	0.1 mm	0.75 m		72	균열	0.2 mm	0.5 m	
13	장계부 균열	0.5 mm	0.75 m		73	균열	0.1 mm	0.75 m	
14	균열	0.1 mm	0.5 m		74	균열	0.2 mm	0.5 m	
15	균열	0.1 mm	0.75 m		75	균열	0.1 mm	0.4 m	
16	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		76	균열	0.2 mm	0.75 m	
17	균열	0.1 mm	0.4 m		77	균열	0.2 mm	0.5 m	
18	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		78	균열	0.2 mm	0.4 m	
19	균열	0.2 mm	0.5 m		79	균열	0.1 mm	0.4 m	
20	균열	0.1 mm	0.75 m		80	균열	0.2 mm	0.75 m	
21	균열	0.1 mm	0.75 m		81	균열	0.2 mm	0.65 m	
22	균열	0.1 mm	0.5 m		82	균열	0.1 mm	0.4 m	
23	균열	0.1 mm	0.4 m		83	균열	0.1 mm	0.4 m	
24	균열	0.1 mm	0.75 m		84	균열	0.1 mm	0.75 m	
25	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		85	균열	0.1 mm	0.2 m	
26	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		86	균열	0.1 mm	0.4 m	
27	균열	0.1 mm	0.5 m		87	균열	0.1 mm	0.4 m	
28	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		88	균열	0.1 mm	0.4 m	
29	균열	0.1 mm	0.75 m		89	균열	0.1 mm	0.75 m	
30	균열	0.1 mm	0.5 m		90	균열	0.2 mm	0.5 m	
31	균열	0.1 mm	0.75 m		91	균열	0.1 mm	0.4 m	
32	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		92	균열	0.1 mm	0.4 m	
33	균열	0.1 mm	0.4 m		93	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
34	균열	0.1 mm	0.45 m		94	균열	0.1 mm	0.75 m	
35	장계부 균열	0.3 mm	0.55 m		95	균열	0.2 mm	0.35 m	
36	균열	0.1 mm	0.75 m		96	균열	0.1 mm	0.45 m	
37	균열	0.1 mm	0.4 m		97	균열	0.2 mm	0.4 m	
38	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		98	균열	0.2 mm	0.3 m	
39	균열	0.2 mm	0.5 m		99	균열	0.1 mm	0.4 m	
40	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		100	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
41	균열	0.1 mm	0.4 m		101	균열	0.1 mm	0.75 m	
42	장계부 균열	0.3 mm	0.85 m		102	균열	0.2 mm	0.5 m	
43	균열	0.1 mm	0.75 m		103	균열	0.2 mm	0.25 m	
44	균열	0.2 mm	0.5 m		104	균열	0.2 mm	0.5 m	
45	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		105	균열	0.1 mm	0.4 m	
46	균열	0.1 mm	0.4 m		106	균열	0.1 mm	0.75 m	
47	장계부 균열	0.3 mm	0.55 m		107	균열	0.2 mm	0.4 m	
48	균열	0.1 mm	0.75 m		108	균열	0.2 mm	0.5 m	
49	균열	0.2 mm	0.4 m		109	균열	0.1 mm	0.4 m	
50	균열	0.1 mm	0.4 m		110	균열	0.1 mm	0.75 m	
51	장계부 균열	0.3 mm	0.55 m		111	균열	0.2 mm	0.5 m	
52	균열	0.1 mm	0.4 m		112	균열	0.1 mm	0.4 m	
53	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		113	균열	0.1 mm	0.75 m	
54	균열	0.2 mm	0.75 m		114	균열	0.1 mm	0.4 m	
55	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		115	균열	0.1 mm	0.5 m	
56	균열	0.1 mm	0.25 m		116	침투보상판리		ea	산규
57	균열	0.2 mm	0.75 m		117				
58	균열	0.2 mm	0.5 m		118				
59	균열	0.1 mm	0.5 m		119				
60	균열	0.1 mm	0.4 m		120				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	이		경	단														
									과	업						의	지	장	의	지						
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강간	콘크리트케도	점공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	평	영	김정기 윤석기	영	단	0.2220 (0.3m이하 : 흑색) 0.4620 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0.6820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1.0020 (1.0m이상 : 분홍색)	점목도상판리	차로판리	철근노출	누수습윤부	시공이음판리, 종판리							
																				과	업	의	지	장	의	지