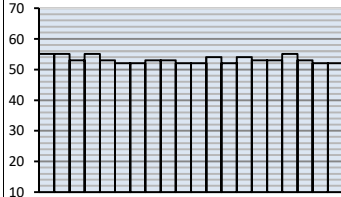
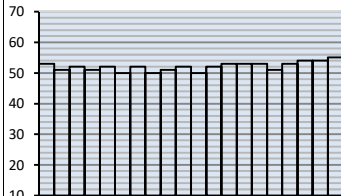
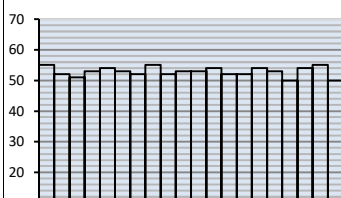
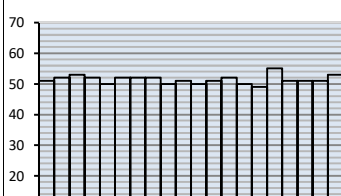
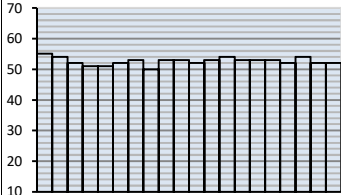
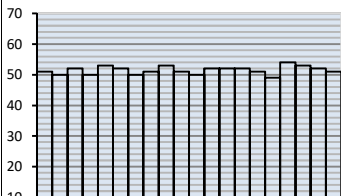
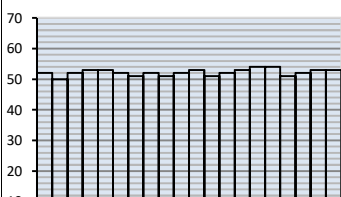
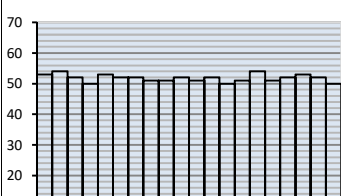
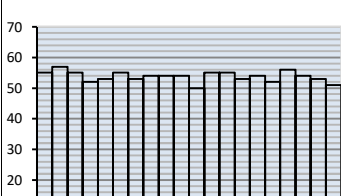


정산1교 상행선 반발경도 DATA

■ 시험 일 자 : 2018년 9월 28일

No.	위 치	측정값					평균 (R)	타격 각도 (α)	타격각도 보정치 (R ₁)	습윤상태 (R ₂)	기준 강도 (R ₀)	준공일자	재령 계수 (n)	추정압축강도 (Mpa)		평균추정 압축강도 (MPa)	설계기준 강도 (MPa)	비 고
														일본 재료학회	일본 건축학회			
1	A1-1 구체	55	53	53	52	55	53	0°	0		53	1998년 12월	0.63	31.9	26.6	29.2	24.00	
		55	52	52	54	53				건조상태								
		53	52	52	53	52				0								
		55	53	54	53	52												
2	A1-2 구체	53	52	51	53	53	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	31.1	25.9	28.5	24.00	
		51	50	52	53	54				건조상태								
		52	52	50	53	54				0								
		51	50	52	51	55												
3	A2-1 구체	55	54	52	52	50	53	0°	0		53	1998년 12월	0.63	31.7	26.4	29.0	24.00	
		52	53	53	52	54				건조상태								
		51	52	53	54	55				0								
		53	55	54	53	50												
4	A2-2 구체	51	50	50	52	51	51	0°	0		51	1998년 12월	0.63	30.5	25.5	28.0	24.00	
		52	52	51	50	51				건조상태								
		53	52	50	49	51				0								
		52	52	51	55	53												

5	P1-1 구체	55	51	53	54	52	53	0°	0		53	1998년 12월	0.63	31.5	26.2	28.8	24.00	
		54	52	53	53	54				건조상태								
		52	53	52	53	52				0								
		51	50	53	53	52												
6	P1-2 구체	51	53	53	52	54	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	30.5	25.5	28.0	24.00	
		50	52	51	52	53				건조상태								
		52	50	50	51	52				0								
		50	51	52	49	51												
7	P3-1 구체	52	53	51	52	51	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	31.2	26.0	28.6	24.00	
		50	52	52	53	52				건조상태								
		52	51	53	54	53				0								
		53	52	51	54	53												
8	P3-2 구체	53	53	51	50	52	52	0°	0		52	1998년 12월	0.63	30.8	25.7	28.3	24.00	
		54	52	52	51	53				건조상태								
		52	52	51	54	52				0								
		50	51	52	51	50												
9	P5-1 구체	55	53	54	55	56	54	0°	0		54	1998년 12월	0.63	32.4	26.9	29.7	24.00	
		57	55	54	53	54				건조상태								
		55	53	50	54	53				0								
		52	54	55	52	51												

10	P5-2 구체	51	52	53	52	52	52	0°	0	건조상태	52	1998년 12월	0.63	31.2	26.0	28.6	24.00	
		53	55	51	52	52												
		53	52	52	51	54				0								
		53	51	51	52	53												