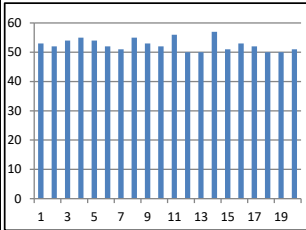
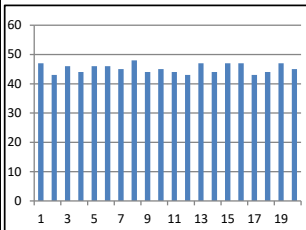


속사1C2교(진입) 불량부위 반발경도시험 자료

위치	측정치	평균	타격 각도	보정 수치	습윤 상태	수정 반발도	반발경도법		재령 계수	추정 압축강도	비고
		R	α^0	δR	ϵR	R_0	일본 재료학회	일본 건축학회	α_n	F_c	
NO.1	상부구조 바닥판 하면 S1 ↑									28.4	(재료학회)
										28.6	(건축학회)
									0.63	28.5	(평균)
NO.2	하부구조 홍벽 A2 →									24.9	(재료학회)
										26.6	(건축학회)
									0.63	25.8	(평균)