


콘크리트강도 측정 결과표 (반발경도시험)

구 분		반발경도값(R)								
측정 위치	송수	45	46	46	41	45				
	03구간	46	45	43	38	39				
	Sta. No. 48+38.0[A]	45	42	43	43	45				
	전면벽체	44	39	45	45	43				
보정 계수	타격방향 보정계수(ΔR1)	+0 ° 일본재료학회 : 일본건축학회 :				0	추정 강도	일본재료학회 제안식		24.1
	압축응력 보정계수(ΔR2)					0				
	습윤 보정계수(ΔR3)	건조				0		일본재료학회 제안식		26.6
	타격 평균값(R0)	일본재료학회 : 43.40 +0 43.40 일본건축학회 : 43.40 +0 43.40								
	재령에 따른 계수(α)					0.65		평균값		25.4



구 분		반발경도값(R)							
측정 위치	송수	43	44	44	42	46			
	05구간	46	46	42	44	47			
	Sta. No. 88+22.0[M]	45	42	41	44	44			
	후면벽체	50	45	47	43	45			
보정 계수	타격방향 보정계수(ΔR1)	+0 ° 일본재료학회 :				0	추정 강도	일본재료학회 제안식	25.0
		일본건축학회 :				0			
	압축응력 보정계수(ΔR2)					0			
	습윤 보정계수(ΔR3)	건조				0			
	타격 평균값(R0)	일본재료학회 : 44.50 +0 44.50				일본건축학회 제안식		27.1	
		일본건축학회 : 44.50 +0 44.50							
재령에 따른 계수(α)						0.65	평균값	26.1	

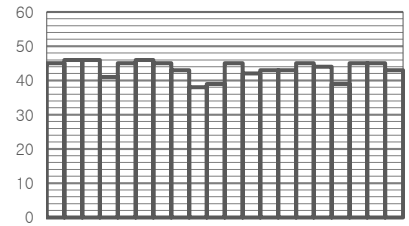